


## RZUT PARTERU

21 x F/UTP kabel kat6 LSOH 4x2x23AWG  
w ruizce instalacyjnej RB47 pod tynkiem

22 x F/UTP kabel kat6 LSOH 4x2x23AWG  
w ruizce instalacyjnej RB47 pod tynkiem

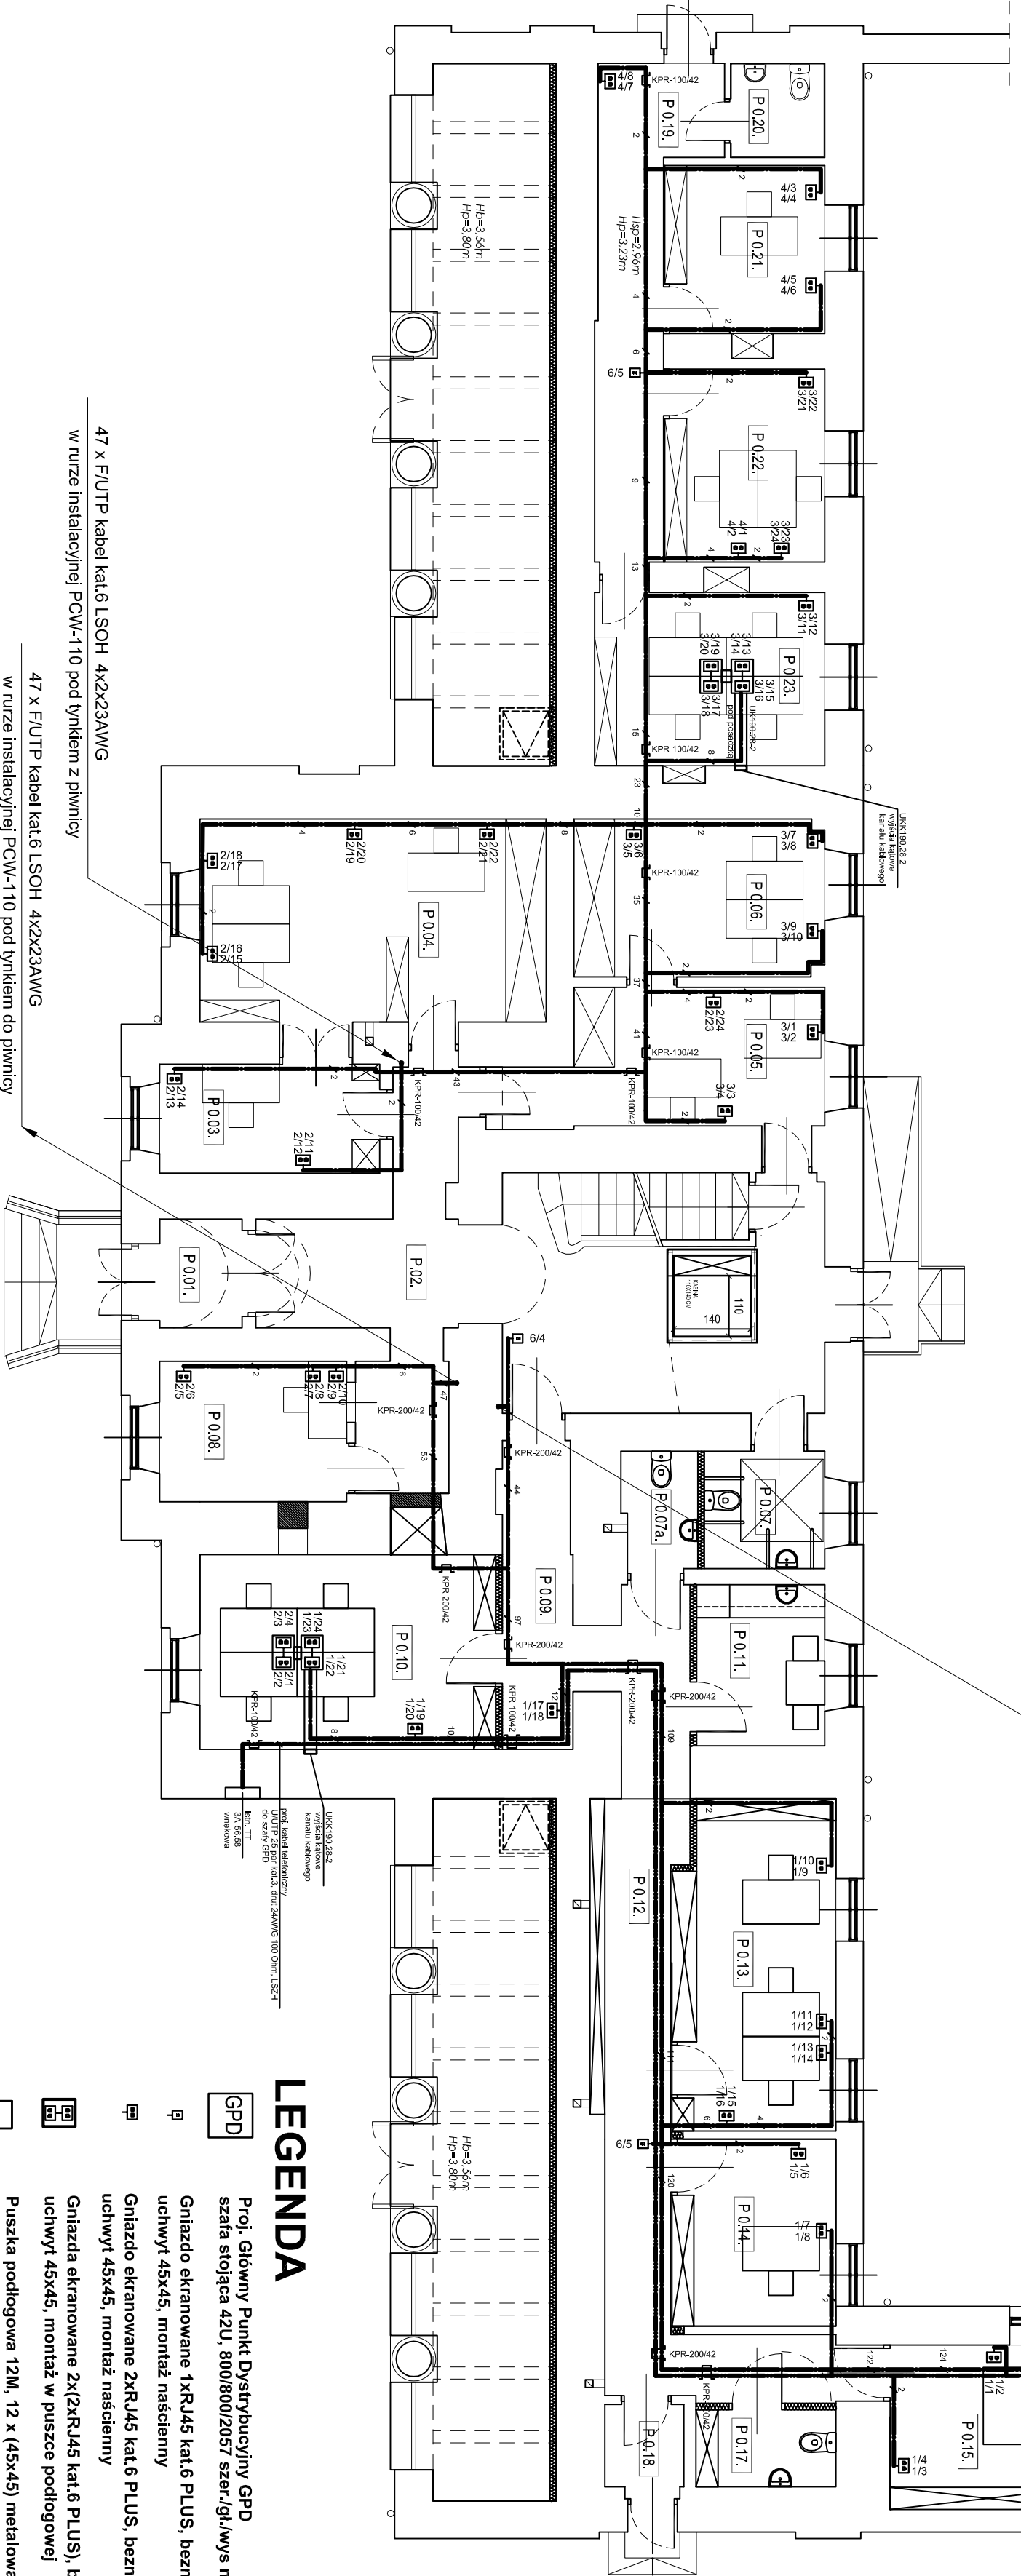


## LEGENDA

**Proj. Główny Punkt Dystrybucyjny GPD**  
szafa stojąca 42U, 800/800/2057 szer./gł./wys mm.

**Gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat.6 PLUS, beznarzędziowe  
uchwyt 45x45, montaż naścienny**

**uchwyt 45x45, montaż naścienny**

 uchwyt 45x45, montaż w puszcze podłogowej

 Puszta podlogowa 12M, 12 x (45x45) metalowa z podstawą puszki podlogowej do wylewki betonowej

**RG-18 rura instalacyjna giętka z PCW podtynkiem**

KPR-100/200/42 korytko kablowe z blachy stalowej ocynkowane,  
nad sufitem podwieszonym w korytarzu

kabel F/UTP, 450 MHz, 4x2xAWG23 kat.6 LS0H

kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSH

PARTER			Opis pom. wg użytkownika
Lp.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	
1	0.1	wielki	
2	0.2	kuchnia	
3	0.3	poł. biurowy	Referat Podziału I etap - 1
4	0.4	poł. biurowy	Referat Podziału I etap - 2
5	0.5	poł. biurowy	Referat Podziału I etap - 3
6	0.6	poł. biurowy	Referat Podziału I etap - 3
7	0.7	łazienka	
8	0.7.8	łazienka	
9	0.8	łazienka	Referat Budowlany - nr 7
10	0.9	kuchnia	Referat Budowlany - pom 1
11	0.10	poł. biurowy	Referat Budowlany - pom 1
12	0.11	poł. biurowy	Referat Budowlany - pom 3 i 6
13	0.12	kuchnia	Referat Budowlany - pom 4 i 9
14	0.13	poł. biurowy	Referat Budowlany - pom 5 i 10
15	0.14	poł. biurowy	Referat Budowlany - pom 6 - Szatnia nr 11
16	0.15	poł. biurowy	Referat Budowlany - pom 7 - łazienka
17	0.16	serwisownia	Referat Budowlany - pom 7 - łazienka
18	0.17	wc z szaf. gospod. w	Referat Budowlany - pom 8 - szatniownik
19	0.18	wielki	pomieszczenie przy składowi
20	0.19	kuchnia	Referat Inwestycji Inżynierów
21	0.20	łazienka	Referat Inwestycji Inżynierów
22	0.21	poł. biurowy	Referat Inwestycji Inżynierów
23	0.22	poł. biurowy	Referat Inwestycji Inżynierów
24	0.23	poł. biurowy	Referat Inwestycji Inżynierów

[illegible]