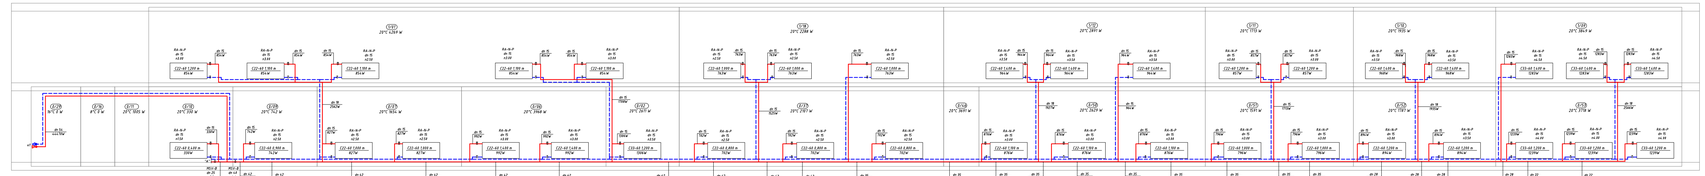



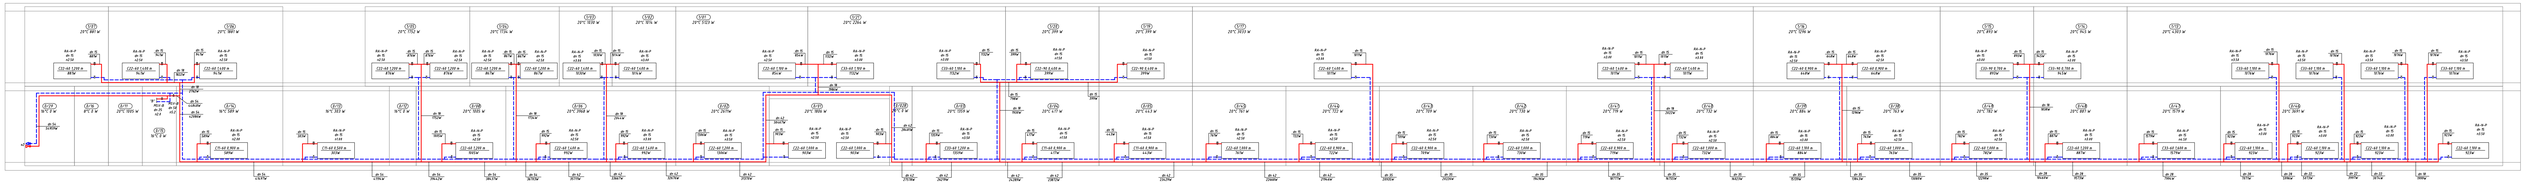

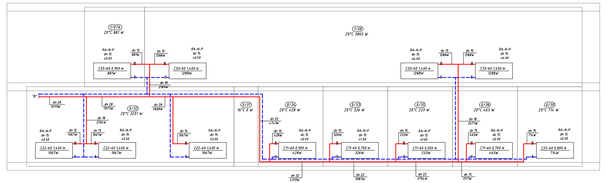

Uwaga:
W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne odpowietrzniki.
Przed każdym odpowietrznikiem zastosować zawór kulowy odcinający

LEGENDA

Oznaczenie	Wyjaśnienie
	Grzejnik płytowy
	Instalacja zasilania/powrotu (55/45°)
	Termostatyczny zawór grzejnikowy typ RA-N
	Zawór odcinający typ RSV
dn 42 3,0 3,9 s	Opis działki rury stalowej
	Oznaczenie pionu c.o.

średnica przewodu
obciążenie cieplne [W]

PP 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA do Kwadratu Mariusz Ziółek
ul. Mickiewicza 6
28-230 Połaniec

Inwestor:	Gmina Pacanów Rynek 15, 28-133 Pacanów
Nazwa inwestycji:	Termomodernizacja Szkoły w Ratajach Słupskich
Treść rysunku:	Rozwinięcie instalacji — Data:
Projektant:	mgr inż. Dominik Gorbacik SWK/0218/PWOS/16
Lokalizacja inwestycji:	Działka nr ewid. 733 obręb 0017 Rataje Słupskie jednostka ewidencyjna 260104_5 Pacanów - obszar wiejski
Format/Skala:	A3/— — Rys. S-4