



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Dębnie**

**74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax 95 760 30 95
www.pwikdebno.pl e-mail: sekretariat@pwikdebno.pl**

**STACJA
UZDATNIANIA WODY**

74 - 400 DĘBNO
ul. Kosynierów 23
tel. 95 760 26 64

**Gmina Dębno
ul. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno**

Wasz znak : PP/1247/2017
Nasz znak : DT-5014/84/2017

z dnia : 31.10.2017r.
Dębno, dnia : 20.11.2017r.

Dotyczy : wydania warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej przebudowanych sieci odcinka drogi gminnej w ul. Ofiar Katynia na działce nr 392 obr. 5 Dębno.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie wyraża zgodę na włączenie projektowanych sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do istniejących sieci.

W związku z przebudową odcinka drogi gminnej w ul. Ofiar Katynia należy przebudować istniejącą sieć wodociągową wraz z przyłączami. Nową sieć wodociągową należy zaprojektować z rur żeliwnych. W miejscach włączeń w sieć wodociągową w ul. Kościuszki i Słowackiego należy zaprojektować węzły z zasuwaniami kołnierzowymi z miękkim uszczelnieniem, ciśnienie nominalne min PN10 z pełnym przelotem wykonanych z żeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem, który należy wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić w skrzynce ulicznej. Przyłącza wodociągowe do budynków wykonać z rur z tworzywa sztucznego PE100 SDR 17,6 PN 10. W miejscu włączenia w sieć wodociągową należy zamontować siodelko-opaskę z zasuwką odcinającą oraz wyposażać je w przedłużony trzpień wraz z obudową i skrzynką uliczną. Inwestor ma obowiązek w widocznym miejscu umieścić tabliczkę informacyjną określającą miejsce montażu zasuwy odcinającej na przyłączy do odbiorcy oznakowaną zgodnie z normą: PN-86 B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.”

Istniejącą sieć kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 500 należy rozdzielić na kanalizację sanitarną i deszczową. Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy włączyć do kanału sanitarnego o średnicy DN Ø 500 mm ułożonego w ulicy Słowackiego (istniejąca studnia T40,05/D37,12). Kanały sanitarne należy zaprojektować z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych z uszczelką EPDM o średnicy DN 500 mm.

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej oraz elementów odwodnienia terenu należy dokonać do kanału deszczowego o średnicy 400 mm wykonanego z PVC ułożonego w ulicy Słowackiego. Kanały deszczowe należy zaprojektować z rur z żywicy poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) z zastosowaniem rozwiązań systemowych.

Włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej można dokonać tylko za pośrednictwem studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1200 mm lub wykorzystując istniejącą studnię. **Nie dopuszcza się włączenia poprzez trójnik.**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 124. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciw zalewowym, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej – zamknięcie samoczynne.

**OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO
ul. Kostrzyńska 28
tel. 95 760 29 77

**PRZEPOMPOWNI
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO
ul. Ofiar Katynia
tel. 95 760 25 54

Odprowadzane ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” ogłoszonej w Dz. U. nr 72 poz. 747 z 2001r. (wraz z późniejszymi zmianami).

Na odcinkach drogi o nawierzchni bitumicznej włązy studni należy zaprojektować jako „pływające” - żeliwne typu ciężkiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradzieżowym – na studniach kanalizacji sanitarnej wentylowane z logiem PWiK Sp. zo.o. w Dębnie, a na studniach kanalizacji burzowej niewentylowane z herbem Gminy Dębno; na odcinkach drogi utwardzonej kostką brukową - włązy żeliwne typu ciężkiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradzieżowym. Natomiast wpusty burzowe należy zaprojektować jako wpusty żeliwne, z zawiasami z zabezpieczeniem przeciwwyważeniowym i antykradzieżowym.

Rzędne i przebieg sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym w skali 1 : 500.

Warunkiem włączenia się do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest opracowanie dokumentacji technicznej sieci i przyłączy oraz uzgodnienie jej w PWiK Sp. o.o. w Dębnie, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, lub dokonanie zgłoszenia wykonania projektowanych przyłączy.

Przed uzyskaniem „pozwolenia na budowę” należy uzgodnić dokumentację projektową w PWiK Sp. z o.o. w Dębnie w zakresie przebiegu tras projektowanych sieci oraz w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w instytucji w której zakresie utrzymania jest droga (ulica) na której będą wykonywane roboty ziemne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie **zastrzega sobie** wyłączność wykonania włączenia w czynne sieci wod. – kan. w porozumieniu z inwestorem i ew. wykonawcą przyłączy.

Po wykonaniu przyłączy **przed ich zasypaniem** należy je poddać próbie na szczelność i ciśnienie oraz zgłosić do częściowego odbioru technicznego załączając 1 egz. szkicu geodezyjnego.

Po zakończeniu inwestycji należy zgłosić wykonane przyłącza do odbioru technicznego załączając 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe w formacie **SHP i DXF**) sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

Warunki techniczne podłączenia ważne są w okresie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Sławomir Semenyszyn

W załączeniu :

- 1 egz. podkładu geodezyjnego w skali 1 : 500,

Do wiadomości :

- Urząd Miejski w Dębnie.

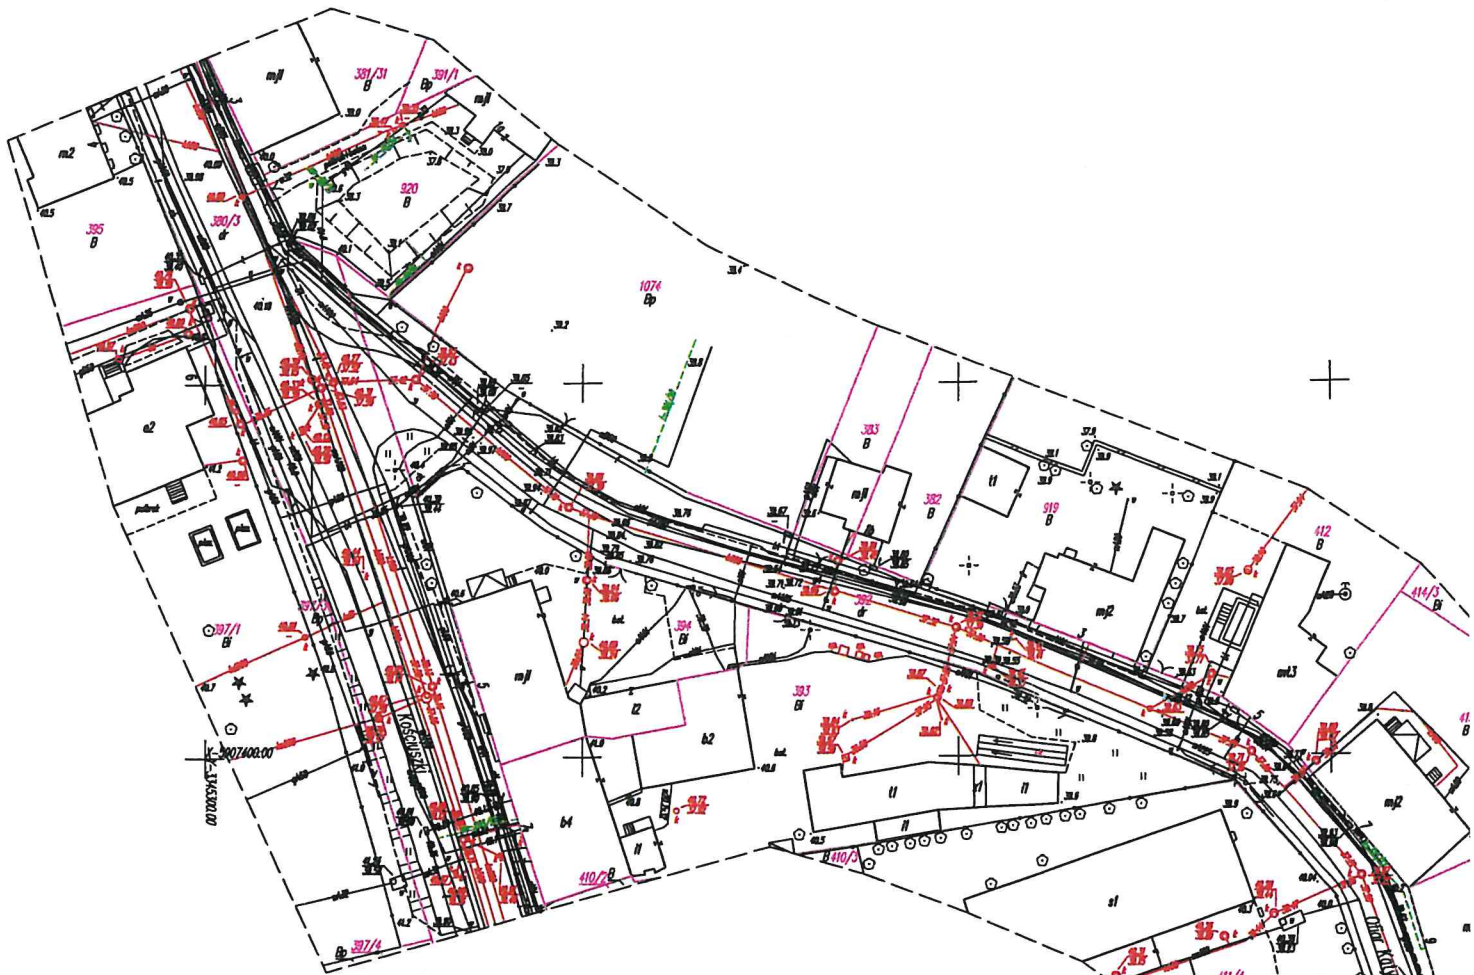

LEGENDA:

- miejsce włączenia z sieciami z zasiekami
- miejsce włączenia kanalizacji sanitarnej
- istniejące studnia
- istniejące kanalizacje deszczowe $\phi 400$ PCV

Wrysował:

INSPEKTOR
ds. Gospodarki Wodociągowej
Jan Goslicki

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

ZAKŁAD USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Henryk Kędziolka
ul. Grodzka 10 74-320 Baranów
Tel/fax (0-85) 746-40-80
tel.kom. 0-801-953-295
NP 597-106-33-07

Id. Zgłoszenia GKN.6640.1080.2017
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: myśliborski
Jednostka ewidencyjna: 321003_4, Dębno – miasto
Obręb: 321003_4.0005, Dębno
Obiekt: dz. nr 392 ul. Oskar Katynia
Układ współrzędnych płaskich 65 strona 3
Płaszczyzna odniesienia "Kraśnicka"
Mapa przedłożona granice działek np. stanu ujętego w ewidencji gruntów na dzień 29.09.2017 r.
Skala mapy zasadniczej: 1:500, 1:1000, 1:2000
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych:
Nie wykazuje się istnienia w terenie innych urządzeń nie wykazanych na tej mapie, których nie zgłoszono do aktualizacji powyższej.

W zakresie opracowania mapy do celów projektowych obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tereny o symbolu 200M, 400M, 450M, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000.

Badania ksiąg wieczystych – nie dotyczy, na podstawie art. 15, art. 48, z dnia 9 listopada 2011 r., poz. 1572.

W zakresie opracowania znajdują się punkty
ceny geodezyjnej nr: 106.30
podlegające ochronie na podstawie art. 15, art. 48
ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

W zakresie opracowania występują projekty uzgodnione w ZUP, NK
k-66/08, ul-100/10, t-391/10, g-100/11, t-325/12, w-295/13, k+u+u-48/14, ul-85/15

Aktualność mapy do celów
projektowych na dzień 29.09.2017 r.
Opracował: Henryk Kędziolka
Uprawnienie nr 9973 Zakres 1 i 2

Rejestracja:

SKALA 1:1000