

OPINIA NR 27/2024

Wydana dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Tryb.
w wyniku przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w PIOTRKÓW TRYB., ul. Cisowa 25 A

Dotyczy lokalu nr 5

Opinia sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

TOMASZA RUSKA

1. Wskazanie miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączeń

W związku z powyższym stwierdza się, co następuje:

1. Urządzenia **GRZEWCZE I WENTYLACYJNE**

podłączone będą prawidłowo po wykonaniu następujących zaleceń:

-kocioł gazowy SPS CO - podłączyć do kanału wskazanego na rysunku, uszczelnić rurą fi80, czerpnia wolną przestrzenią.

-bojler gazowy - odłączyć

-piec węglowy- odłączyć

-wentylacja wywiewna kuchni- podłączyć do kanału wskazanego na rysunku, uszczelnić rękawem Alu -Fol

-wentylacja wywiewna łazienki- uszczelnić rękawem Alu- Fol

2. Urządzenie(a).....działa(ją) wadliwie z przyczyn- **NIE DOTYCZY**

W celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania po wykonaniu zaleceń urządzenia należy zainstalować wg opisu i rysunku na odwrocie opinii

Inne uwagi: OPINIA WAŻNA TYLKO Z ZAŚWIADCZENIEM STWIERDZAJĄCYM PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA¹.

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./Dz.U.Nr.89, poz.414 oraz Ustawę o Ochronie poż. z dnia 24.08.1991 r. /Dz.U.Nr.81, oz.351/oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U.Nr.92, poz.460/ obowiązujące na dzień 01.01.1995 r.

Opinię sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1. J/W
2. ZAKŁAD GAZOWNICZY
3. USŁUGI KOMINIARSKIE „SADZA” TOMASZ RUSEK

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 15.02.2024 r., podpis.....

Uwagi:

¹ Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych






MISTRZ KOMINIARSKI
TECHNIK BUDOWLANY

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominarski)

(pieczęć i podpis)


ul. CISOWA 25 A

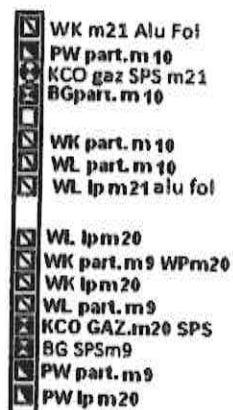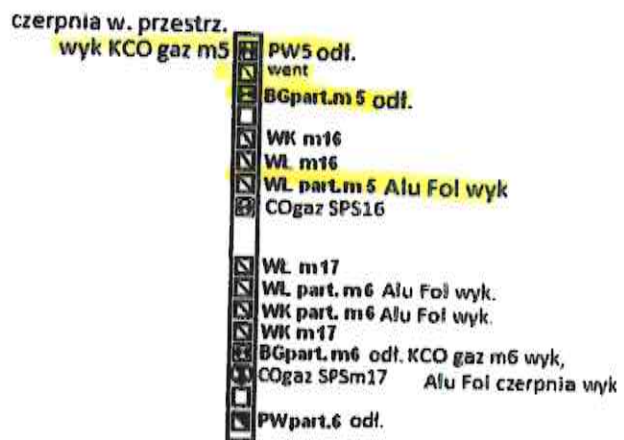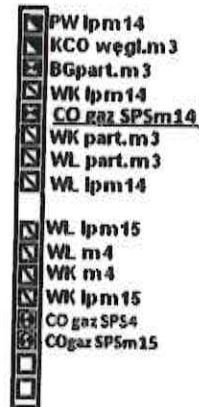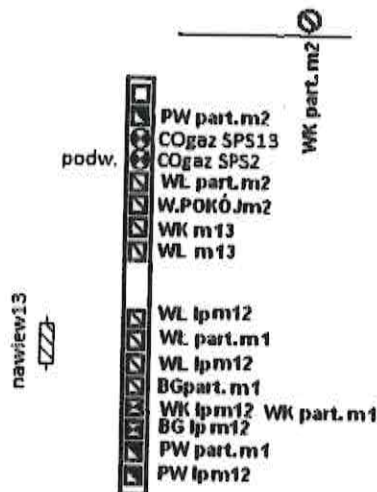

wyk KCO gaz SOS m19



WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - AKSONOMETRIA

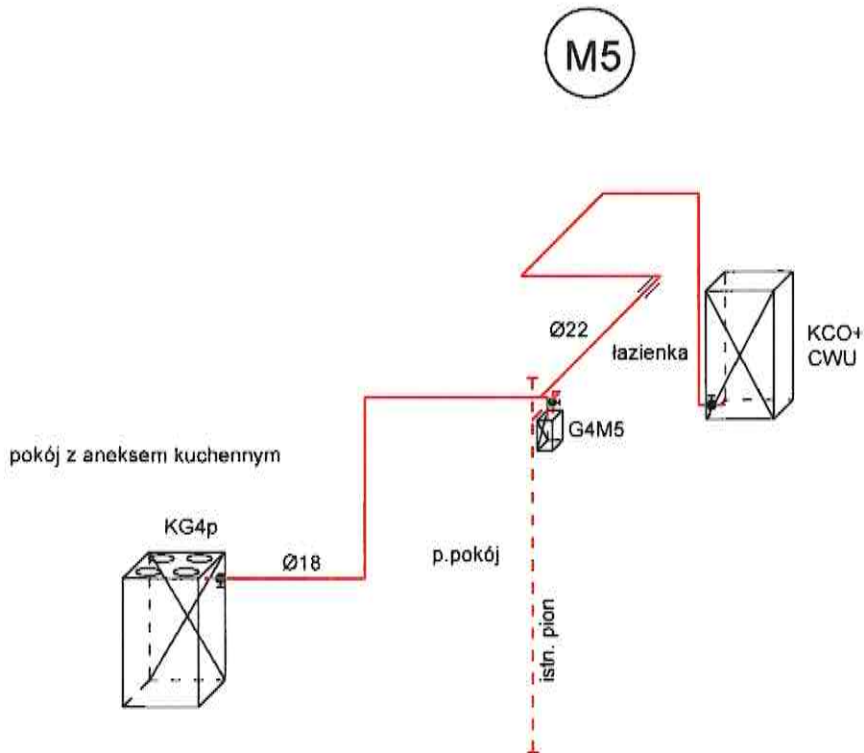

LEGENDA

- - - ISTNIEJĄCA INSTALACJA STAŁOWA - NIE PODLEGA WYMIANIE
- PROJEKTOWANA INSTALACJA - WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE LUTEM TWARDYM LUB O INNYCH POŁĄCZENIACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA SZCZELNOŚCI I TRWAŁOŚCI OKREŚLONE W POLSKIEJ NORMIE DOT. PRZEWODÓW GAZOWYCH W BUDYNKU
- RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ
- ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

KCO+CWU - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA 14kW

KG4p - ISTNIEJĄCA KUCHENKA GAZOWA 4p

G4M5 - ISTNIEJĄCY GAZOMIERZ MIECHOWY TYPU G4

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
NAZWA OBIEKTU BUD.	ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA LOKALU MIESZKALNEGO W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU WIELORÓDZINNYM	
ADRES OBIEKTU:	UL. CISOWA 25A M.5 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWID. 106201_1.0013.177/4	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. DOROTA WRÓBLEWSKA ŁOD/2210/PWOS/13 <small>uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bud. lin. i sieciowymi w sferze instalacyjnej w zakresie elek., instalacji i urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych</small>	SKALA 1:50 DATA 27.02.2024
RYSunEK NR 2	AKSONOMETRIA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU	

