LEGENDA:
1. Trójnik żeliwny DN150 - 2 szt.
2. Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa DN150 - 2 szt.
3. Kołnierz DN150/GW4" - 1 szt.
4. Złącze strażackie DN100 - 1 szt.
5. Redukcja żeliwna DN150/DN80 - 2 szt.
6. Złącze PE90/DN80 - 1 szt.
7. Kołnierz DN150/GW5/4" - 1 szt.
8. Nypel 5/4" - 1 szt.
9. Zawór kulowy 5/4" - 1 szt.
10. Korek 5/4" - 1 szt.
11. Kolano elektrooporowe PE90 30 stopni - 1 szt.
12. Przepływomierz elektromagnetyczny MPP 800 DN 80 IP68 - 1 szt.
13. Króciec dwukołnierzowy DN80, L=400 mm - 2 szt.
14. Króciec dwukołnierzowy DN80, L=200 mm - 1 szt.
15. Króciec do zgrzewania DN80/PE90 z kołnierzem dociskowym - 1 szt.

UWAGA:
- Rzędne podano w [m],
- Wymiary podano w [mm],
- Wszystkie studnie kanalizacyjne wyposażyć we włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym,
- Sterownik przepływomierza elektromagnetycznego należy zamontować we wspólnej szafie sterowniczej przepompowni,
- Studnię wodomierzową wykonać wraz z przyłączem wodociągowym po rozbudowie sieci wodociągowej.

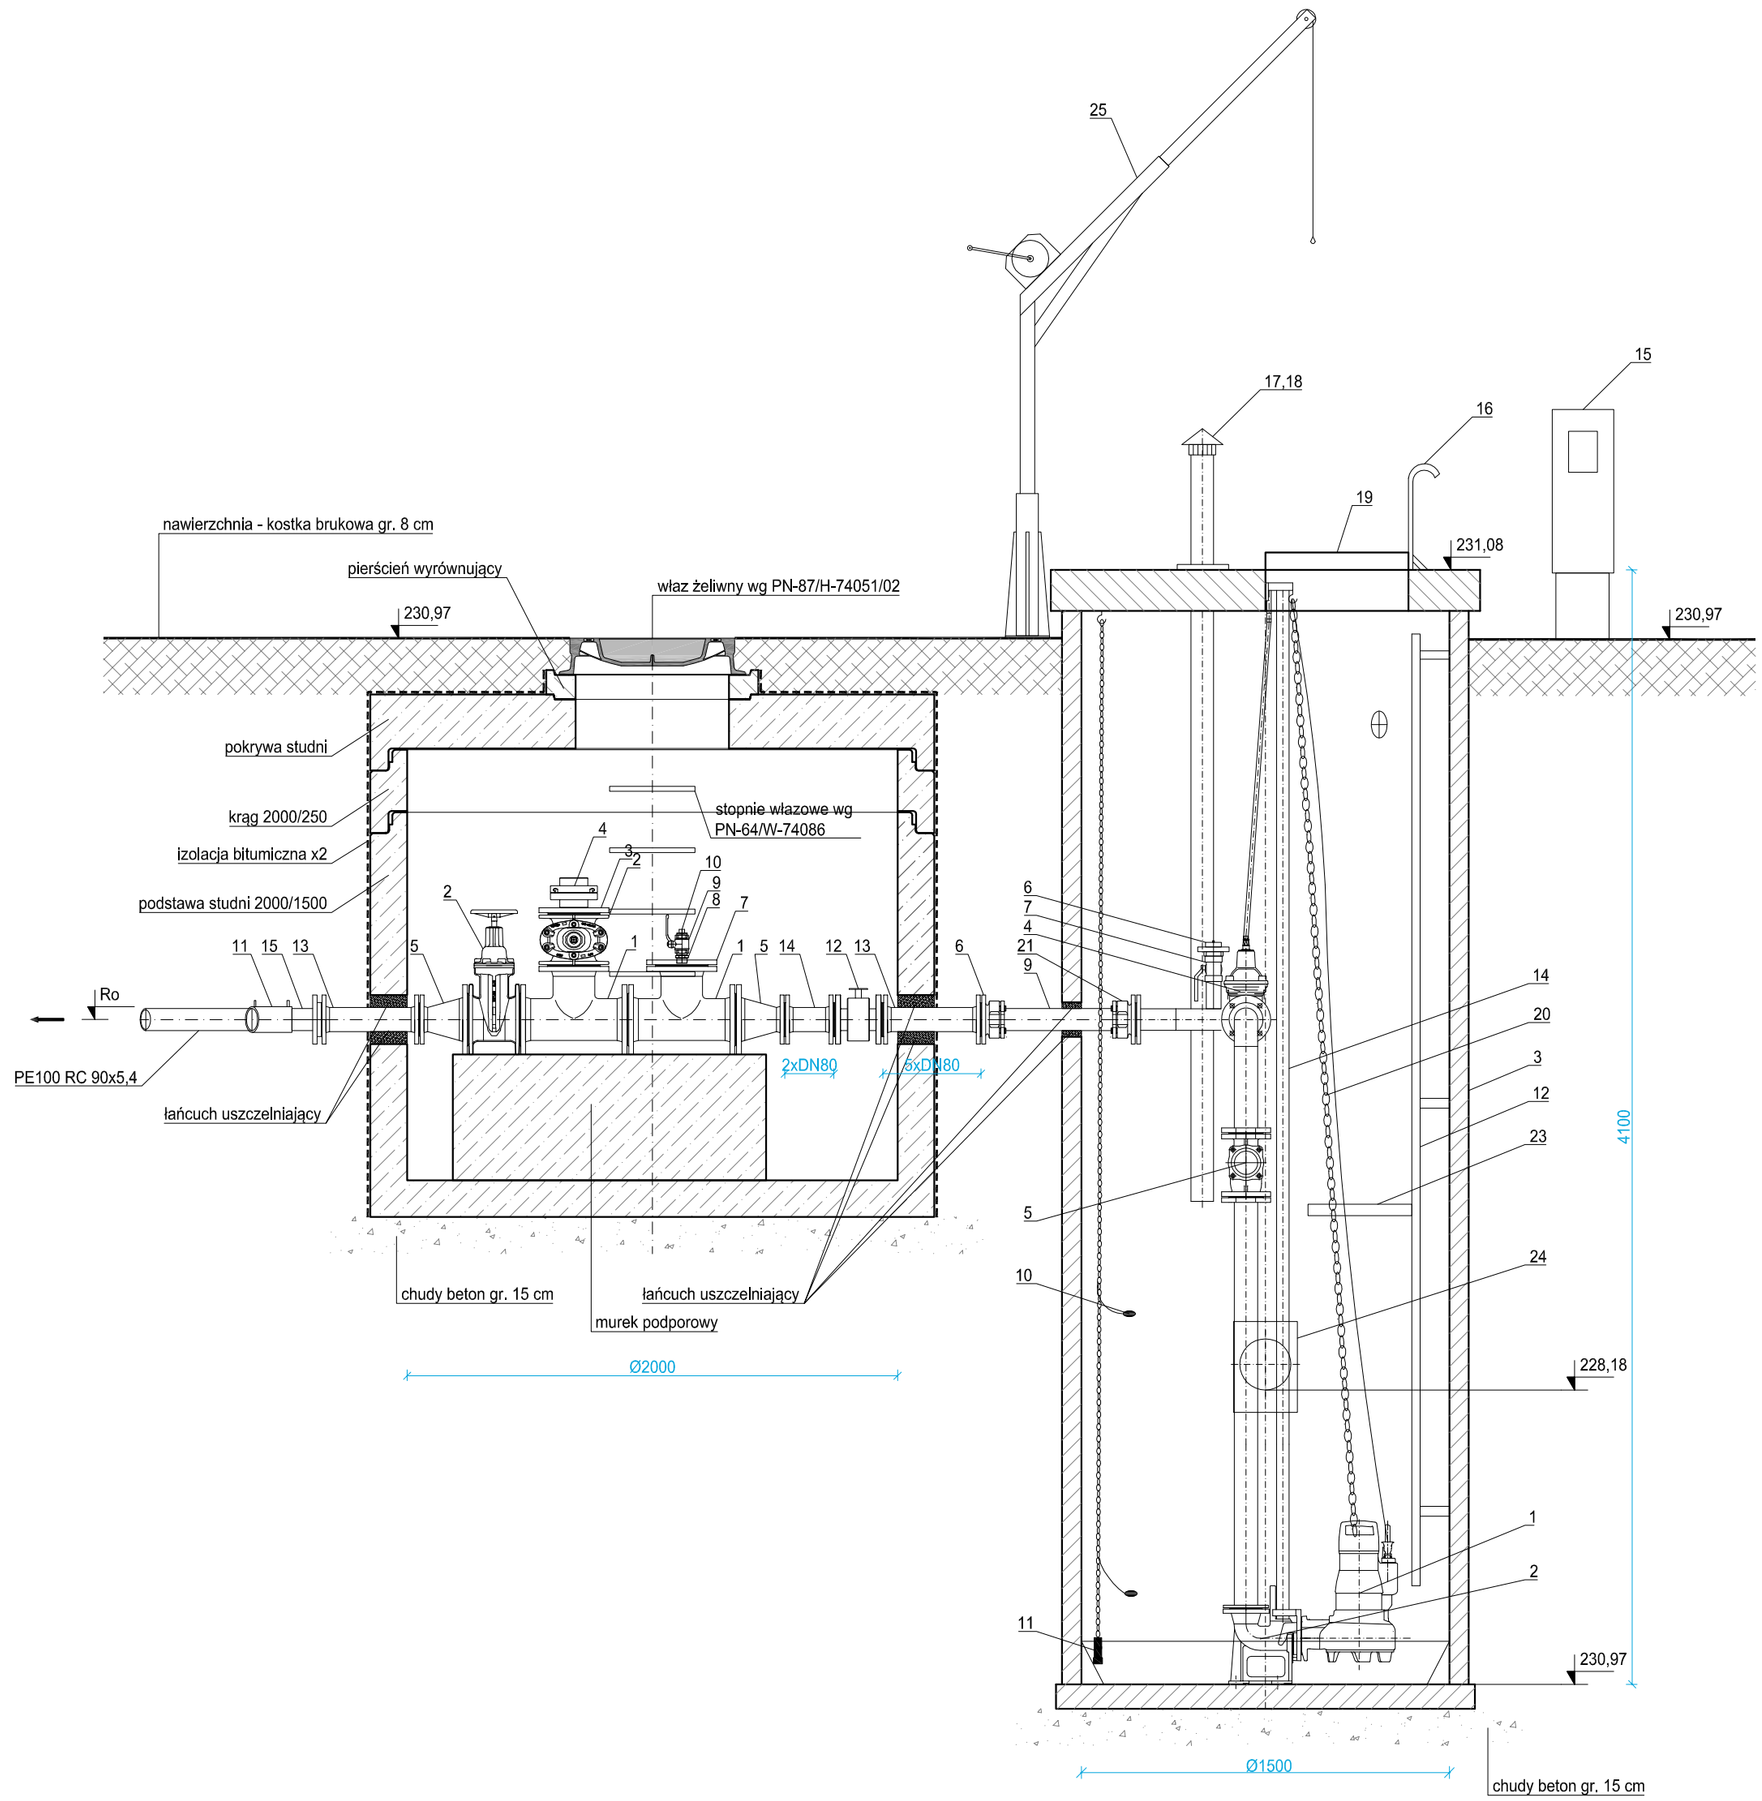


LEGENDA - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW:
1. Pompa zatapialna C03U-LMN3+CNBA2-GSEQ1AF+NW1A2OA-10 3,0kW - 2 szt.
2. Kolano stopowe żeliwne DN80 - 2 szt.
3. Zbiornik - Pilimerobeton - 1 szt.
4. Zasuwa klinowa żeliwna DN80 - 2 szt.
5. Zawór zwrotny żeliwny DN80 - 2 szt.
6. Nasada płucząca T52 - 1 szt.
7. Zawór kuliwy DN50 - 1 szt.
8. Układ tłoczny DN80 stal nierdzewna - 1 kpl.
9. Rurociąg tłoczny PE100 RC 90x5,4
10. Wyłącznik pływakowy - 2 szt.
11. Sonda hydrostatyczna - 1 kpl.
12. Drabina stal nierdzewna - 1 szt.
13. Króciec napływowy PVC200 - 1 szt.
14. Prowadnice rurowe stal nierdzewna - 2 kpl.
15. Szafa sterownicza - 1 kpl.
16. Poręcz stal nierdzewna - 1 kpl.
17. Kominek wentylacyjny DN100 (naw.) stal nierdzewna - 1 kpl.
18. Biofiltr kominkowy DN100 (wyw.) stal nierdzewna - 1 kpl.
19. Właz wejściowy stal nierdzewna z kratą pomostową zabezpieczającą - 1 kpl.
20. Łańcuch stal nierdzewna - 2 kpl.
21. Złącze PE90/stalDN80 - 1 szt.
22. Belka wsporcza (regulowana) stal nierdzewna - 1 kpl.
23. Podest obsługowy uchylny stal nierdzewna - 1 kpl.
24. Deflektor stal nierdzewna - 1 kpl.
25. Żuraw - udźwig do 150 kg (stal nierdzewna) - 1 szt.

UWAGA:
Rzędne podano w [m]
Wymiary podano w [mm]
Żuraw posadowić na fundamencie żelbetowym

neon
neon@neon.net.pl
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A
42-217 Częstochowa
tel.: 509-137-001

| | |
|---|---|
| Inwestor | GMINA MYKANÓW<br>UL. SAMORZĄDOWA 1, 42-233 MYKANÓW |
| Faza | **PROJEKT TECHNICZNY** |
| Branża | Sanitarna |
| Nazwa projektu | Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej, działki ewid. nr: 445; 458; 211/1; 209/1; 220/5; 220/3; 208/5; 208/3; 207/1; 206/1; 216/3; 219/1; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 210/1; 205/1; 204/1; 225/7; 225/13; 226/7; 227/7; 228/8; 229/15, jednostka ewidencyjna Mykanów (240411_2), Obręb Czarny Las (7). |
| Tytuł rysunku | Przepompownia ścieków - widok A-A |

BRANŻA SANITARNA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. Wojciech Norberciak | SLK/1372/PWOS/06 | |
| Sprawdził | mgr inż. Jacek Płoszaj | SLK/4547/POOS/12 | |

| Nr projektu | Faza | Grupa | Nr rysunku | Skala | Data | Rewizja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N_3_22 | PT | S | S-11 | 1:25 | 2022.10.01 | - |