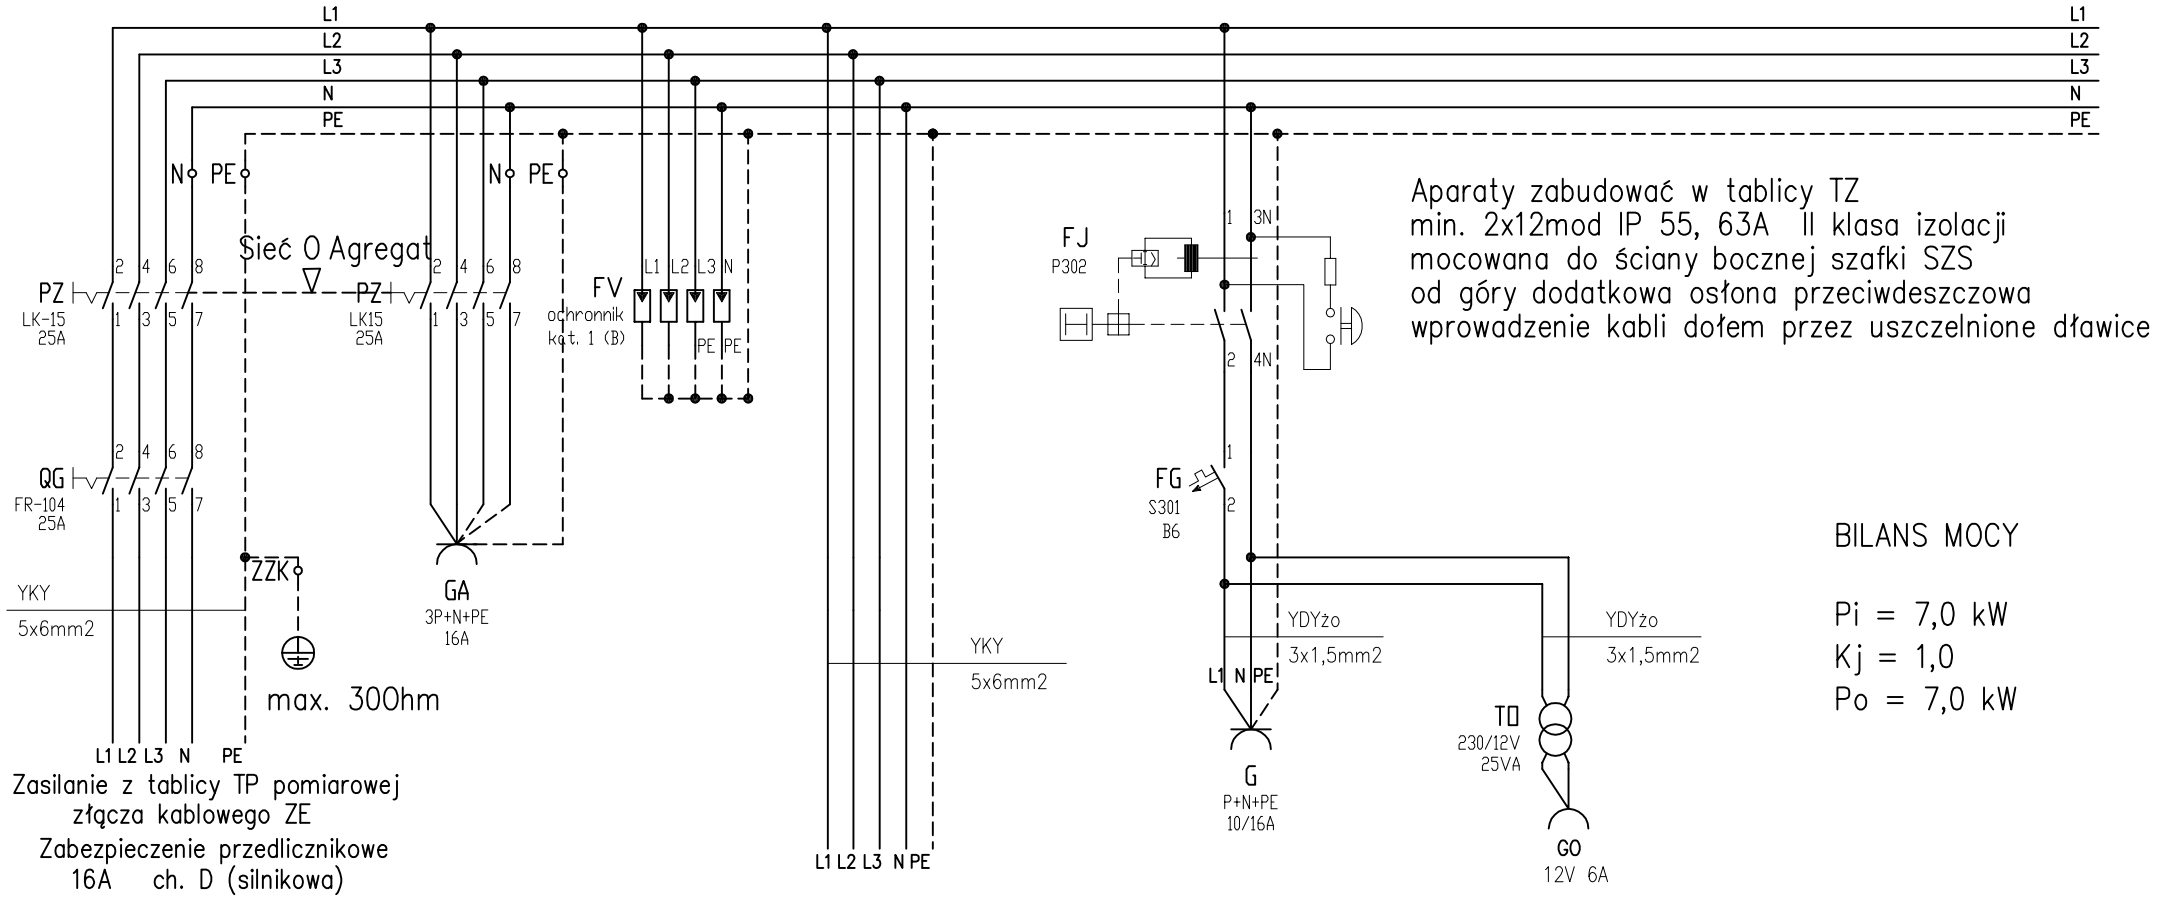

Nr obwodu	ZP	ZPA	ZP	P	G	GO
Przeznaczenie	Zasilanie pompowni	Przełącznik sieć – o –	Projektowany ochronnik	Zasilanie szafki zasilajaco sterowniczej	Gniazdo serwisowe 230V	Gniazdo wtykowe 12V
Pomieszczenie	ze złącza kablowego	agregat. gniazdo 16A	przeciwprzepięciowy	wyposażonej w zabezpieczenia <dJ i <J	pompowni	do bezpiecznej lampy przenośnej
Moc zainst.	max. 7,0 kW	max. 7,0 kW	kat. 1 (B)	max 3,0 kW x 2 szt. + 0,2kW	max 0,7 kW	max 0,1 kW

neon
neon@neon.net.pl
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A
42-217 Częstochowa
tel.: 509-137-001

Faza: PROJEKT TECHNICZNYY — BRANŻA ELEKTRYCZNA

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	2022.10.01	
Opracował:				
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	2022.10.01	

Inwestor: GMINA MYKANÓW
UL. SAMORZĄDOWA 1, 42-233 MYKANÓW

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej, działki ewid. nr: 445; 458; 211/1; 209/1; 220/5; 220/3; 208/5; 208/3; 207/1; 206/1; 216/3; 219/1; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 210/1; 205/1; 204/1; 225/7; 225/13; 226/7; 227/7; 228/8; 229/15, jednostka ewidencyjna Mykanów (240411_2), Obręb Czarny Las (7).

Instalacje elektryczne i ochronne – tablica zabezp. "TZ" pompownia P1. Bilans mocy.

Skala: %

Nr rysunku: E–02