SKALA 1:500 ark. 1(3)

WOJ. ŚLĄSKIE GK.6642.3.1967.2022
POW. CZĘSTOCHOWSKI
JEDNOSTKA EW. MYKANÓW (240411_2)
OBRĘB Czarny Las (7) DZIAŁKI 458, 445, 211/1, 220/5.220/3
219/1, 216/3, 210/1.209/1.222/1.221/1, 208/3.207/1.223/1,
206/1.205/1, 224/1.204/1.226/7.225/13.227/7.228/8.229/15
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROSTOKĄTNYCH PŁASKICH 2000/18
POZIOM ODNIESIENIA PL-EVRF2007-NH
MAPA ZASADNICZA 6.143.30.03.2.3, .30.03.2.4, 6.143.30.04.1.3
Wykonał dn. 16.05.2022
geodeta uprawniony mgr inż. Piotr Machała

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Piotr Machała
tel. 603-344-492
Nr świadectwa 22746

PHU Piotr Machała
ul. Stroma 26m.2, 42-216 Częstochowa
NIP 573-273-73-23 REGON 243107994

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6642.3.1967.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta częstochowski
Wykonawca prac geodezyjnych	PHU Piotr Machała ul. Stroma26/2 42-216 Częstochowa NIP 573-273-73-23
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji GK.6642.3.1967.2022 z dnia 3.06.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Piotr Machała Nr świadectwa 22746

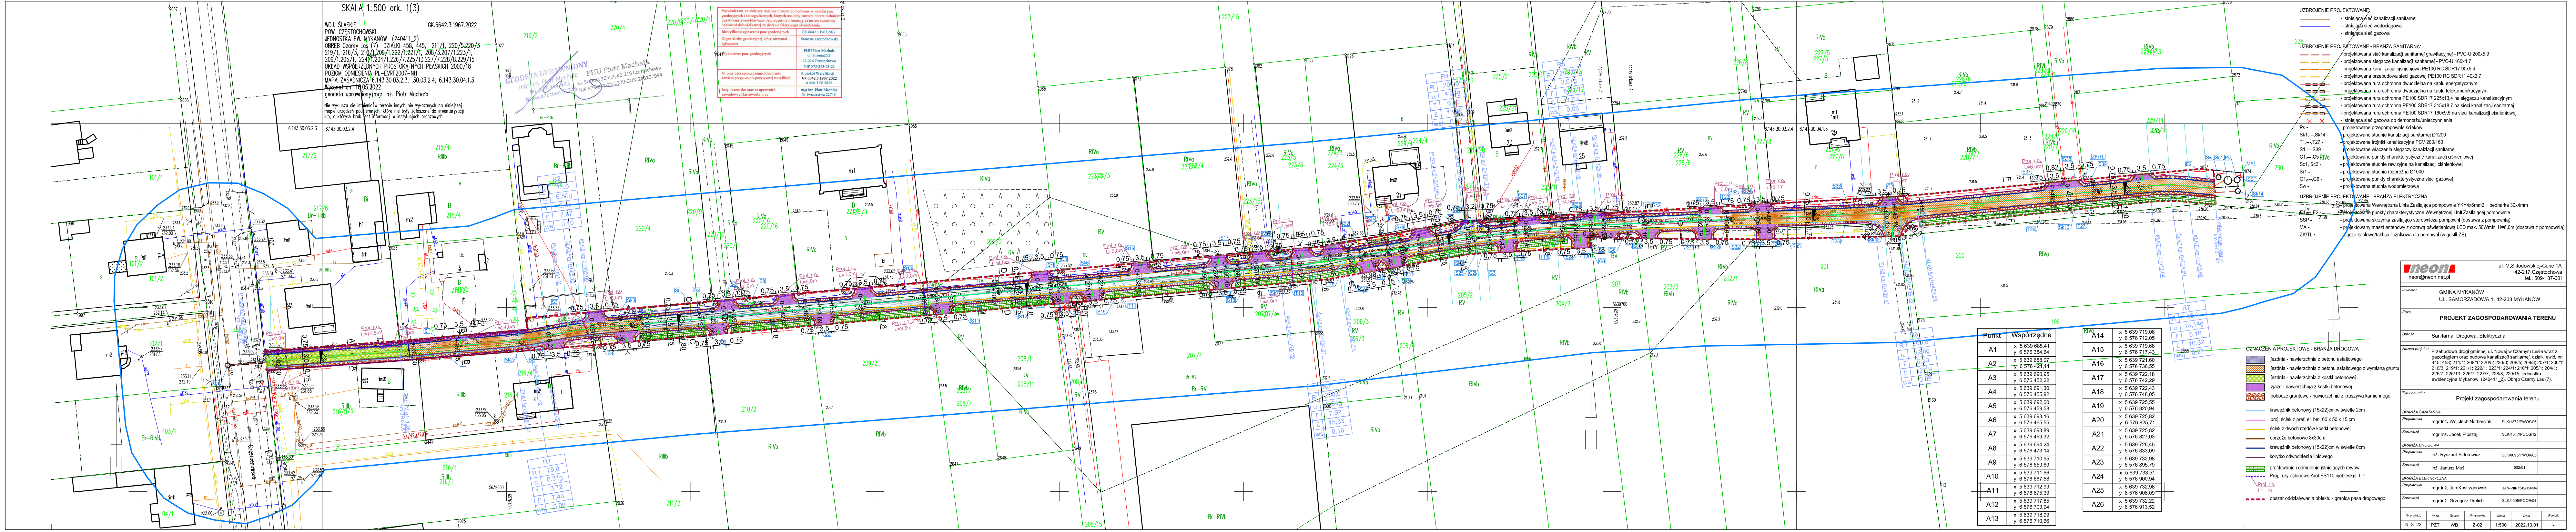

UZBROJENIE PROJEKTOWANE:
- — - istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
- — - istniejąca sieć wodociągowa
- — - istniejąca sieć gazowa

UZBROJENIE PROJEKTOWANE - BRANŻA SANITARNA:
- – – – - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC-U 200x5,9
- – – – - projektowane sięgacze kanalizacji sanitarnej - PVC-U 160x4,7
- –··–··– - projektowana kanalizacja ciśnieniowa PE100 RC SDR17 90x5,4
- – – – - projektowana przebudowa sieci gazowej PE100 RC SDR11 40x3,7
- ▭▭▭ - projektowana rura ochronna dwudzielna na kablu energetycznym
- ▭▭▭ - projektowana rura ochronna dwudzielna na kablu telekomunikacyjnym
- ▭▭▭ - projektowana rura ochronna PE100 SDR17 225x13,4 na sięgaczu kanalizacyjnym
- ▭▭▭ - projektowana rura ochronna PE100 SDR17 315x18,7 na sieci kanalizacji sanitarnej
- ▭▭▭ - projektowana rura ochronna PE100 SDR17 160x9,5 na sieci kanalizacji ciśnieniowej
- —×—×— - istniejąca sieć gazowa do demontażu/unieczynnienia

Ps - - projektowane przepompownie ścieków
Sk1,---,Sk14 - projektowane studnie kanalziacji sanitarnej Ø1200
T1,---,T27 - - projektowane trójniki kanalizacyjna PCV 200/160
S1,---,S39 - - projektowane włączenia sięgaczy kanalziacji sanitarnej
C1,---,C5 - projektowane punkty charakterystyczne kanalizacji ciśnieniowej
Sc1, Sc2 - - projektowane studnie rewizyjne na kanalizacji ciśnieniowej
Sr1 - - projektowana studnia rozprężna Ø1000
G1,---,G6 - - projektowane punkty charakterystyczne sieci gazowej
Sw - - projektowana studnia wodomierzowa

UZBROJENIE PROJEKTOWANE - BRANŻA ELEKTRYCZNA:
- – – – - projektowana Wewnętrzna Linia Zasilająca pompownie YKY4x6mm2 + bednarka 30x4mm

E1,---,E2 - - projektowane punkty charakterystyczne Wewnętrznej Linii Zasilającej pompownie
SSP - - projektowana skrzynka zasilająco sterownicza pompowni (dostawa z pompownią)
MA - - projektowany maszt antenowy z oprawą oświetleniową LED max. 50Wmin. H=6,0m (dostawa z pompownią)
ZK/TL - - złącze kablowe/tablica licznikowa dla pompwni (w gestii ZE)

Punkt	Współrzędne
A1	x 5 639 685,41 y 6 576 384,64
A2	x 5 639 688,07 y 6 576 421,11
A3	x 5 639 690,95 y 6 576 452,22
A4	x 5 639 691,30 y 6 576 455,92
A5	x 5 639 692,00 y 6 576 459,58
A6	x 5 639 693,16 y 6 576 465,55
A7	x 5 639 693,89 y 6 576 469,32
A8	x 5 639 694,24 y 6 576 473,14
A9	x 5 639 710,95 y 6 576 659,69
A10	x 5 639 711,66 y 6 576 667,58
A11	x 5 639 712,99 y 6 576 675,39
A12	x 5 639 717,85 y 6 576 703,94
A13	x 5 639 718,99 y 6 576 710,66
A14	x 5 639 719,06 y 6 576 712,05
A15	x 5 639 719,68 y 6 576 717,43
A16	x 5 639 721,60 y 6 576 736,55
A17	x 5 639 722,18 y 6 576 742,29
A18	x 5 639 722,43 y 6 576 748,05
A19	x 5 639 725,55 y 6 576 820,94
A20	x 5 639 725,82 y 6 576 825,71
A21	x 5 639 725,82 y 6 576 827,03
A22	x 5 639 726,45 y 6 576 833,09
A23	x 5 639 732,98 y 6 576 895,79
A24	x 5 639 733,51 y 6 576 900,94
A25	x 5 639 732,98 y 6 576 906,09
A26	x 5 639 732,22 y 6 576 913,52

OZNACZENIA PROJEKTOWE - BRANŻA DROGOWA
- ▦ jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego
- ▩ jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego z wymianą gruntu
- ▦ jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej
- ▦ zjazd - nawierzchnia z kostki betonowej
- ▩ pobocze gruntowe - nawierzchnia z kruszywa kamiennego
- — krawężnik betonowy (15x22)cm w świetle 2cm
- — proj. ściek z pref. el. bet. 60 x 50 x 15 cm
- — ściek z dwóch rzędów kostki betonowej
- — obrzeże betonowe 8x30cm
- — krawężnik betonowy (15x22)cm w świetle 0cm
- — korytko odwodnienia liniowego
- ▤ profilowanie i odmulenie istniejących rowów
- - - - Proj. rury osłonowe Arot PS110 niebieskie; L =
  Proj. r.o. L=....m
- ▬ ▬ ▬ obszar oddziaływania obiektu - granica pasa drogowego

neon neon@neon.net.pl	ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A 42-217 Częstochowa tel.: 509-137-001
Inwestor	GMINA MYKANÓW UL. SAMORZĄDOWA 1, 42-233 MYKANÓW
Faza	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
Branża	Sanitarna, Drogowa, Elektryczna
Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej, działki ewid. nr: 445; 458; 211/1; 209/1; 220/5; 220/3; 208/5; 208/3; 207/1; 206/1; 216/3; 219/1; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 210/1; 205/1; 204/1; 225/7; 225/13; 226/7; 227/7; 228/8; 229/15, jednostka ewidencyjna Mykanów (240411_2), Obręb Czarny Las (7).
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu

BRANŻA SANITARNA			
Projektował	mgr inż. Wojciech Norberciak	SLK/1372/PWOS/06	
Sprawdził	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK/4547/POOS/12	
BRANŻA DROGOWA			
Projektował	inż. Ryszard Sidorowicz	SLK/0096/PWOK/03	
Sprawdził	Inż. Janusz Muś	502/01	
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Projektował	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	

Nr projektu	*Faza*	*Grupa*	*Nr rysunku*	*Skala*	*Data*	*Rewizja*
N_3_22	PZT	WB	Z-02	1:500	2022.10.01	-