



- LEGENDA:**
1. Zawór odcinający grzybkowy DN32 - 3 szt.
 2. Wodomierz klasy C DN20 na konsoli ze stali nierdzewnej - 1 szt.
 3. Zawór antyskażeniowy EA DN32 - 1 szt.
 4. Złączka elektrooporowa 1 1/4" GZ/PE40 - 1 szt.
 5. Zawór spustowy 3/4" - 1 szt.
 6. Zawór czepialny 1" - 1 szt.

Ro - rzędna osi rurociągu wg profilu
Rt - rzędna terenu wg profilu

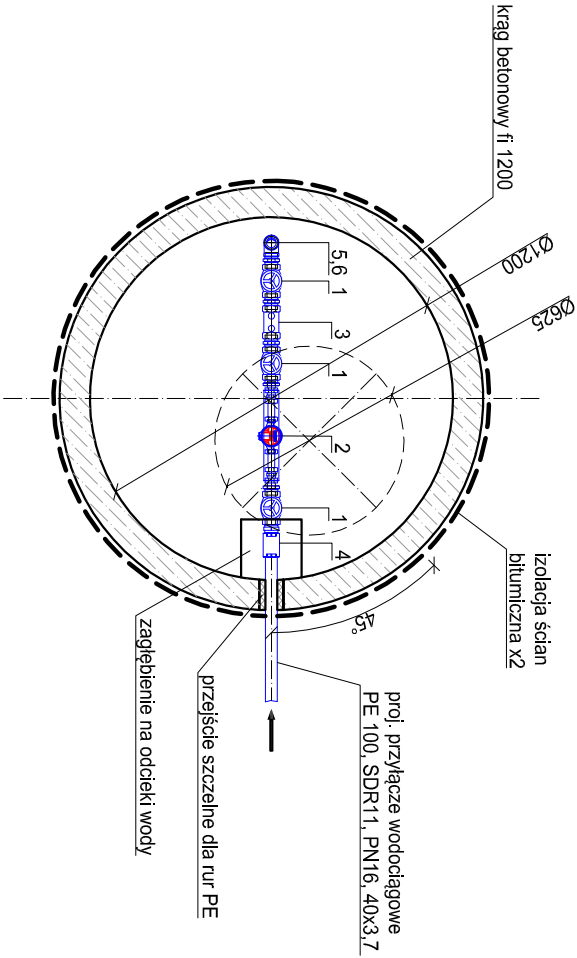

 ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A 42-217 Częstochowa tel.: 509-137-001 neon@neon.net.pl						
Investor	GMINA MYKANÓW UL. SAMORZĄDOWA 1, 42-233 MYKANÓW					
Faza	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY					
Branża		Sanitarna				
Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągami oraz budowa kanalizacji sanitarnej, działki ewid. nr: 445/458; 211/1; 209/1; 220/5; 220/3; 208/5; 208/3; 207/1; 206/1; 216/3; 219/1; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 210/1; 205/1; 204/1; 225/7; 225/13; 226/7; 227/7; 228/8; 229/15, jednostka ewidencyjna Mykanów (240411_2), Obręb Czarny Las (7).					
Tytuł rysunku	Studnia wodomierzowa					
BRANŻA SANITARNA						
Projektował	mgr inż. Wojciech Norbertciak	SLK1372/PWOS06				
Sprawdził	mgr inż. Jacek Pioszaj	SLK4547/POOS12				
Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	Rewizja
N_3_22	PAB	S	S-17	1:25	2022.10.01	-