

225

224

223

222

221

220

229


228

227

226

225

224

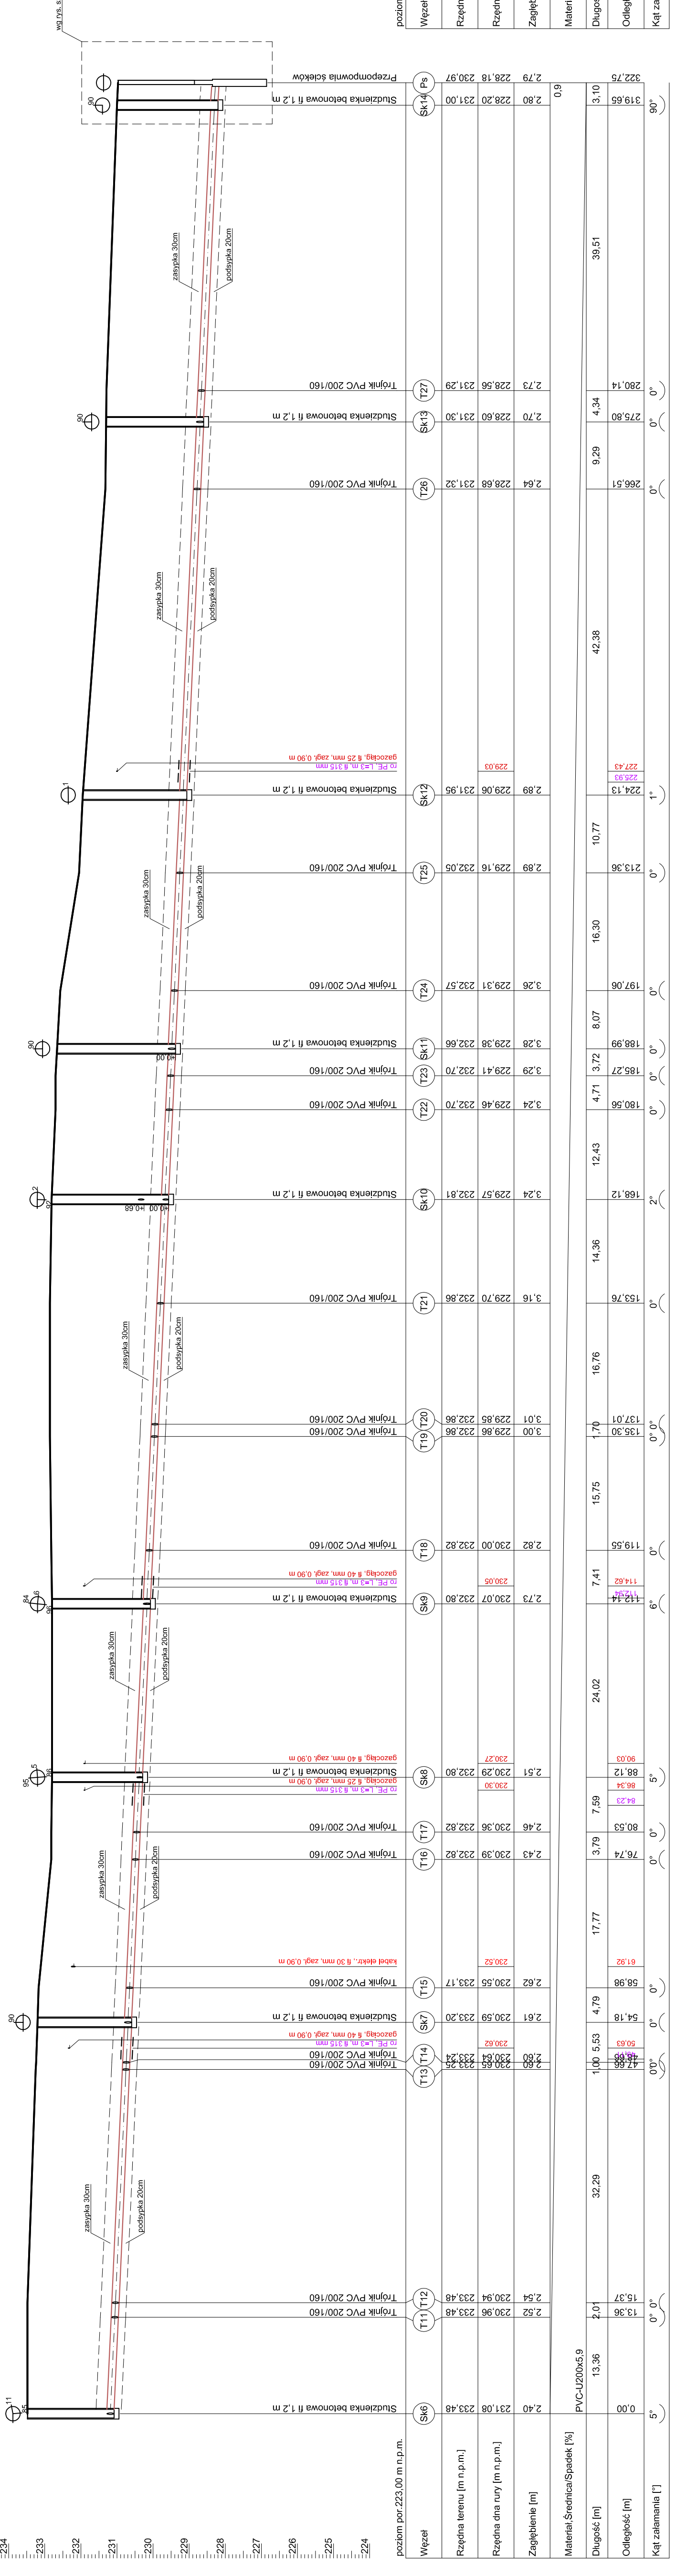

UWAGA:

Przed wykonaniem sieci należy wykonać wykopy kontrolne celem lokalizacji posiadzenia istniejącego uzbrojenia.
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować rzędną posadowienia sieci lub przebudować na bieżąco istniejący nowy istniejące uzbrojenie pod nadzorem eksploatatora sieci.

Prace na całej długości projektowanej sieci wykonywać ze szczególną ostrożnością.

RURY OCHRONNE:

1. do PE 100 SDR17 225x13,4 na odcinku kanalizacyjnym II 60
2. do PE 100 SDR17 225x13,4 na odcinku kanalizacyjnym III 60
3. do PE 100 SDR17 160x9,1 na odcinku kanalizacyjnym III 60

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A
42-200
tel.: 209-137-001
neon@neon.net.pl

GNMA MYKANÓW
UL. SAMORZĄDOWA 1, 42-233 MYKANÓW

PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO - BUDOWLANY

Faza

Brzoza

Sanitarna

Nowa gospodarka

Przebudowa drogi gminnej ul. Błowa w Czarnym Lesie wraz z gazociągami oraz budowa kanalizacji sanitarnej, cząstk. ewid. nr 445/455, 211/1, 208/1, 220/5, 220/3, 209/5, 209/3, 207/1, 206/1, 225/7, 225/13, 226/7, 227/7, 228/5, 228/15, jednoliska ewidencyjna Mykanów (040411_2), Obyw. Czarny Las (7)

Typ projektu

Profil kanalizacji sanitarnej cz. 3

BRANŻA SANITARNA

Projekował

mgr inż. Wojciech Nierbedak

Sprowadził

mgr inż. Jacek Pioszał

Nr projektu

PAB

Skala

S

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Skala