

225

224

223

222

221

220

229


228

227

226

225

224

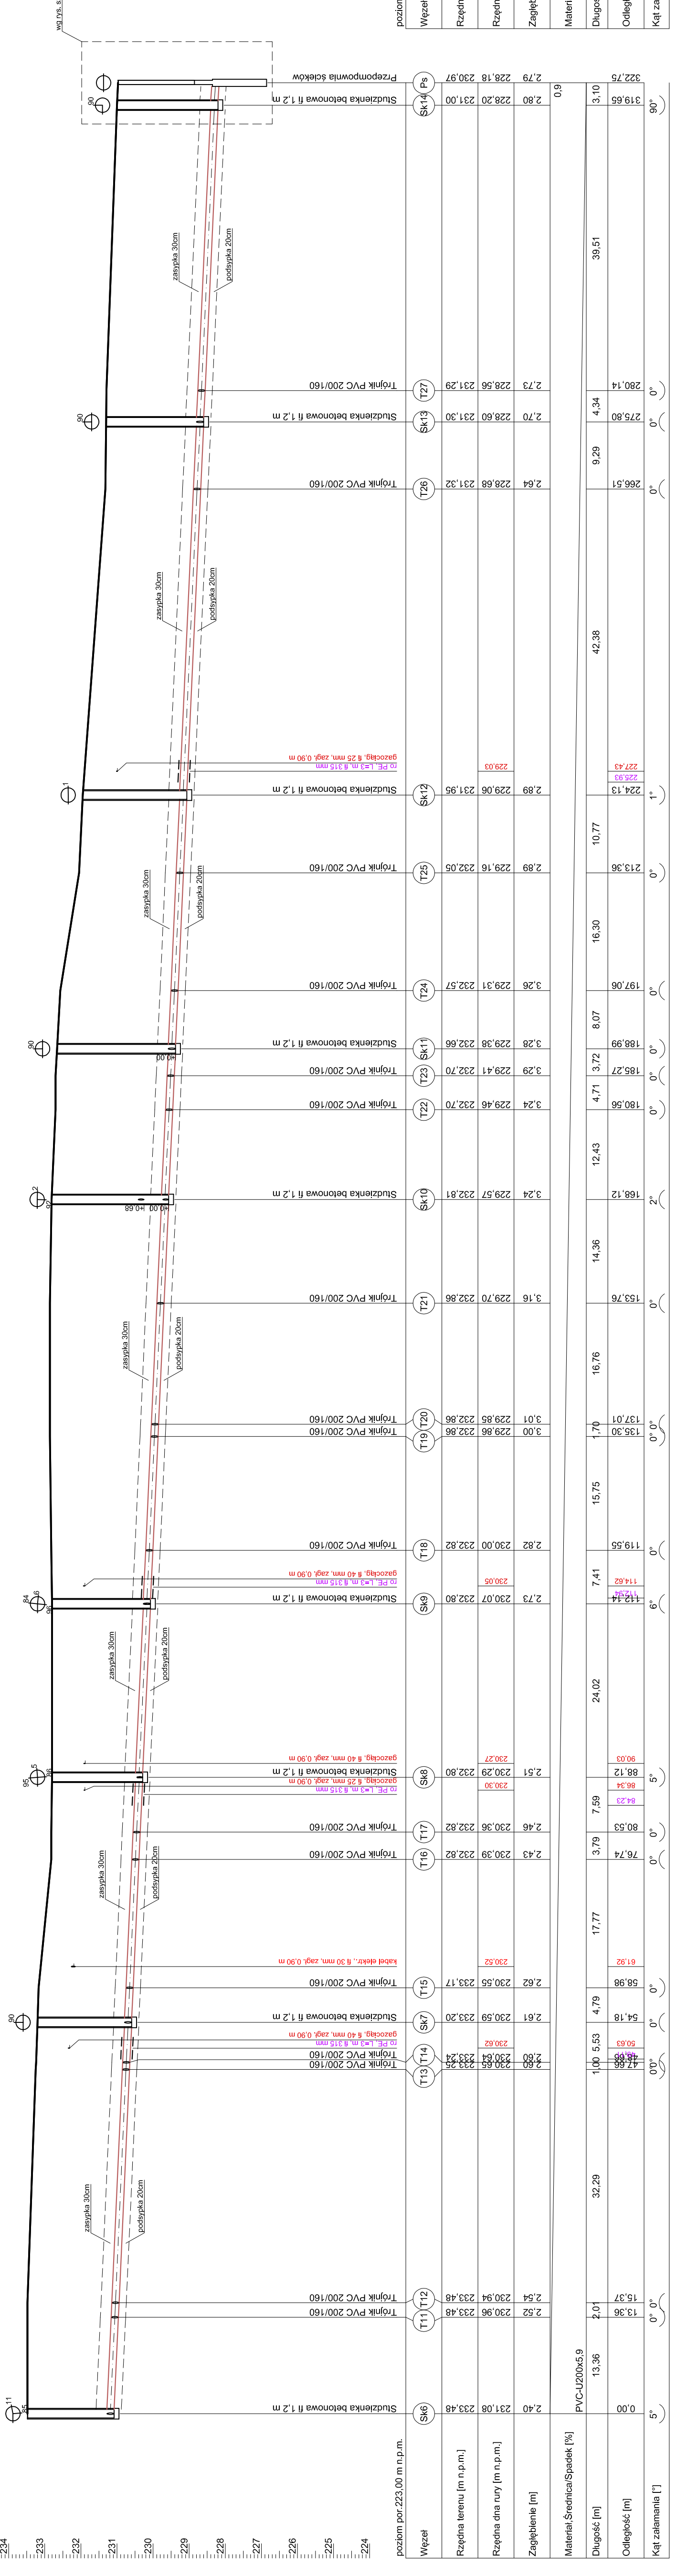

UWAGA:
Przed wykonaniem sieci należy wykonać wykopy kontrolne celem lokalizacji posiadzenia istniejącego uzbrojenia.
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować rzędną posiadzenia sieci lub przetrubować na bieżąco istniejące uzbrojenie pod nadzorem eksploatatora sieci.

Prace na całej długości projektowanej sieci wykonywać ze szczególną ostrożnością.

RURY OCHRONNE:
1. do PE 100 SDR17 225x13,4 na odcinku kanalizacyjnym II 60
2. do PE 100 SDR17 225x13,4 na odcinku kanalizacyjnym III 60
3. do PE 100 SDR17 160x9,1 na odcinku kanalizacyjnym III 60

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A
42-200
tel.: 509-137-001
neon@neon.net.pl

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY