


RZUT DACHU

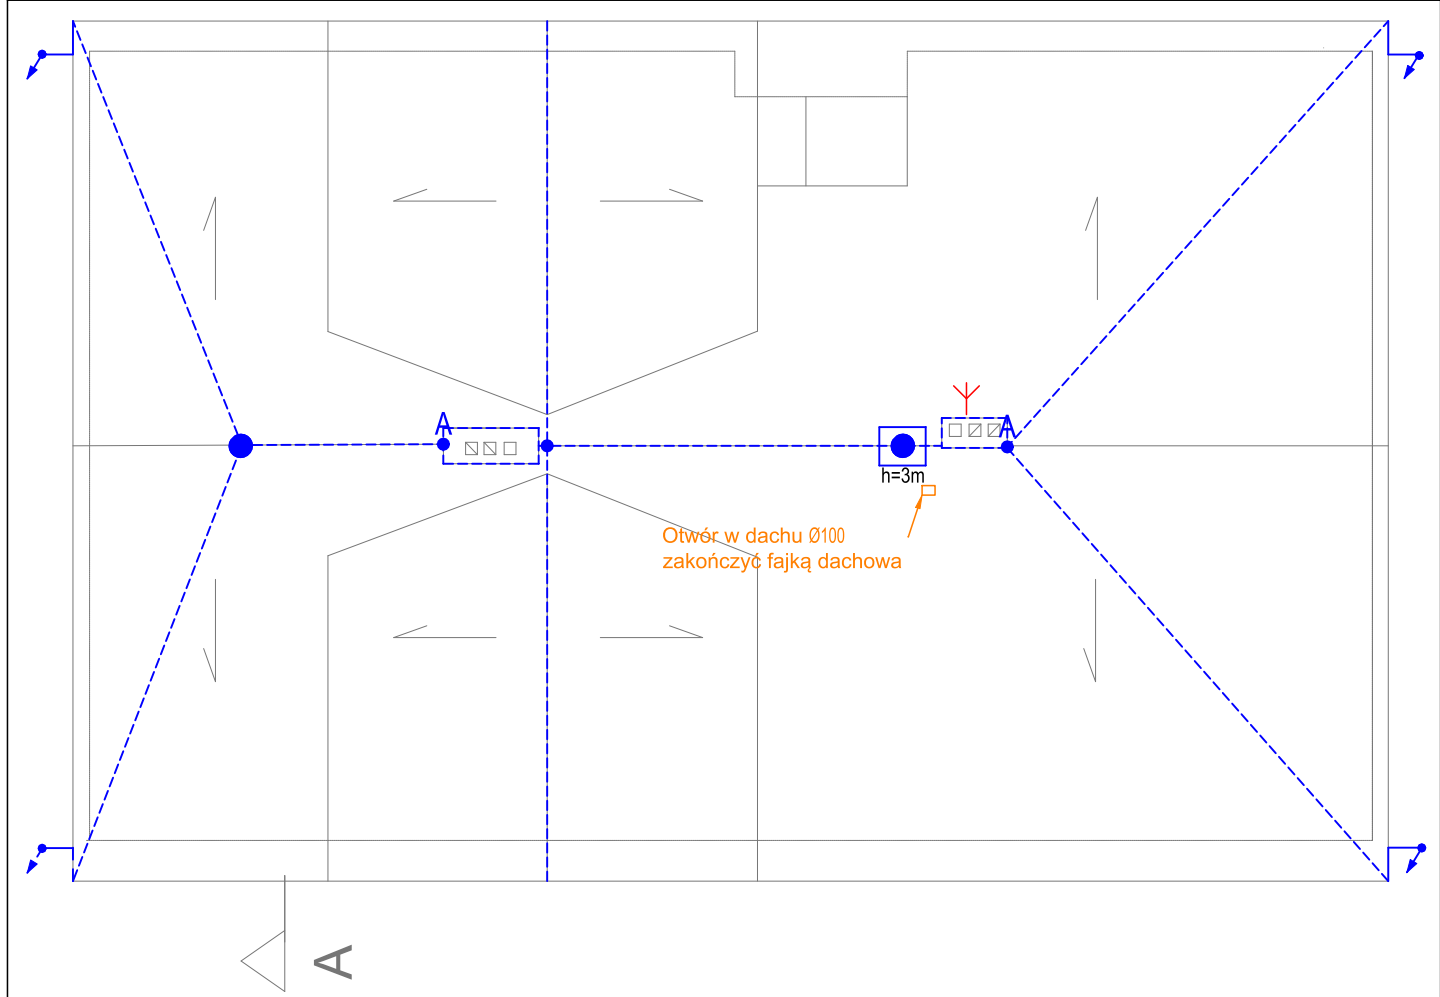

LEGENDA:

	Drut FeZn instalacji odgromowej Ø8
●	Połączenie skręcane
→	Przewody odprowadzające w postaci drutu odgromowego, A - nr złącza k-p
A	Przewód instalacja odgromowej wyprowadzić na min. 0,5m ponad komin
⚡	Zestaw antenowy wg. rysunku ES-03
⬤	Iglica/maszt odgromowy (wysokość podano na rzucie dachu)

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w odpowiedniej dokumentacji roboty powiązane.
2. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodów i urządzeń w zakresie Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzić jakiegokolwiek zmiany konieczne jest uzyskanie na to każdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.
5. Urządzenia elektryczne należy podłączać zgodnie z DTR producenta.
6. Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
7. Wykonawcą przed zakupem elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowiązek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urządzeń (typ i producent).
8. Wszelkie kolizje elementów instalacji elektrycznych z elementami innych instalacji rozwiązać w trakcie realizacji projektu lub skontaktować się z projektantem.
9. Instalacje elektryczną i teletechniczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770			
Obiekt	Budynek mieszkalny przy ul. Folwarcznej 19 w Poznaniu			
Zawartość rysunku	Instalacje elektryczne - rzut dachu			
Projektował	mgr inż. Michał Kapka		WKP/0169/PDDE/12	
Opracował	mgr inż. Marta Błaszczuk			
Sprawdzał	mgr inż. Marek Majer		WKP/0455/PDDE/17	
Sprawdził arch./podpis				
Data	Branża	Stadium	Skala	Numer rysunku
12.2020	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	1:100	E-05



PB Architekci