


Profil sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U 200x5,9

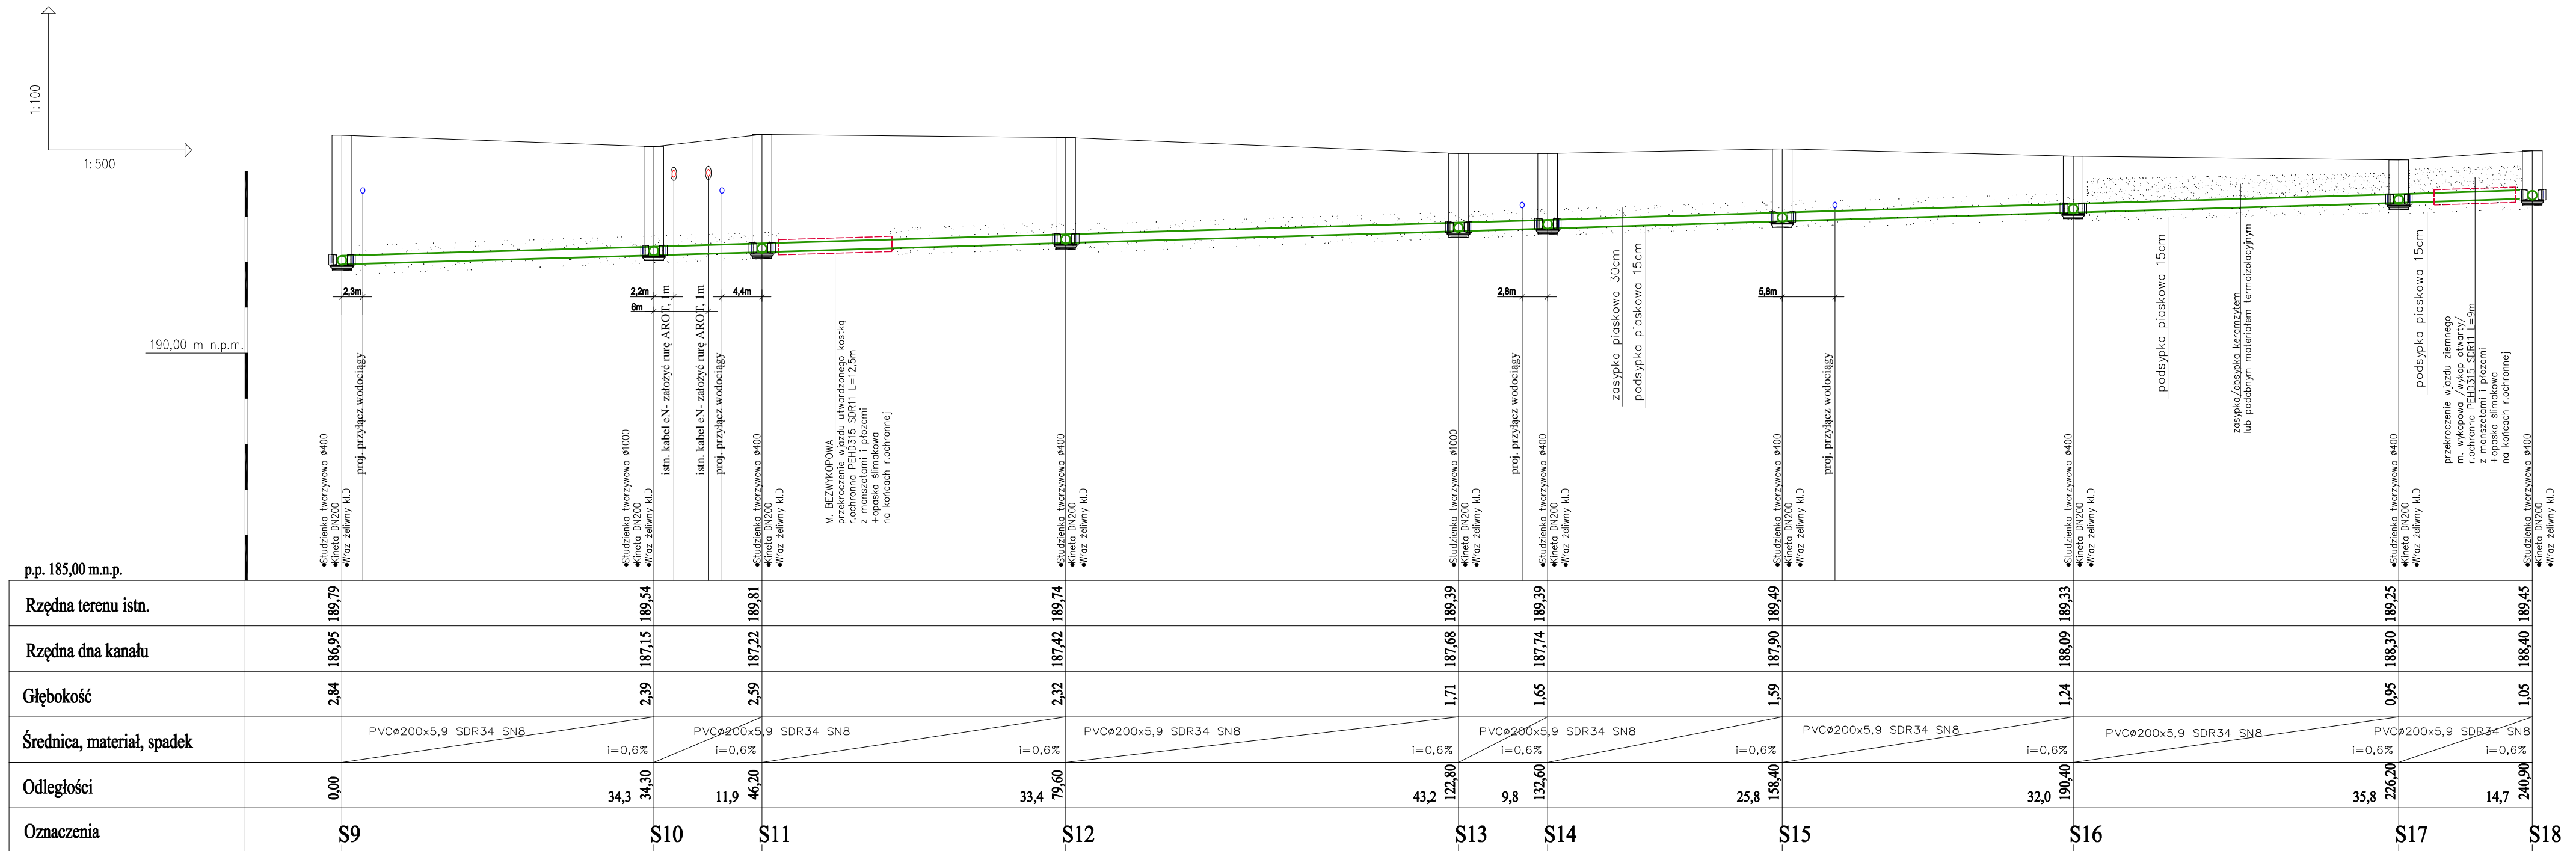

Uwaga:
Zachować szczególną ostrożność i dokładność wykonania, aby nie doszło do uszkodzenia jezdni asfaltowej.
Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem odpowiednich właścicieli/Zarządców sieci.
Zachować warunki zawarte w opinii ZUDP oraz w pozostałych uzgodnieniach.
W przypadku uszkodzenia drenów- naprawić urządzenia aby nie dopuścić do przerwania i zaburzenia pracy układu drenarskiego.
Studnie oraz kanały układać w pełnym szalowaniu oraz zgodnie z wytycznymi projektowymi oraz wymogami konkretnego producenta (z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych). W pobliżu studni S13-S15 z uwagi na warstwę słaboosną (pyły miękkoelastyczne) dokonać wymiany gruntu na piasek lub grunt sytki dobrze zagęszczalnej.

BIURO PROJEKTOWE		Agnieszka Rudka 32-765 RZEWAZA UL.PACYNKOWA 114	
OBIEKT: Rozbudowa sieci kan. sanitarnej w m. Ostrów Szlachecki			
LOKALIZACJA:		SKALA:	
obr.Ostrów Szlachecki jedn. ewid. Gmina Bochnia		1:100/500	
TYTUL RYSUNKU:		NR RYS:	
Sieć kan. sanitarnej S9-S18- profil		4.	
INWESTOR:		DATA:	
Gmina Bochnia ul. K.Wielkiego 26, 32-700 Bochnia		IX.2022	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Agnieszka Rudka upr. nr MAP/0472/P005/11 w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urz. gźden ciep., went.gaz.wod. i kan.		
	PODPIS:		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Gaik upr. nr MAP/0464/PWBS/19 w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urz. gźden ciep., went.gaz.wod. i kan.		
	PODPIS:		