


CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

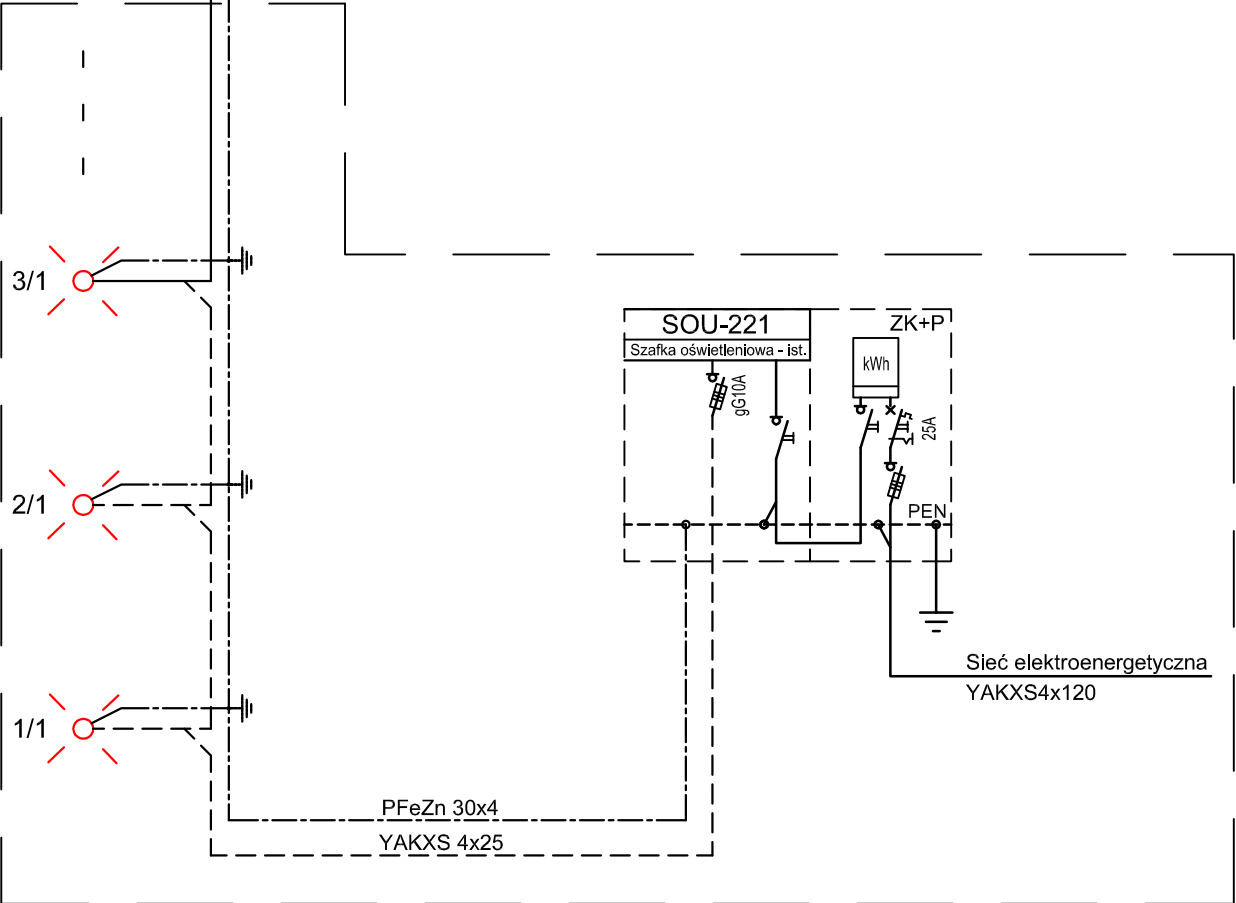

LEGENDA:

1/1 - nr oprawy

↑ nr obwodu
↑ nr kolejny

L1-100W - faza obwodu zasilającego i moc źródła
I=15m (20m) - odległość między słupami w linii prostej (długość odcinka kabla z uwzględnionym 5m zapasem na odcinek)

istn. oprawa ośw. na słupie

proj. oprawa ośw. LED 40W na słupie h=5m

proj. kabel nn: YAKXS 4x25

istn. kabel nn

bednarka PFeZn 30x4

Uwaga:

- przy opravach stosować śrubowe tabliczki słupowe;
- poniższa tabelka nie obejmuje mocy opraw oświetleniowych istniejących i nie objętych niniejszym opracowaniem;
- w istn. słupie nr 3/1 wymienić tabliczkę pojedynczą na podziałową;

zestawienie projektowanej mocy obwodu oświetleniowego

faza	moc [W]
L1	520
L2	520
L3	520
suma	1560