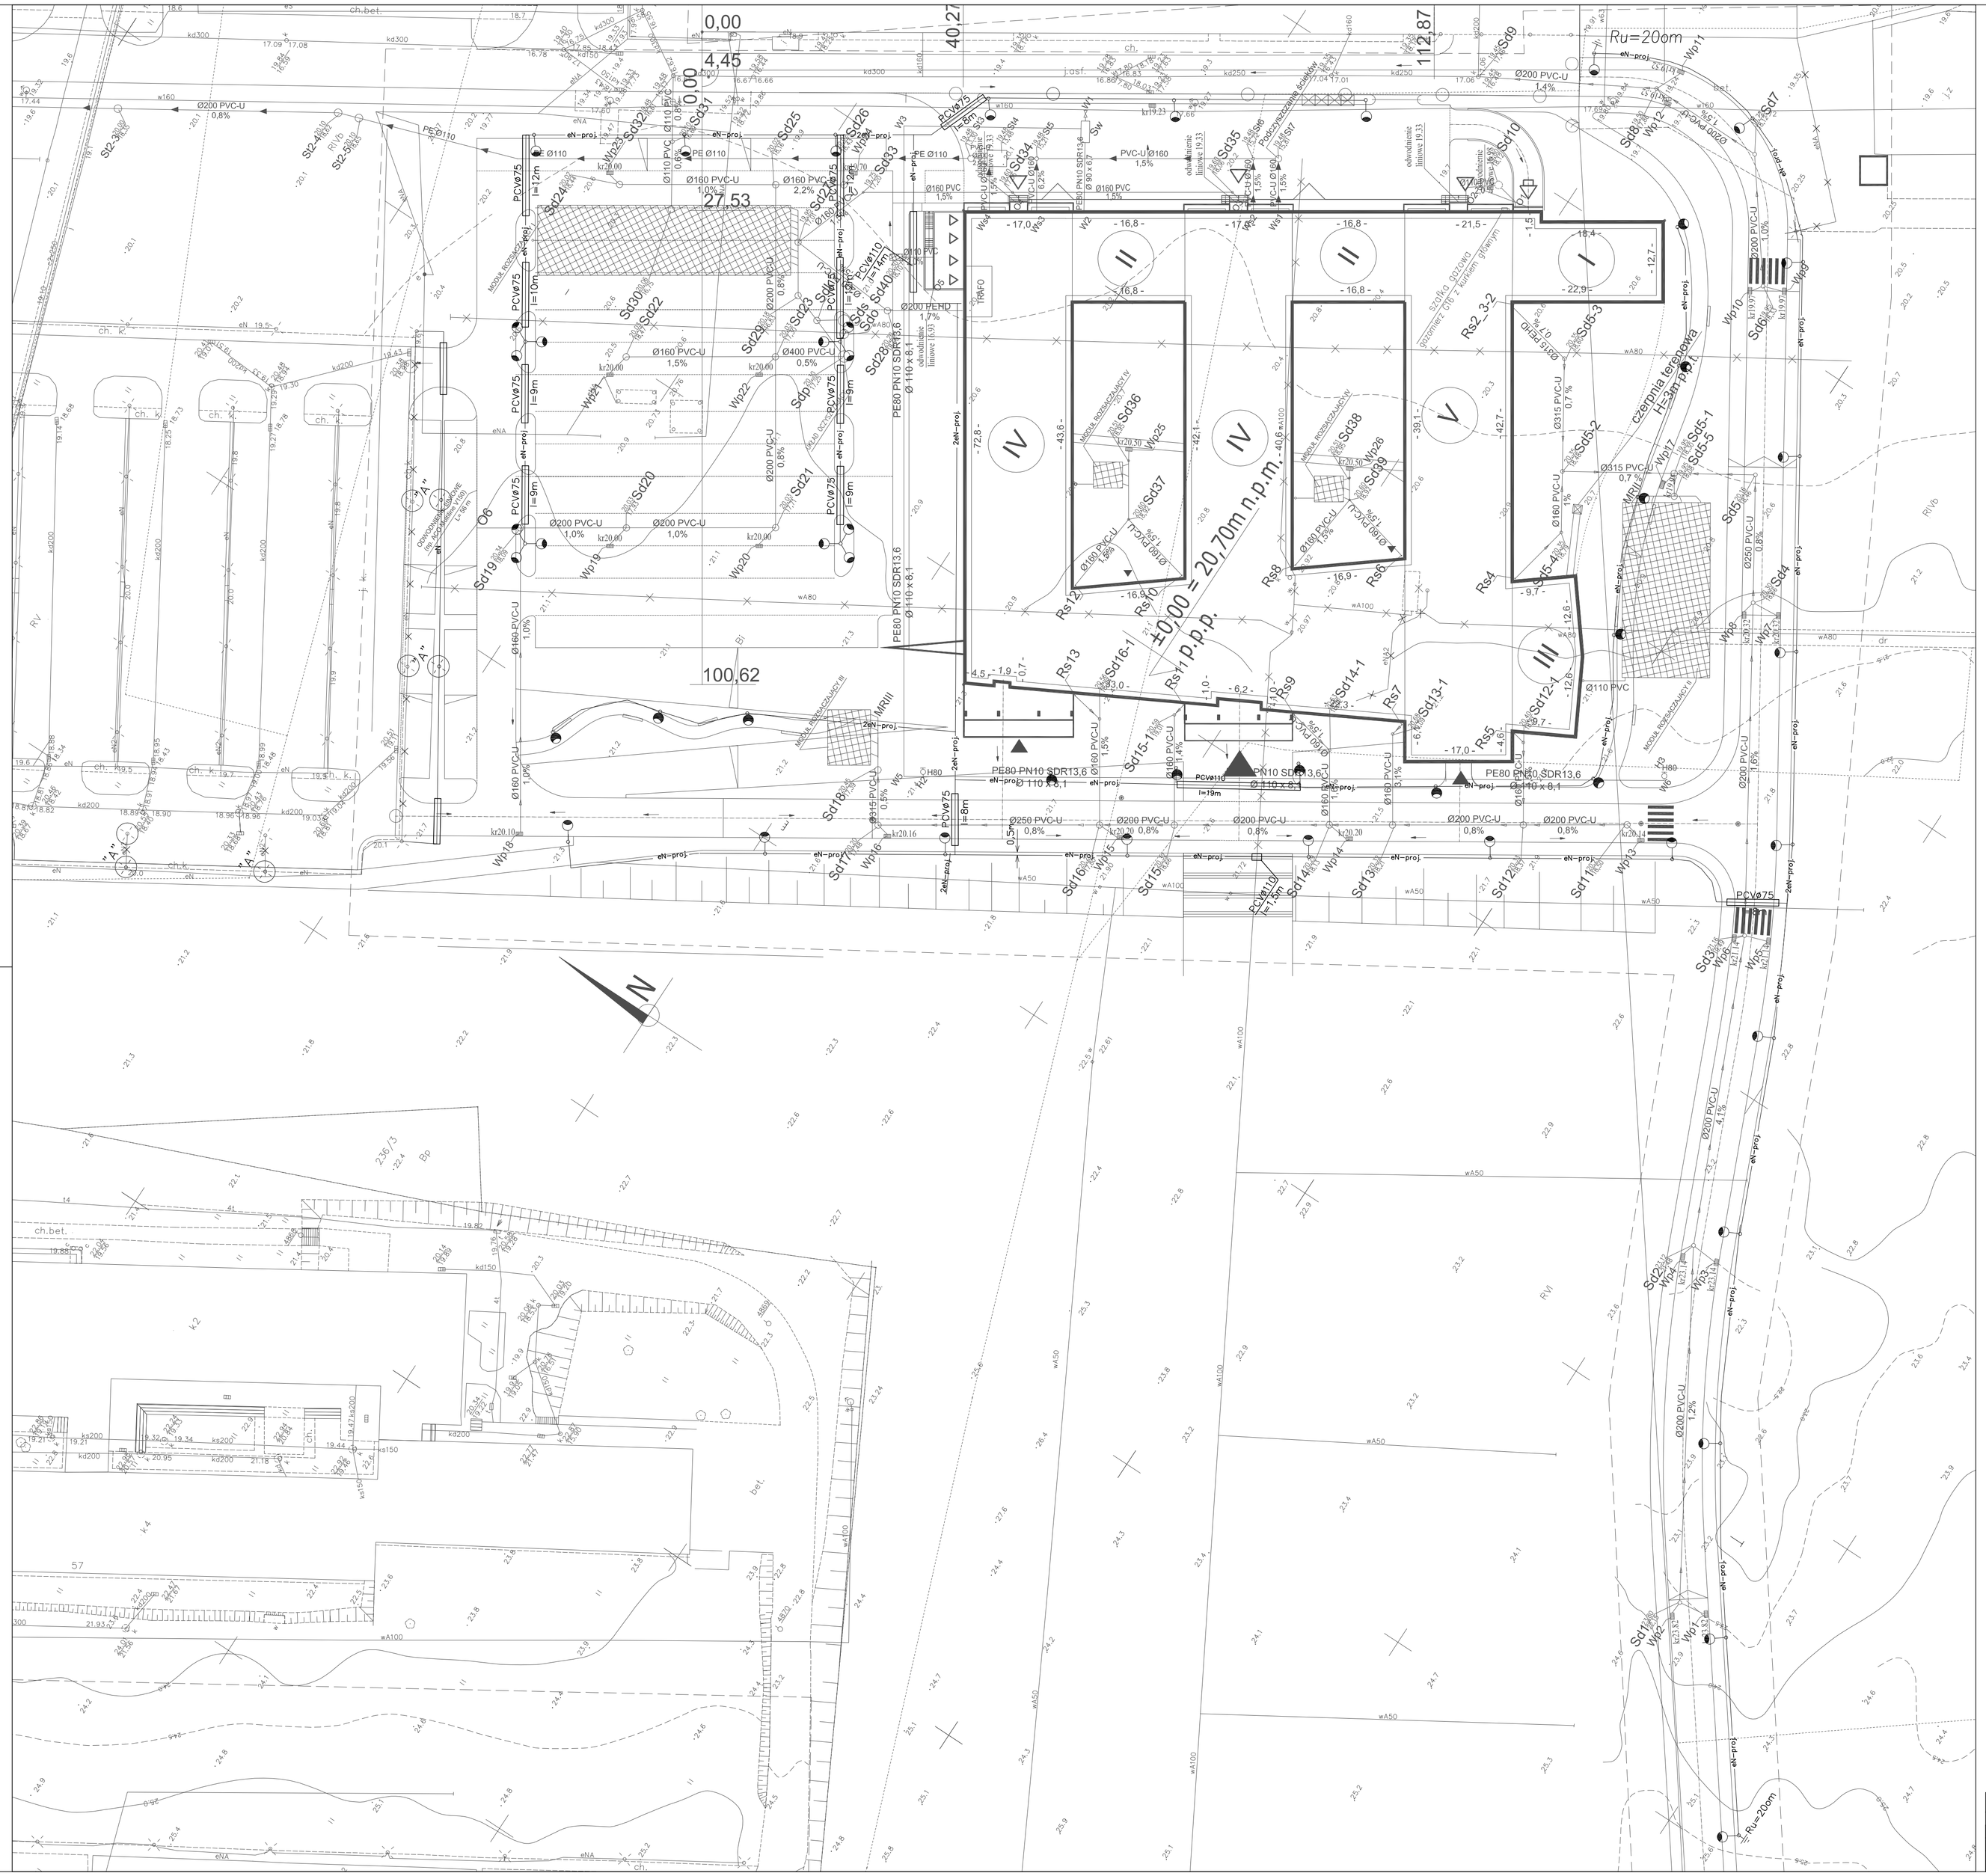
±0,00 = 20,70m n.p.m.
0,00
4.45
27.53
100,62
112,87
40,27
Ru=20om
czerpnia tenowa H=3m p.t.
Ø200 PVC-U 1,4%
Ø200 PVC-U 4,1%
Ø200 PVC-U 1,2%
Ø315 PVC-U 0,7%
Ø160 PVC-U 1,5%
Ø160 PVC-U 2,2%
Ø400 PVC-U 0,5%
Ø250 PVC-U 0,8%
PE80 PN10 SDR13,6 Ø 110 x 8,1
PE Ø110
PCVø75 i=12m
PCVø75 i=10m
PCVø75 i=9m
PCVø75 i=8m
PCVø110 i=15m
PCVø110 i=14m
PCVø110 i=1,5m
Ø200 PEHD
Ø110 PVC
Ø160 PVC 1,5%
TRAFO
ODDYMIANIE linowe 19,33
ODDYMIANIE linowe 19,34
ODDYMIANIE linowe 19,35
ODDYMIANIE linowe 19,36
ODDYMIANIE linowe 19,37
ODDYMIANIE linowe 19,38
ODDYMIANIE linowe 19,39
ODDYMIANIE linowe 19,40
ODDYMIANIE linowe 19,41
ODDYMIANIE linowe 19,42
ODDYMIANIE linowe 19,43
ODDYMIANIE linowe 19,44
ODDYMIANIE linowe 19,45
ODDYMIANIE linowe