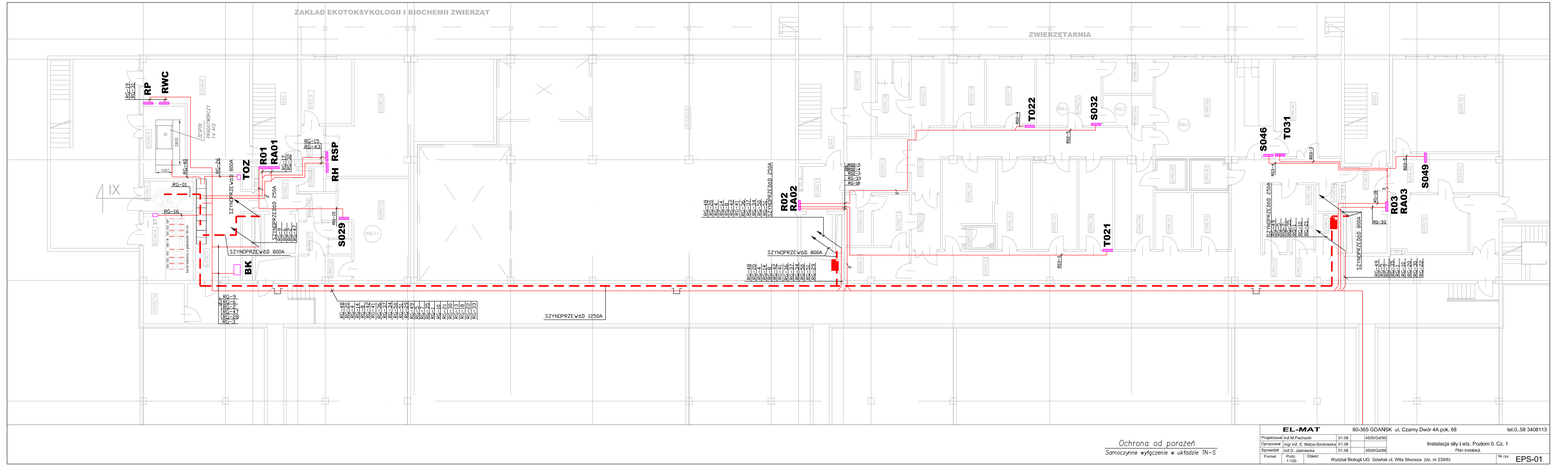

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel./f. 58 3408113
Projektował	inż.M.Pachnik	01.08	4505/Gd/96	Instalacja siły i wlz. Poziom 0, Cz. 1
Opracował	mgr inż. E. Matyja-Dobrowska	01.08		Plan instalacji
Sprawdził	inż.D. Jasiecka	01.08	3509/Gd/96	
Format	Proj. 1:100	Obiekt	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 2394/6)	Nr VA EPS-01