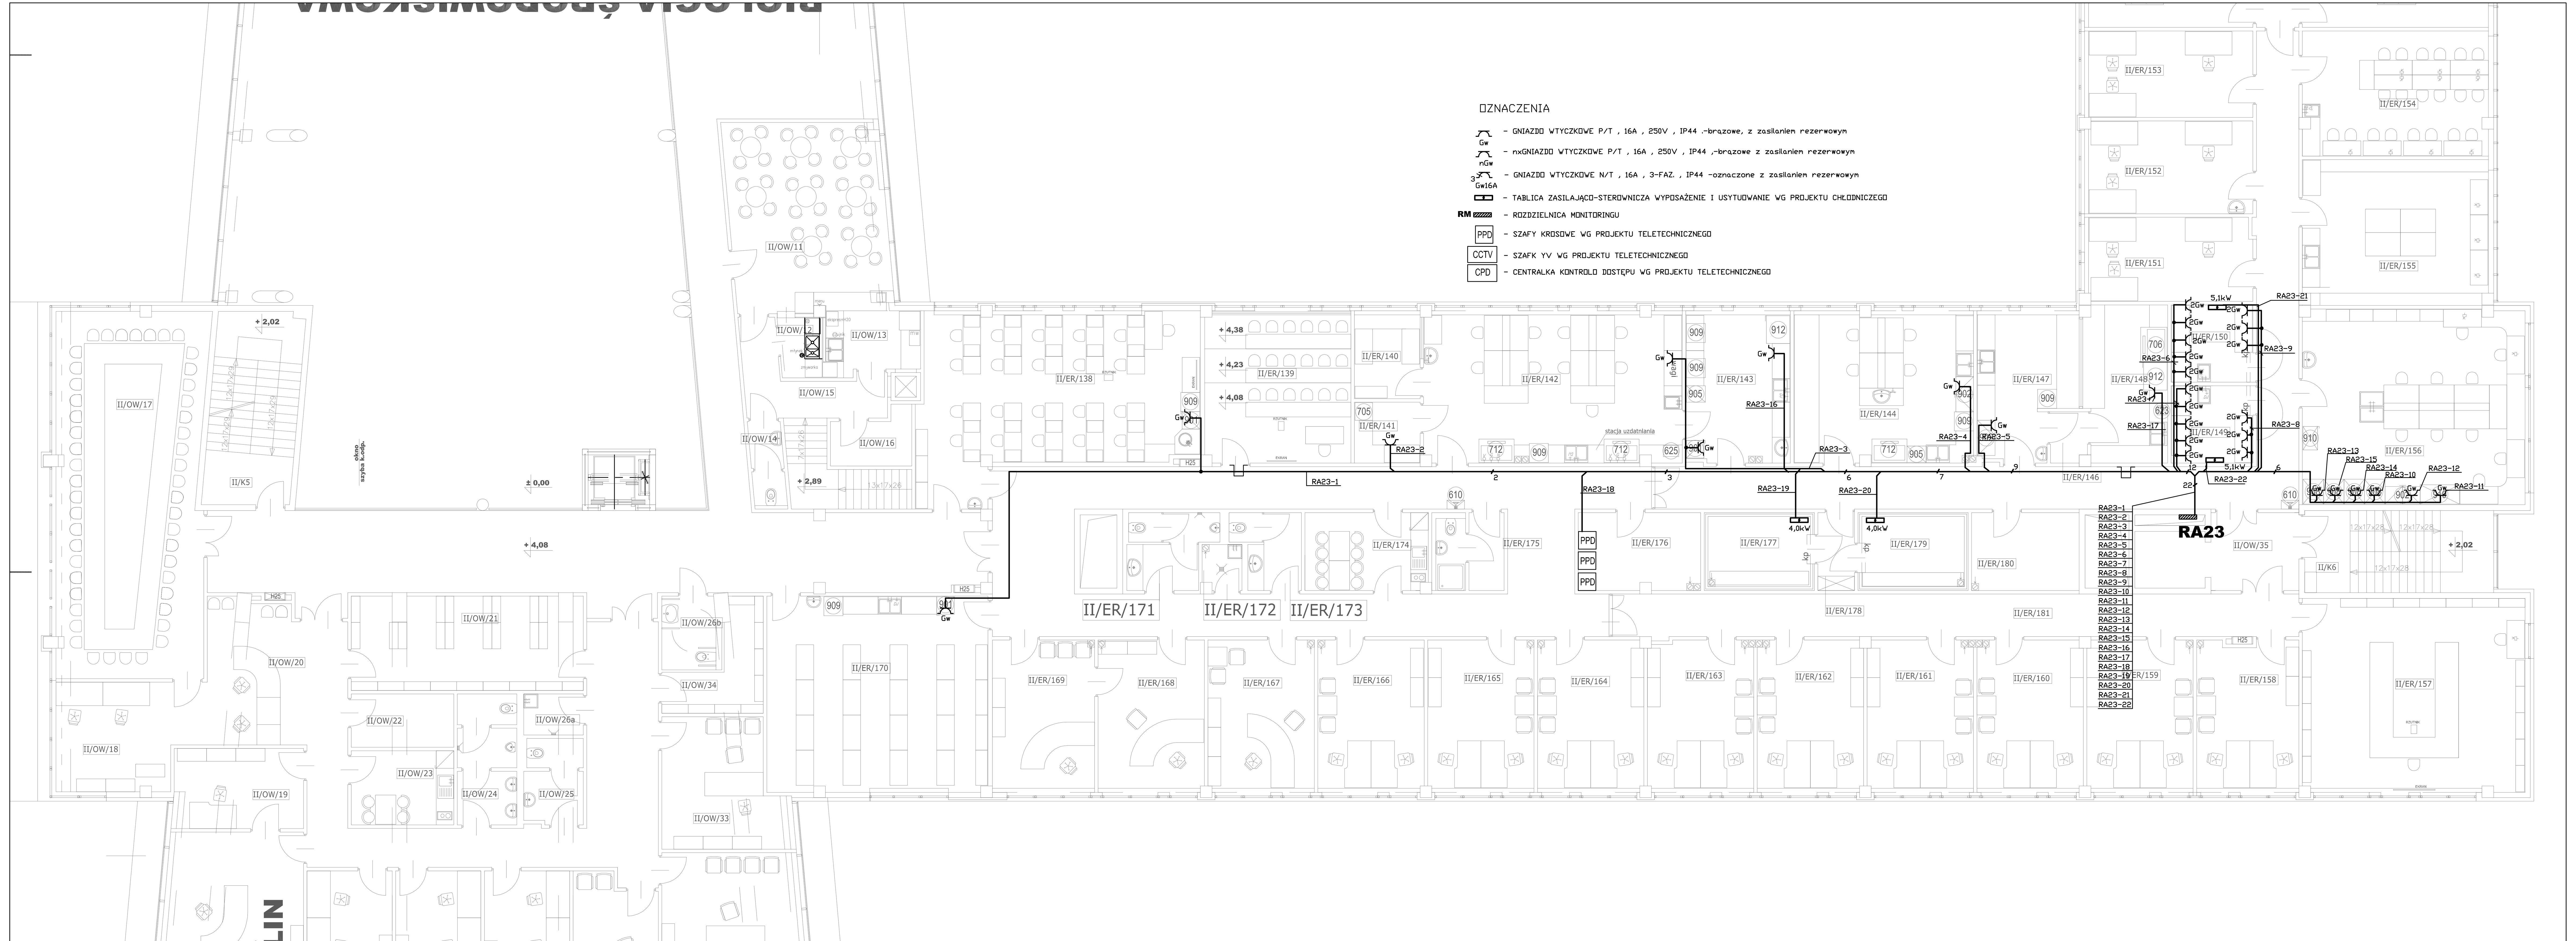

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.06	4505/Gd/90	Instalacje obwodów ważnych. Poziom II. Cz. 3
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szolowska	01.06		Plan instalacji.
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.06	3509/Gd/88	
Format	Podz. 1:100	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)		Nr rys. EPGA-23