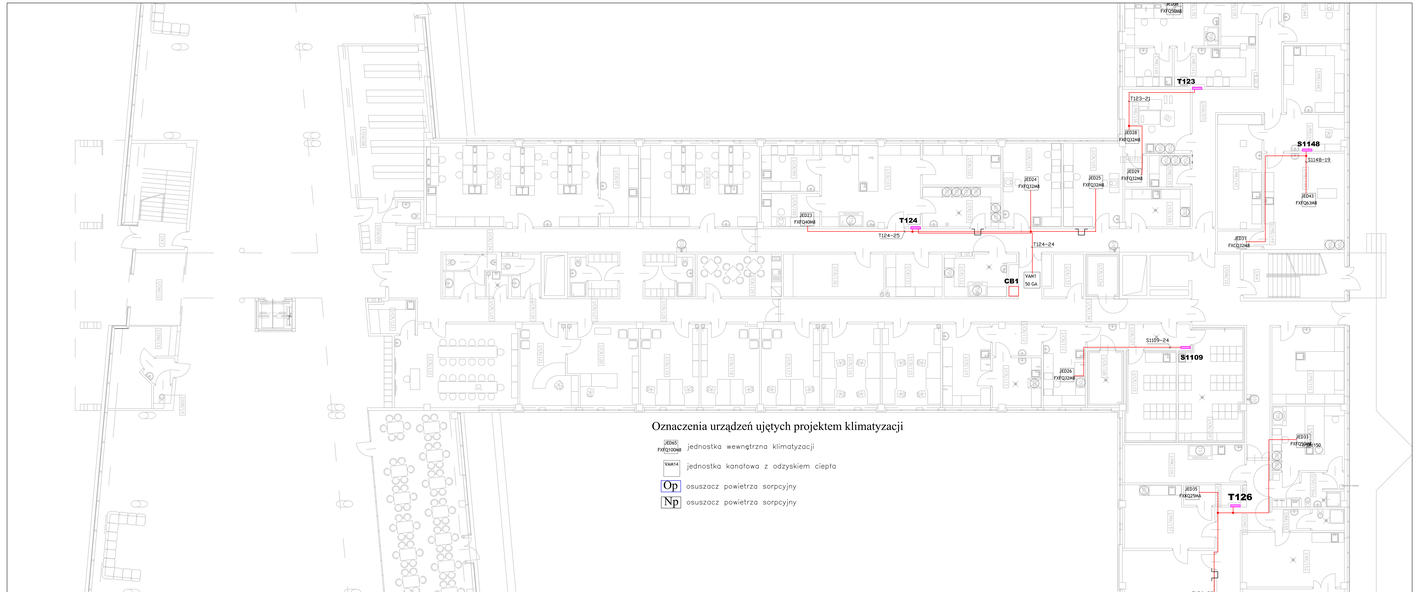
T123
T123-21
S1148
S1148-19
T124
T124-25
T124-24
CB1
VAMT
50 GA
S1109-24
S1109
T126
T126-25
Oznaczenia urządzeń ujętych projektem klimatyzacji
jednostka wewnętrzna klimatyzacji
jednostka kanałowa z odzyskiem ciepła
Op osuszacz powietrza sorpcyjny
Np osuszacz powietrza sorpcyjny
Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S
EL-MAT
80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68
tel.0.,58 3408113
Projektował: inż.M.Pachnicki
01.08
Opracował: mgr inż. E. Maria-Sobieszewska
01.08
Sprawdził: inż.D. Jaśniewska
01.08
Instalacje zasilania klimatyzacji, Poziom I, Cz. 2
Plan instalacji
Format: Pozn. 1:100
Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Willa Stwosza (dz. nr 239/6)
Nr rys. EPK-12