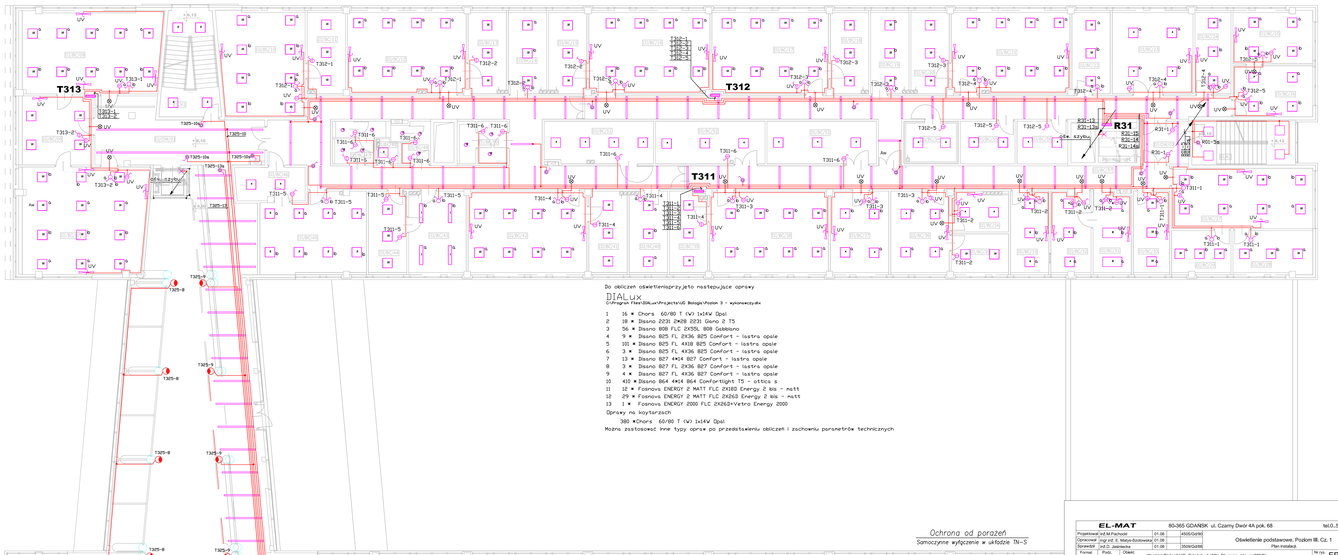

Do obliczeń oświetleniaprzyjęto następujące oprawy

DIALUX

C:\Program Files (86)\Dial\Projects\UG Biologii\Podział 3 - wymowczyki.dlx

1	16 ★ Chors 60/80 T (W) 1x14V Opal	
2	18 ★ Disano 2233 EM28 2233 Gano 2 T5	
3	56 ★ Disano 808 FLC ZX55L 808 Gabbiano	
4	9 ★ Disano 825 FL ZX36 825 Comfort - lustro opale	
5	101 ★ Disano 825 FL 4X18 825 Comfort - lustro opale	
6	3 ★ Disano 825 FL 4X36 825 Comfort - lustro opale	
7	13 ★ Disano 827 4X14 827 Comfort - lustro opale	
8	3 ★ Disano 827 FL ZX36 827 Comfort - lustro opale	
9	4 ★ Disano 827 FL 4X36 827 Comfort - lustro opale	
10	410 ★ Disano 864 4X14 864 Comfortlight T5 - attico s	
11	12 ★ Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X18D Energy 2 bis - matt	
12	29 ★ Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X26D Energy 2 bis - matt	
13	1 ★ Fosnova ENERGY 2000 FLC 2X28D+Vetro Energy 2000	

Oprawy na korytarzach

380 ★Chors 60/80 T (W) 1x14V Opal

Można zastosować inne typy opraw po przedstawieniu obliczeń i zachowniu parametrów technicznych

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT		80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel./f..58 3408113
Projektował	mgr inż. M.Rachwał		01.08	4420/GdAB	Oświetlenie podstawowe, Poziom III, Cz. 1
Opracował	mgr inż. S. Matyja-Sobowska		01.08		Plan instalacji
Sprawdził	inż.D. Jeziorska		01.08	3509/GdAB	
Format	Podz. 1:100	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 23/45)		Nr rys. EPOP-31