
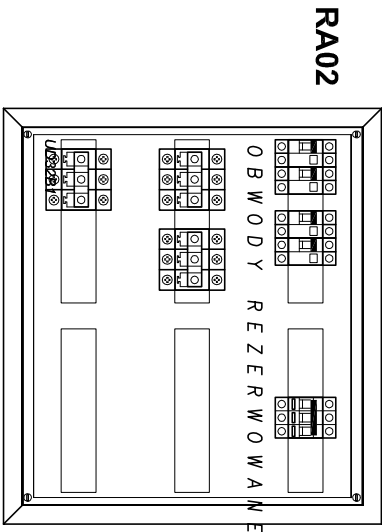
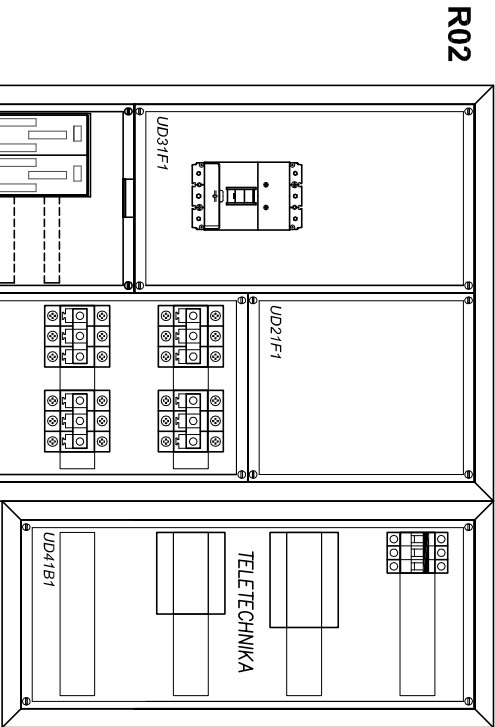


Obciążenie	40kW			18kW	12kW	21kW		1,4kW		0,5kW
Nazwa obwodu	Zasilanie z szyno-przewodu	Rezerwa	Rezerwa	Zasil. rozd. T021	Zasil. rozd. T022	Zasil. rozd. S032	Rezerwa	Oświetlenie Kl. schodowa K4	Rezerwa	Zasilanie teletechniki
Nr rys.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Oświetlenie kl.schodowej
obw. 7

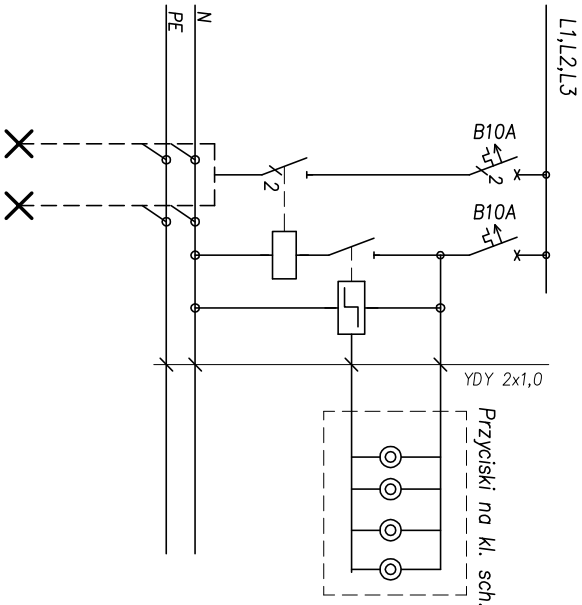

EL-MAT						80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68		tel.0..58 3408113	
Projektował	inż. M. Pachocki		01.08		4505/Gd/90	Rozdzielnica poziomu R02. Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatów.			
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szolowska		01.08						
Sprawdził	inż. D. Jasiniecka		01.08		3509/Gd/88				
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt:		Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Włwa Stwosza (dz. nr 239/6)			Nr rys.		ER-02

Ochrona od porażen
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-C-S