


- OKNAZIO WYTĘCZKOWE P/T , 16A , 280V , IP44 , -brzożowe, z zasłoniem rezerwowym
- mOKNAZIO WYTĘCZKOWE P/T , 16A , 280V , IP44 , -brzożowe z zasłoniem rezerwowym
- OKNAZIO WYTĘCZKOWE W/T , 16A , 3-faz. , IP44 -oznaczone z zasłoniem rezerwowym
- TABLICA ZASILAJĄCO-STEROWUJĄCA WYKŁADANIE I USTUDOWANIE WG PROJEKTU OCHRONNICZEGO
- SZAFY KROSNOWE WG PROJEKTU TELETECHNICZNEGO
- RZĄDZIELNICA MONITORINGU
- SZAFY TV WG PROJEKTU TELETECHNICZNEGO
- CENTRALNA KONTROLA DOSTĘPU WG PROJEKTU TELETECHNICZNEGO

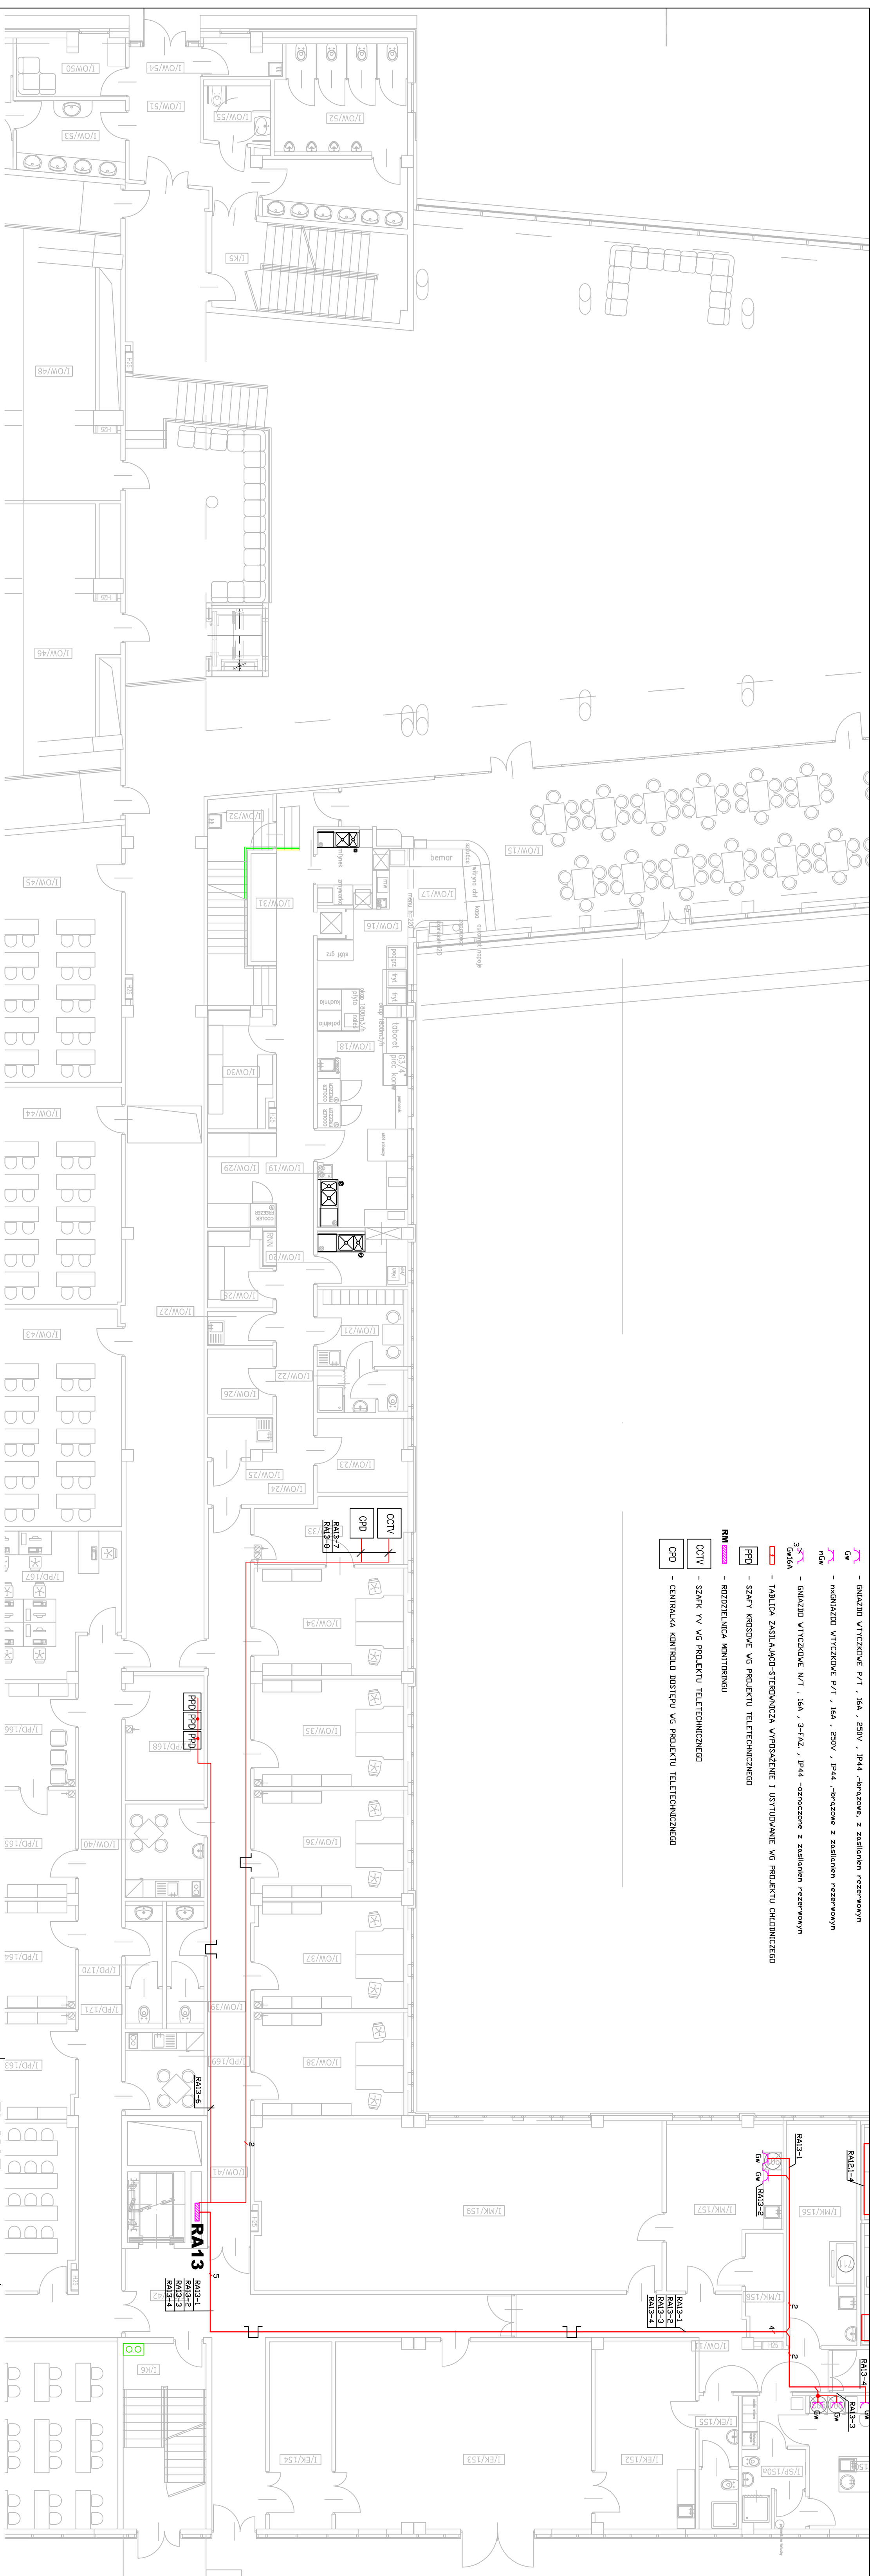

Ochrona od porażenia
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT		80-565 GPANSK ul. Czarny Dział 4A pok. 68	tel.0.56 3406113
Projektant	mgr inż. E. Matuszewska	01.08	4605/05/00
Opis	Instalacja ochrony przeciwprężności	01.08	3209/04/00
Wydruk	Wydruk UG Górniki ul. Włosa Słowicza (cz. nr 230/6)	1:100	EPGA-13