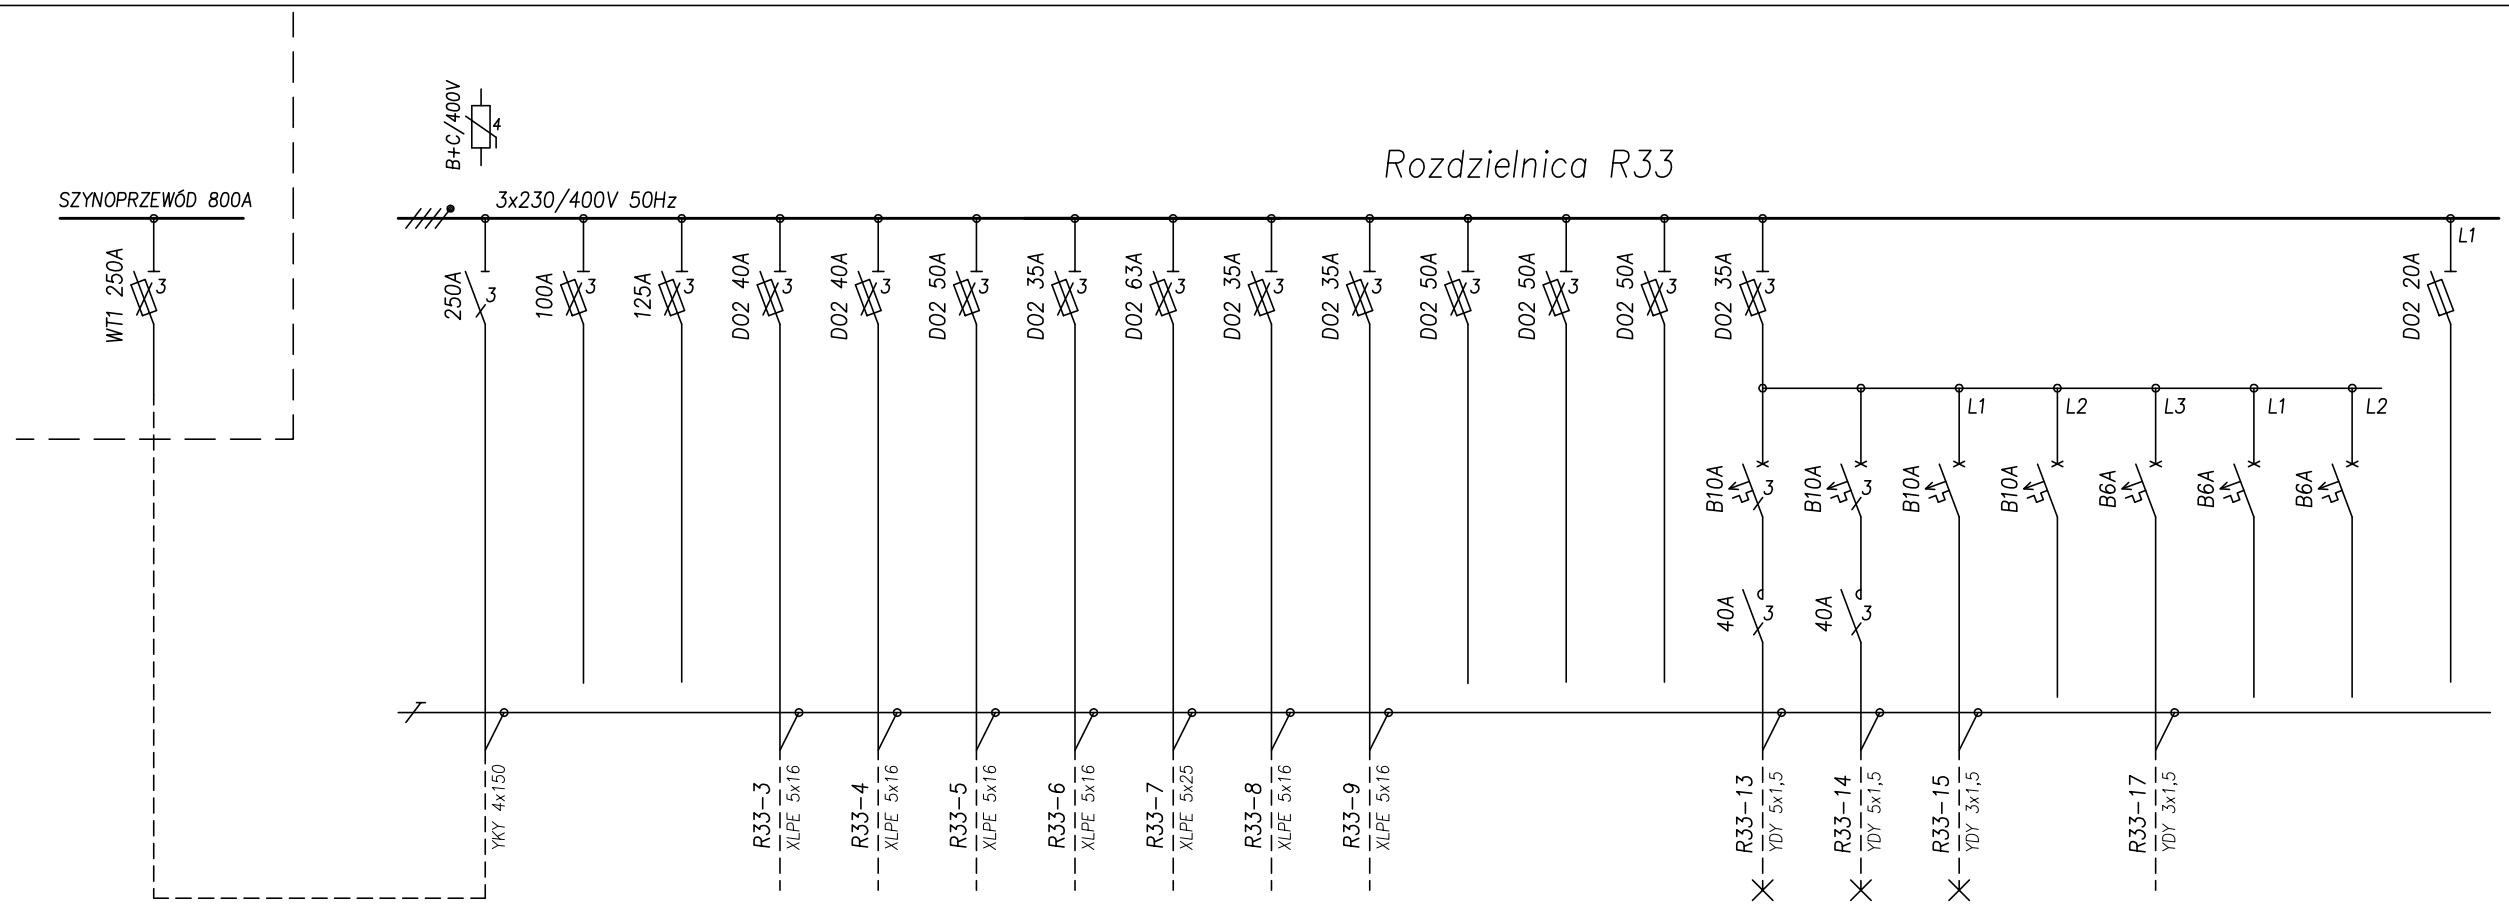

Obciążenie	105kW			19kW	16kW	24kW	11kW	30kW	7kW	8kW				1,1kW	1,1kW	0,2kW					0,5kW
Nazwa obwodu	Zasilanie z szyno-przewodu	Rezerwa	Rezerwa	Zasil. rozdz. T331	Zasil. rozdz. T332	Zasil. rozdz. T333, T334	Zasil. rozdz. S3126	Zasil. rozdz. S3129, S3130	Zasil. rozdz. S333	Zasil. rozdz. S3155	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie przedwindzie	Rezerwa	Trzymacze drzwi	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie teletechniki
Nr rys.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

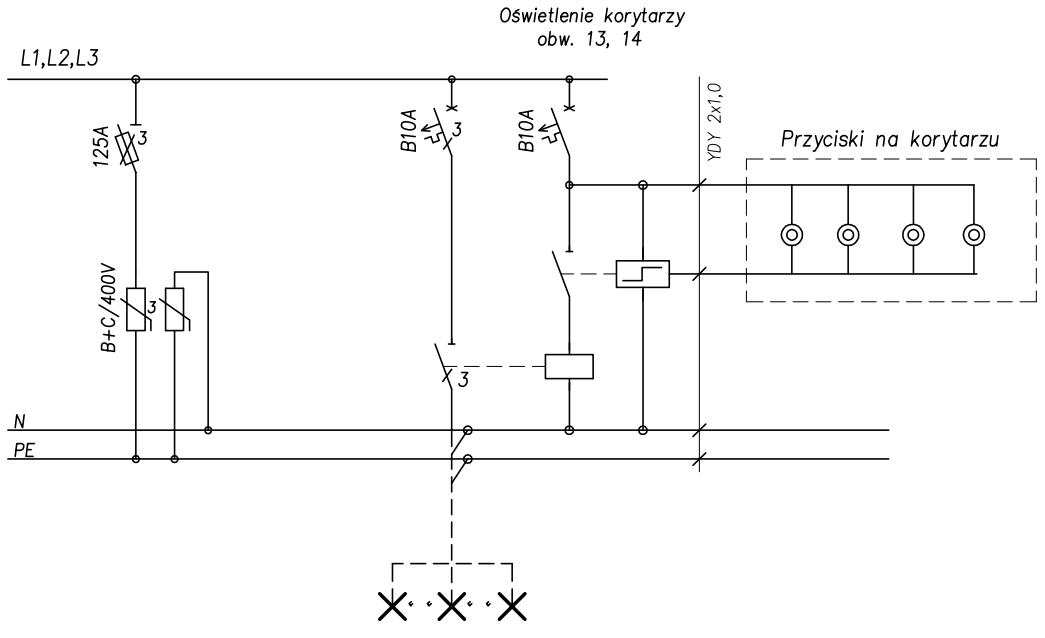

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN–C–S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90	Rozdzielnica poziomu R33. Schemat zasadniczy.
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08		
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08	3509/Gd/88	
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)		Nr rys. ER-12

1