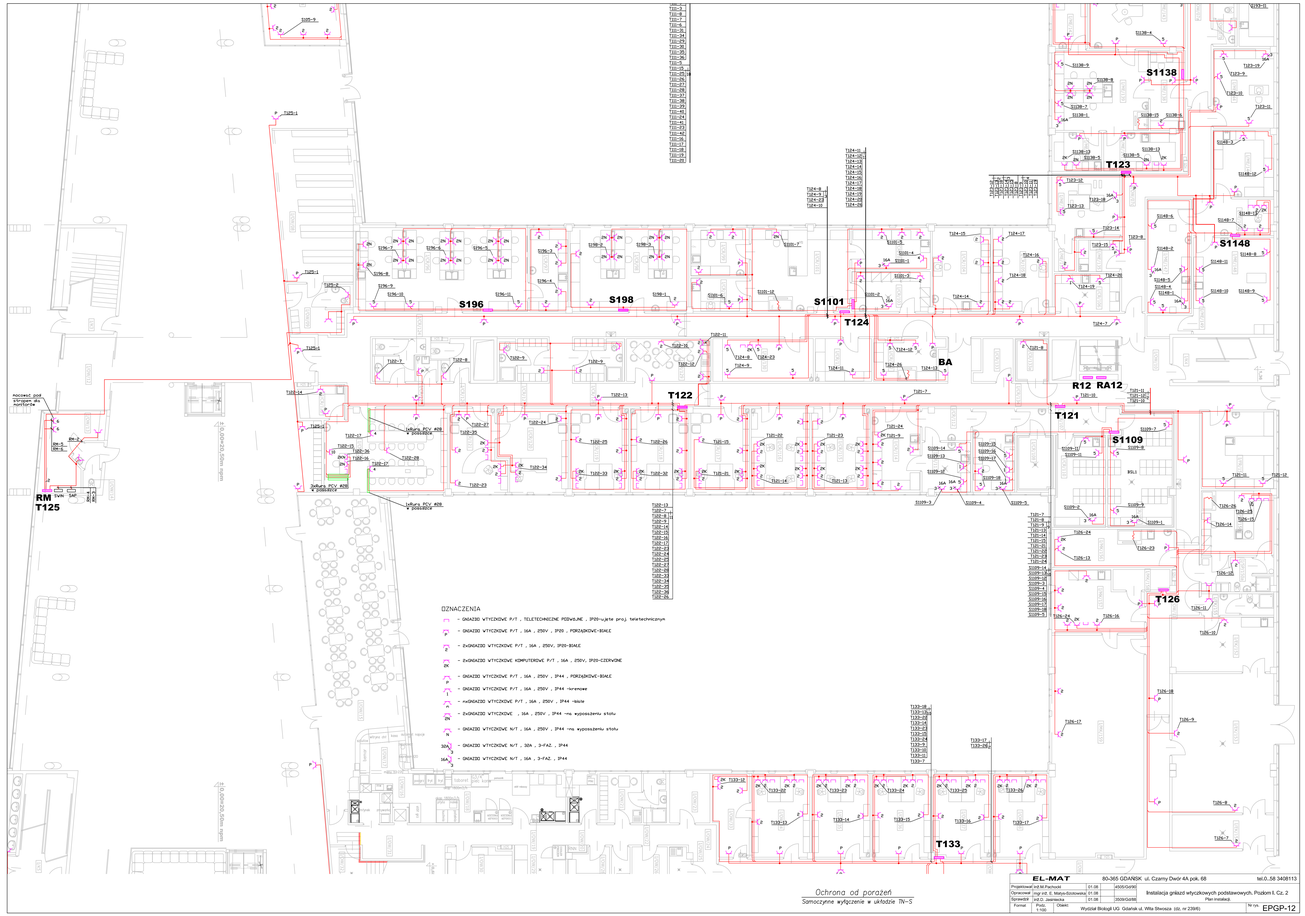
S1138
T123
S1148
S196
S198
S1101
T124
BA
R12 RA12
T122
T121
S1109
RM
T125
T126
T133
Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S
EL-MAT
80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68
tel.0..58 3408113
Projektował: inż.Ad.Pachnicki
Opracował: inż.inż. E. Matyn-Szołdrowska
Sprawdził: inż.D. Jasiński
Format: Pkt. 1 100
Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)
Instalacja gniazd wtyczkowych podstawowych, Poziom I, Cz. 2
Plan instalacji
Nr rys. EPGP-12