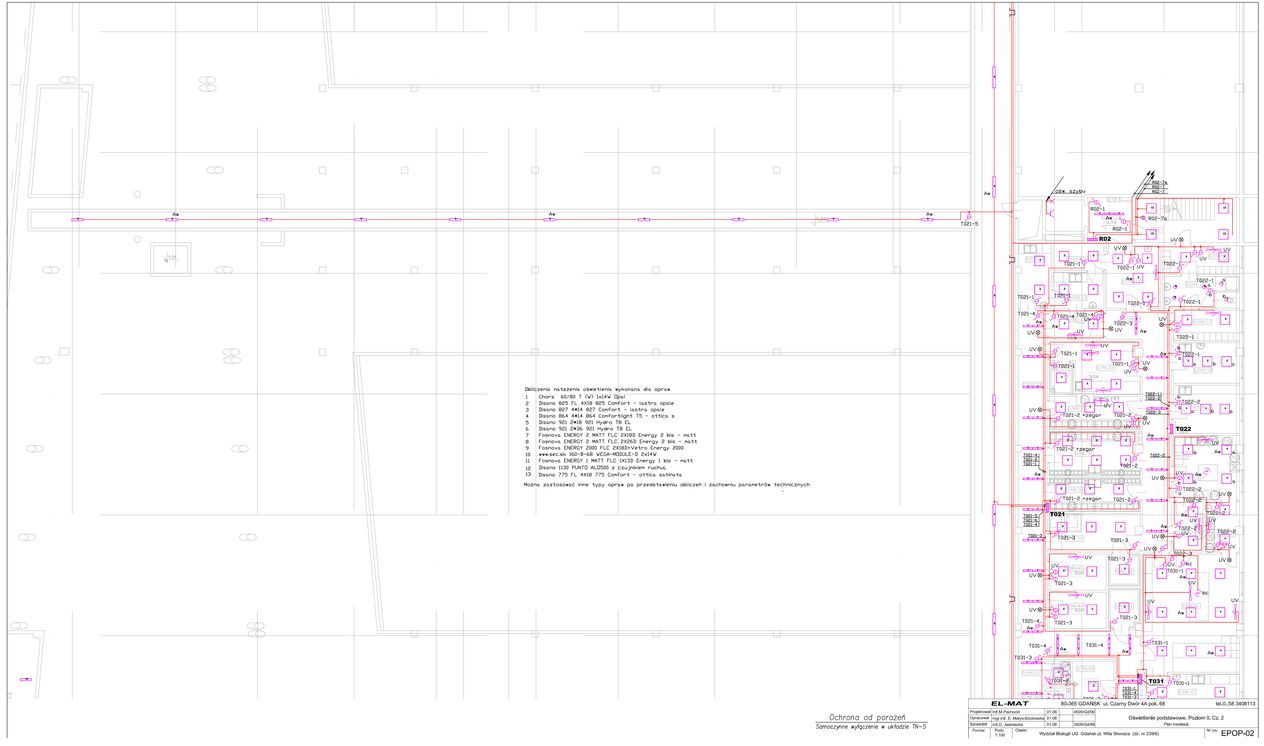

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano dla oprawy

1 Chorni 60/80 T IV3 1x14V Opal
2 Disano 827 4K4 827 Confort - lustro opale
3 Disano 827 4K4 827 Confort - lustro opale
4 Disano 864 4K4 864 Comfortlight T3 - optica s
5 Disano 501 2K18 501 Hydro T8 EL
6 Disano 501 2K36 501 Hydro T8 EL
7 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X18I Energy 2 kls - matt
8 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X24I Energy 2 kls - matt
9 Fosnova ENERGY 2000 FLC 2X18B+Vetro Energy 2000
10 www.secak 160-3-68 WEGA-MIDILC-D 2x14V
11 Fosnova ENERGY 1 MATT FLC 1X13I Energy 1 kls - matt
12 Disano 1130 PUNTO ALI2500 z czujnikiem ruchu
13 Disano 775 FL 4X18 T75 Confort - optica satinata

Można zastosować inne typy oprawy po przedstawieniu obliczeń i zachowniu parametrów technicznych

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN–S

EL-MAT	80-305 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68		tel.0..58 3408113
Projektował mgr inż.M.Pachnik	01.08	2005/GdAM	
Opracował mgr inż. E. Matys-Grabowska	01.08		**Oświetlenie** podstawowe, Pruszcz G. Cz. 2
Sprawdził	01.08	2009/GdAM	Plan instalacji
Format P.G. 1:100	Data:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys **EPOP-02**