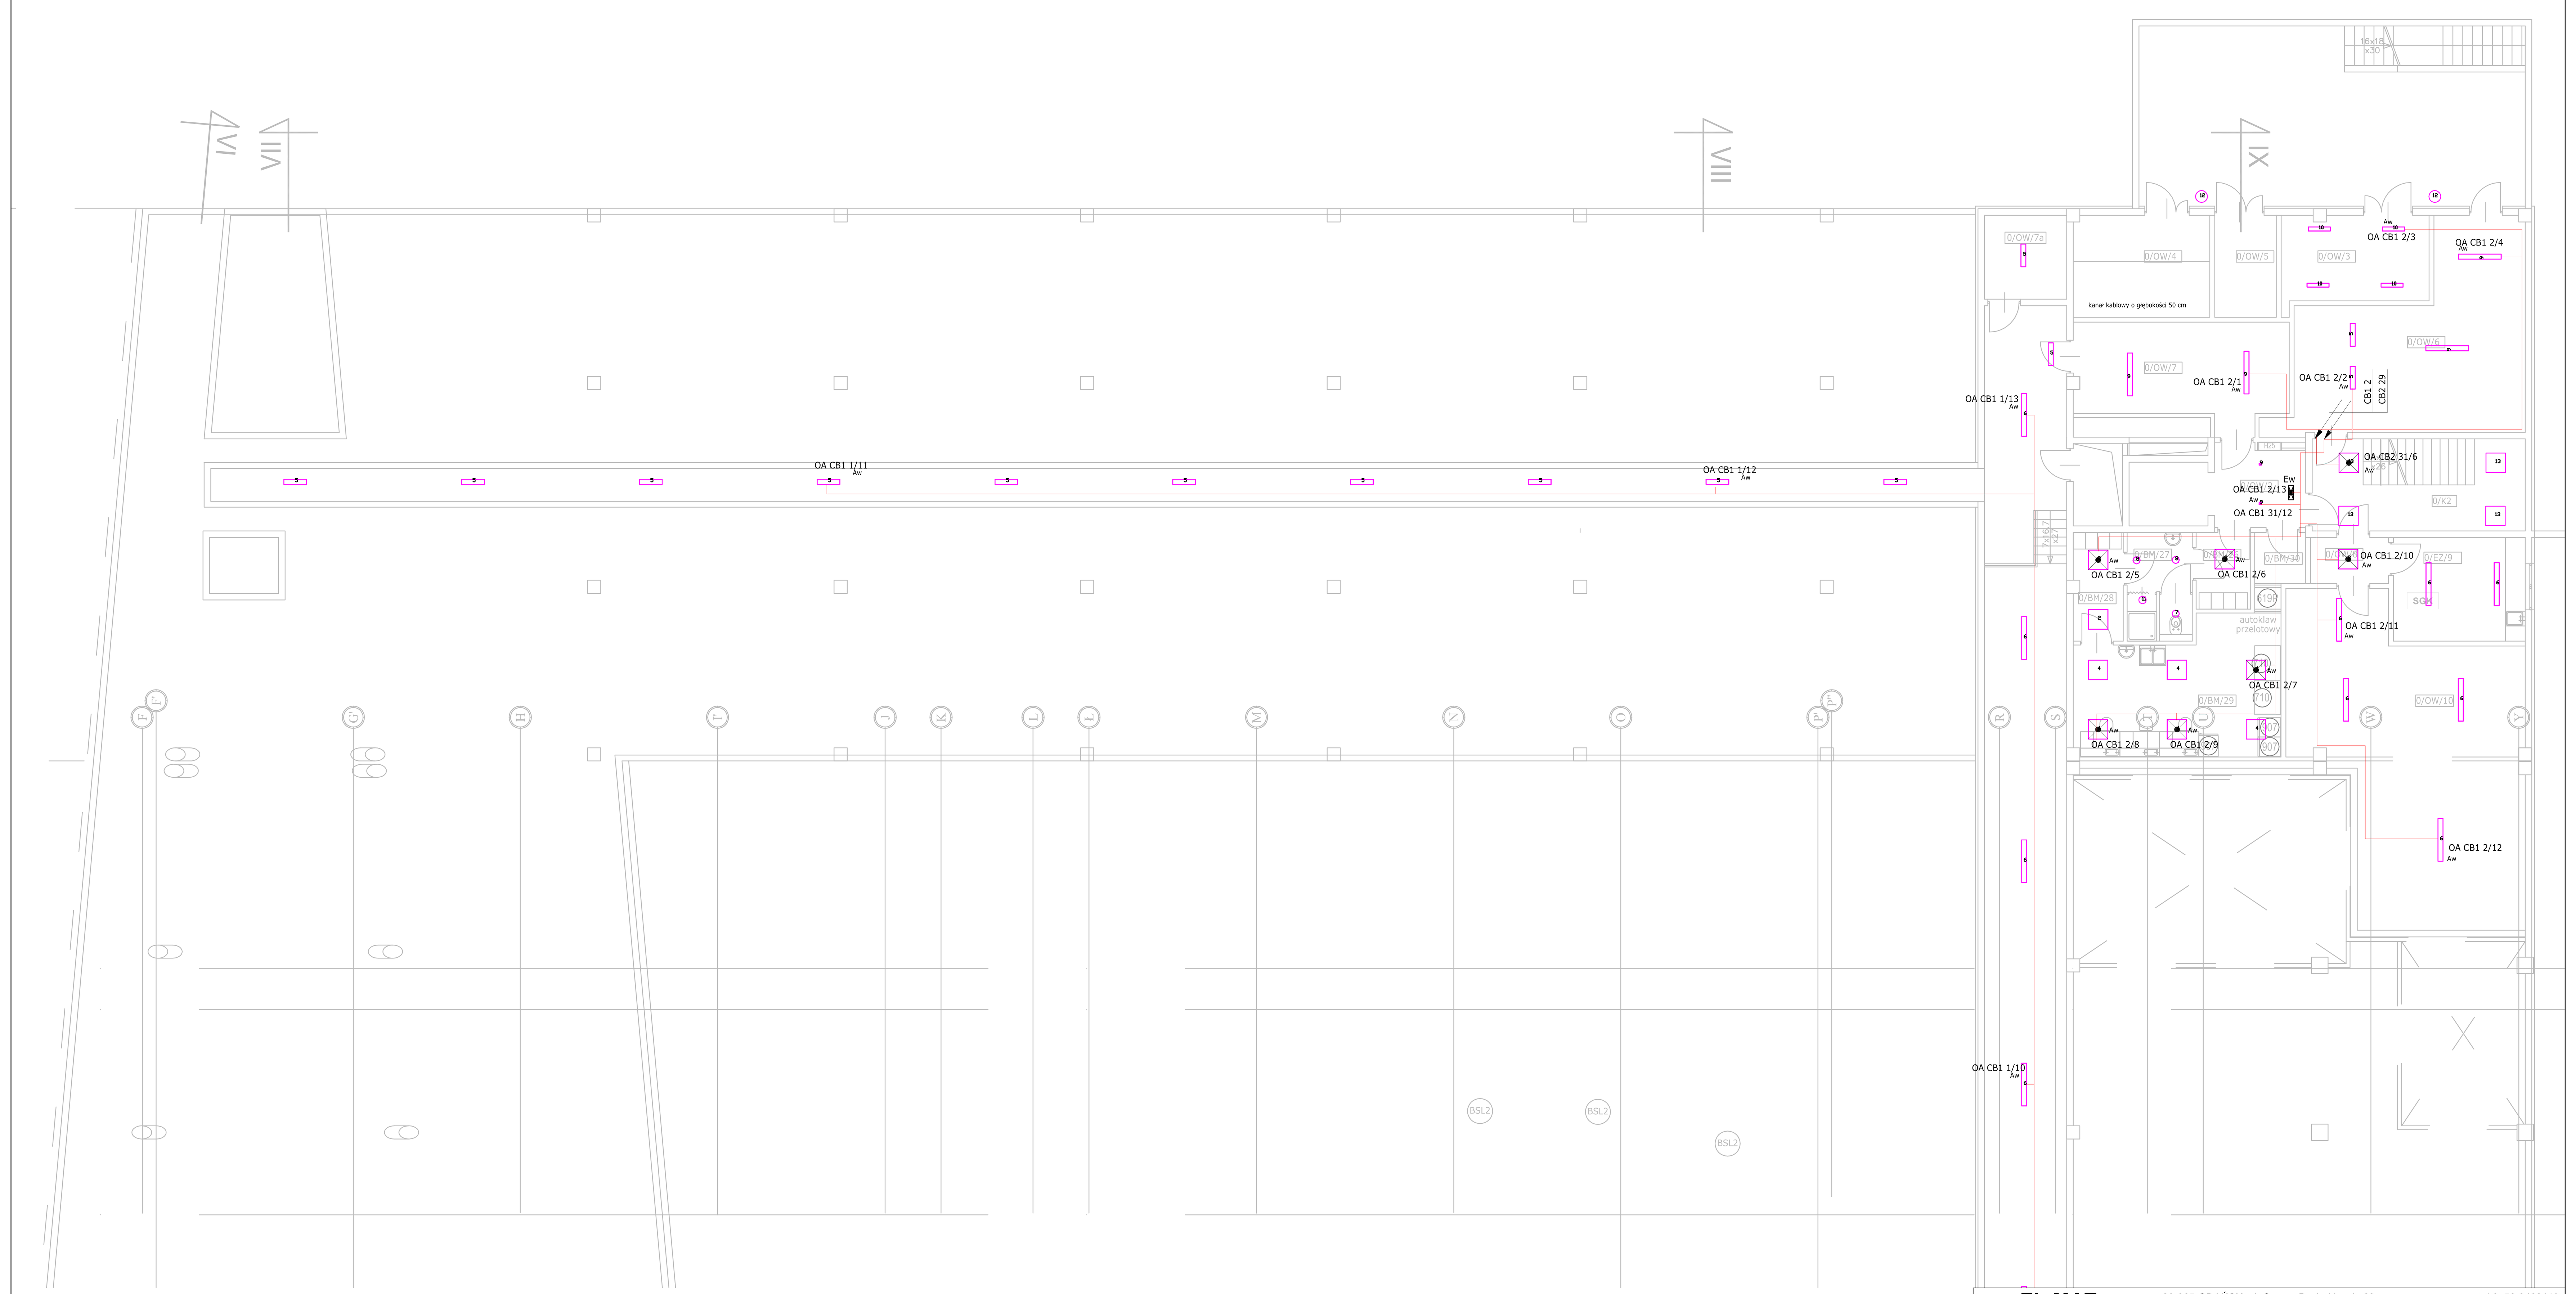

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN–S

EL-MAT		80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68		tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90	Oświetlenie awaryjne. Poziom 0. Cz. 1
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08		Plan instalacji.
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08	3509/Gd/88	
Format	Podz. 1:100	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)		Nr rys. EPOA-01