


R23

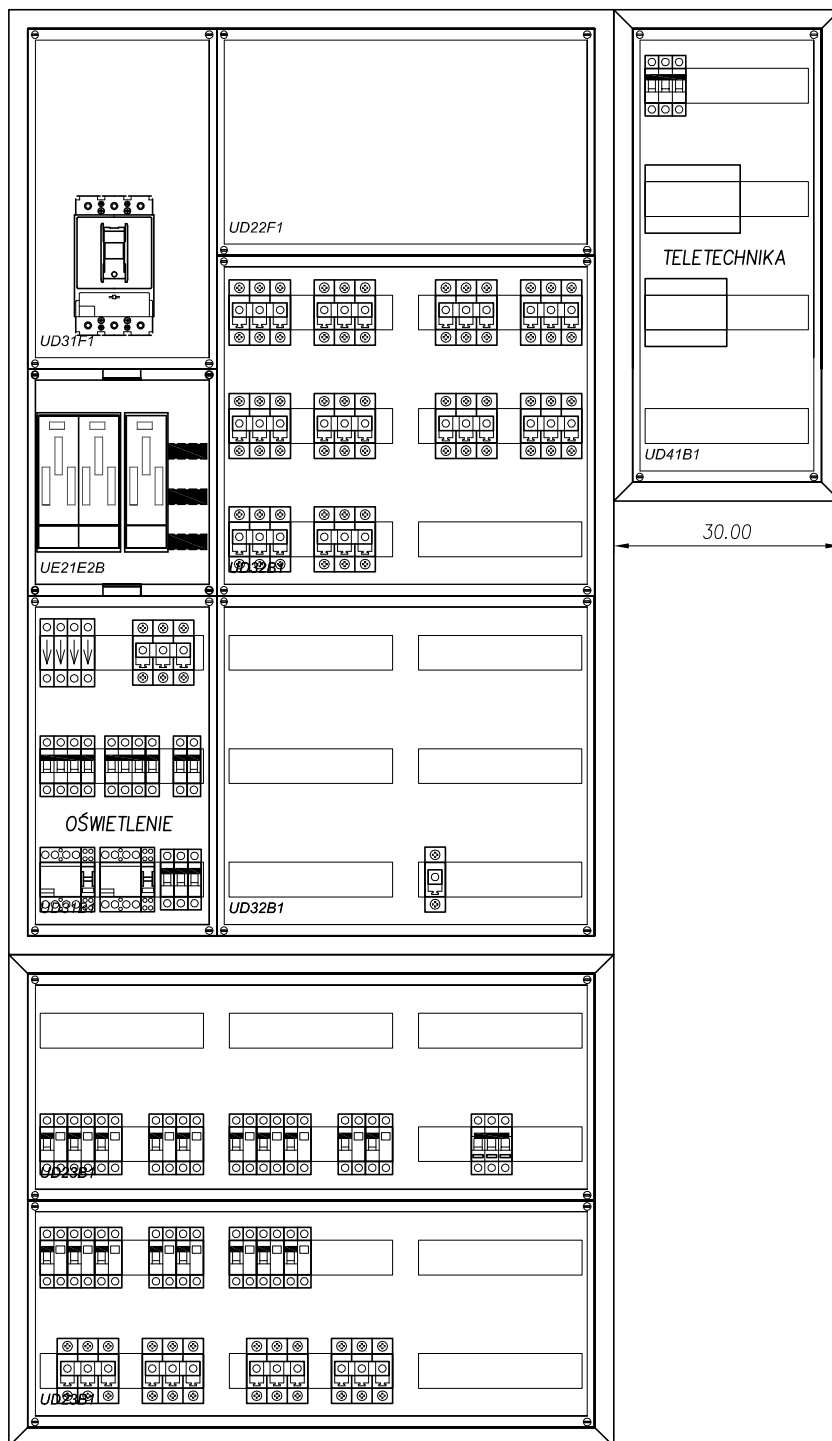

RA23

Ochrona od porażień
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-C-S

EL-MAT

80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68

tel.0..58 3408113

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-------|------------|
| Projektował | inż.M.Pachocki | 01.08 | 4505/Gd/90 |
| Opracował | mgr inż. E. Matys-Szotowska | 01.08 | |
| Sprawdził | inż.D. Jasiniecka | 01.08 | 3509/Gd/88 |

Rozdzielnica poziomu R23, RA23.

Plan rozmieszczenia aparatów.

| | | |
|--------------|---------------|---|
| Format A3 | Podz. 1:10 | Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6) |
|--------------|---------------|---|

Nr rys. **ER-09G**