


RZUT DACHU 1:100

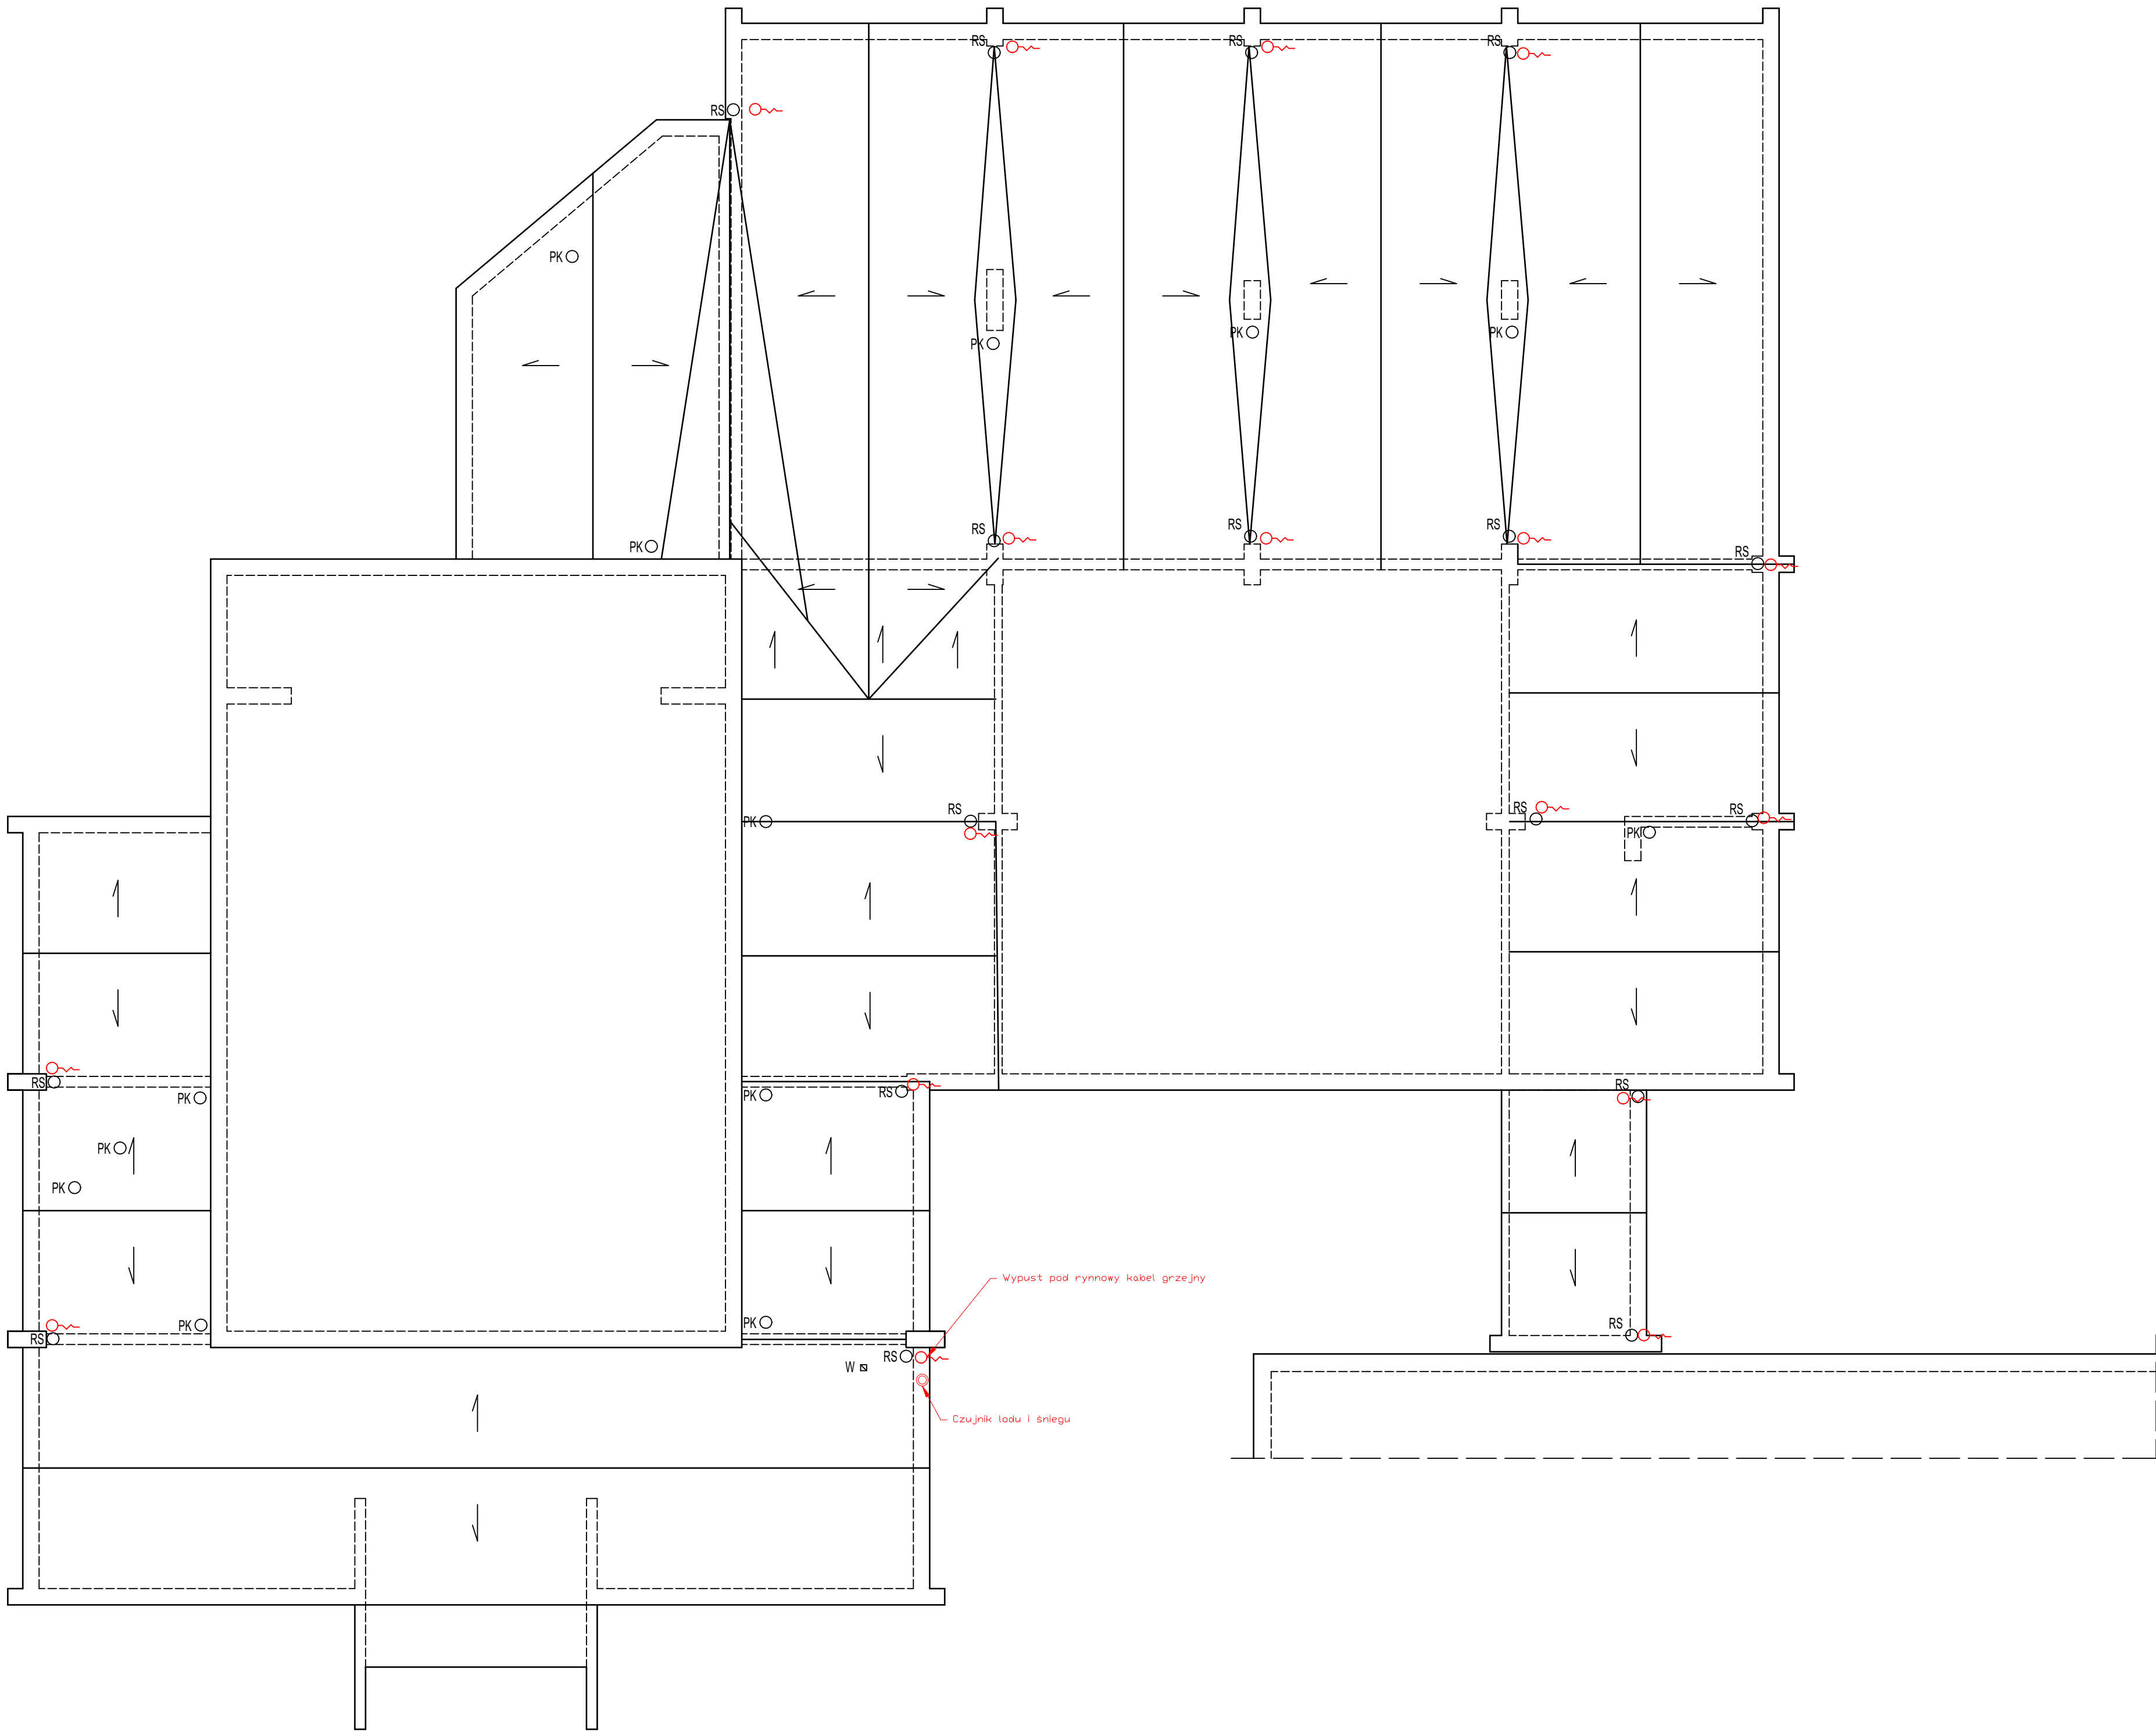

Wypust pod rynnowy kabel grzejny  
Czujnik lodu i śniegu

- UWAGA!
- Wypusty kablowe wykonać kablem YKY 3x1,5mm<sup>2</sup>,
  - Czujnik lodu i śniegu umieścić w z ograniczonym dostępem słońca.

KBI. PROJEKT    Piotr Topiła		
Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwaicz@op.pl		
NAZWA INWESTYCJI	REMONT BRŁOTEN PUBLICZNEJ W MIROSLAWIE	
ADRES	obwód MIROSLAWIEC - MIASTO 0001, dz. nr 976	SKALA 1:100
INWESTOR	GMINA MIROSLAWIEC, ul. WOLNOŚCI 37 78-650 MIROSLAWIEC	DATA 22.12.2023 r.
NAZWA RYSUNKU	RZUT DACHU - SYSTEM PRZECIWOBLÓDZENIOWY	NR RYSUNKU E11
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Sanitarycz, nr upr. WKP/0131/PO/06	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Kosikowski	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Rafał Kosikowski	