



TABLICA TE-(-1)

SEKCJA TEOO-(-1)

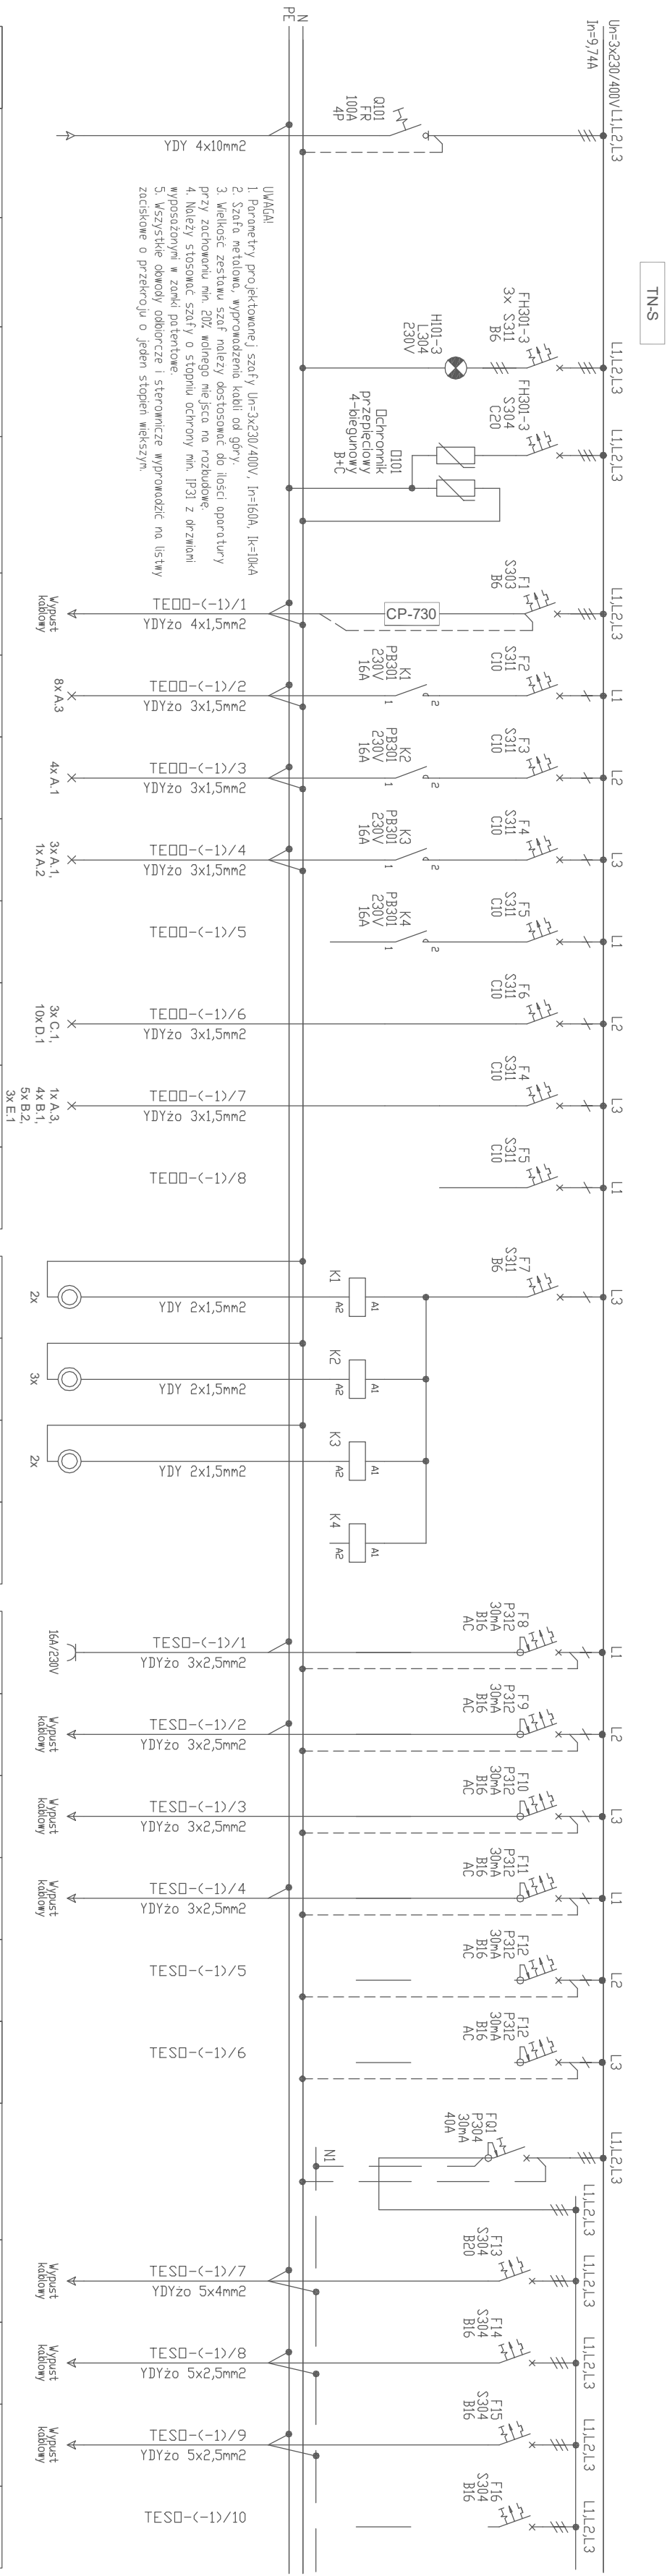

P _s [kW]	Opis odpływu	Zasilanie rozdzielnia główna RG pole nr 3 RBK 00									
		6,27	8,77								
										</	

TE - (-1)

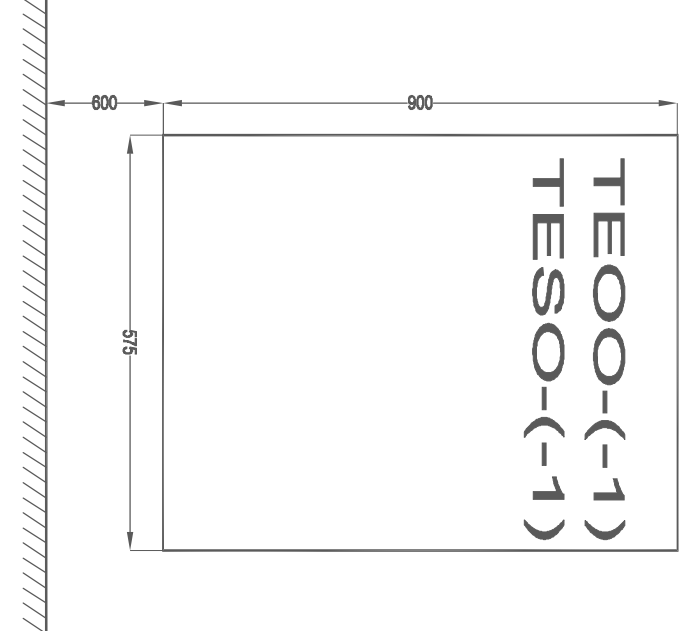

ROZDZIELNICA WYPOSAŻONA Z DRZWIAMI IP40-K08 SKHG 670x895x147 TYPU: X1-160 Nr ref. 0200 65

Σ Pi = 8,74 kW
Σ Po = 6,27 kW
Io = 9,74 A

UWAGA:

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI: KONSTRUKCJI, TECHNOLOGII, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI, WOD - KAN, CO I CW

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 poz. 904, z 2000r.)		ARCHIMED	
TERESA STRZYŻ		OBJEKT SPZOZ W MYŚLENICACH UL. SZPITALNA 2, 32-400 MYŚLENICE	
30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21		TEMAT PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA SZATNIĘ DŁA PERSONELU	
TYTUŁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE: RYSUNKU BEZPIECZNIKOWEJ TE(-0)		SKALA ---	
FAZA PB + PW		NUMER RYS. 3	
IMIĘ I NAZWISKO		DATA 10.2018	
PROJEKTOWAŁ		SPECJALNOŚĆ NR UPR. PODPIS	
OPRACOWAŁ		elektryczna 602/67	
SPRAWDZIŁ		elektryczna 48_Km/74	