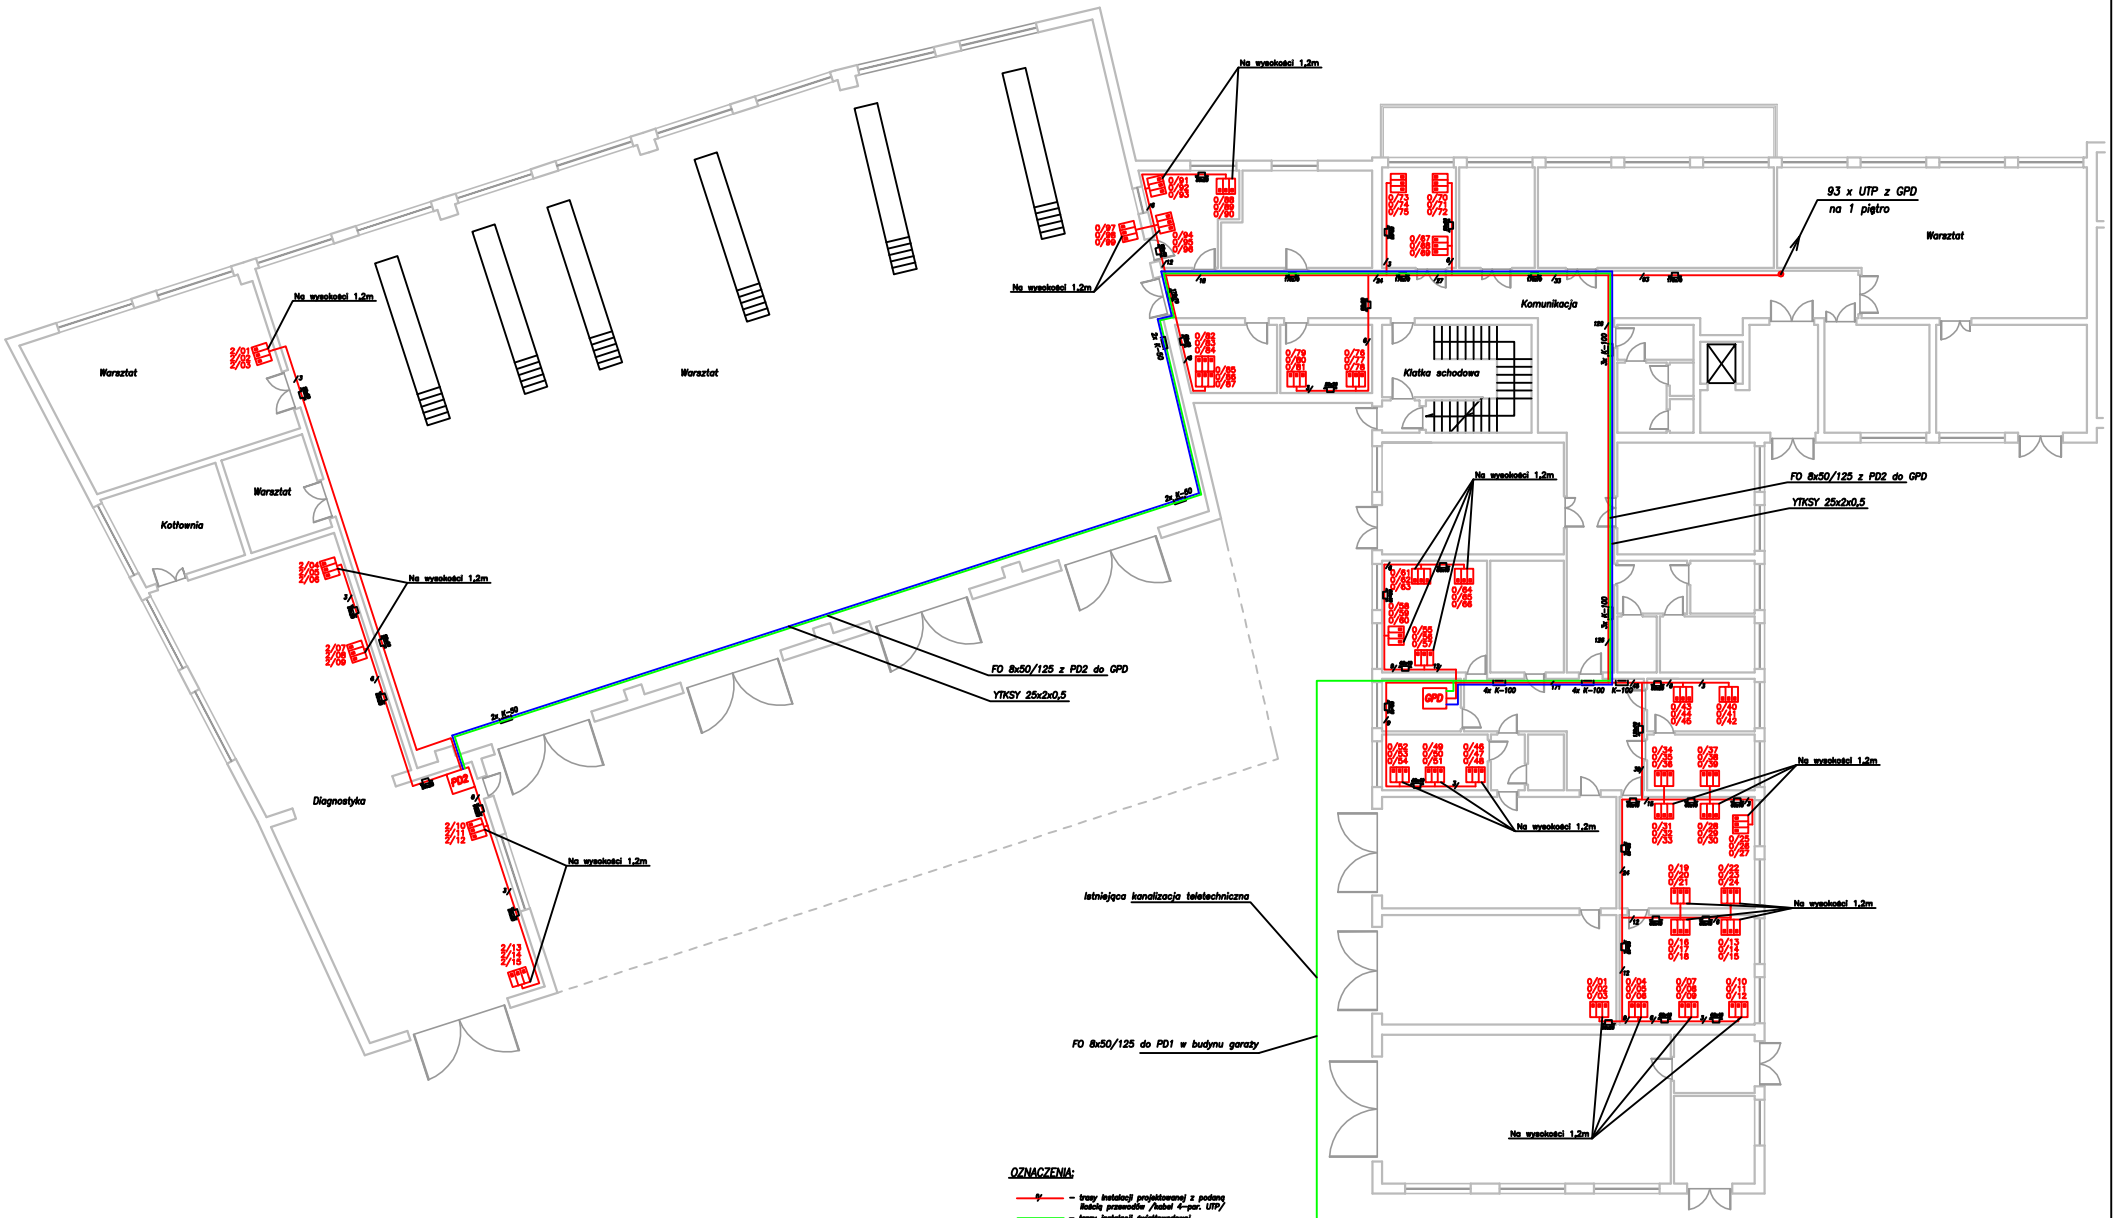

OZNACZENIA:

- – trasy instalacji projektowanej z podaną ilością przewodów /kabel 4-par. UTP/
- – trasy instalacji światłowodowej
- – trasy instalacji telefonicznej
- – zestaw logiczny (3 x 1xRJ45)
- 0/01 – oznaczenia gniazd logicznych
- – rura sztywna PCV
- – oznaczenie rodzaju listwy lub kanału instalacyjnego z PCV
- – oznaczenie korytka kablowego metalowego
- – przebicia przez stropy
- GPD – punkt dystrybucyjny GPD
- CT – centrala telefoniczna
- PT – przełącznica telefoniczna

UWAGA:

1) Dokładne zestawienie listw PCV znajduje się w części opisowej projektu logicznego.
2) Przy układaniu listw kierować się projektem logicznym.

PROKOM SOFTWARE SA
LIM CENTER
44 Armii Krajowej 42/28, 30-150 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
80-822 Gdańsk, ul. 3-go Maja 7

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
80-819, ul. Okopowa 15.

Plan instalacji sieci okablowania strukturalnego – parter budynku głównego

Dokumentacja Powykonawcza Instalacji Okablowania Strukturalnego

Tadeusz Rusin

Lipiec 2006

D-0-822/0706/WIP/0

1:100

DP

Teletechniczna

Strona 22