




Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul.Klonowica  
po robotach wodociągowych - lokalizacja wodociągu DN150  
Utworzony pas pobocza  
( chodnik )  
Jezdnia kat. KR5

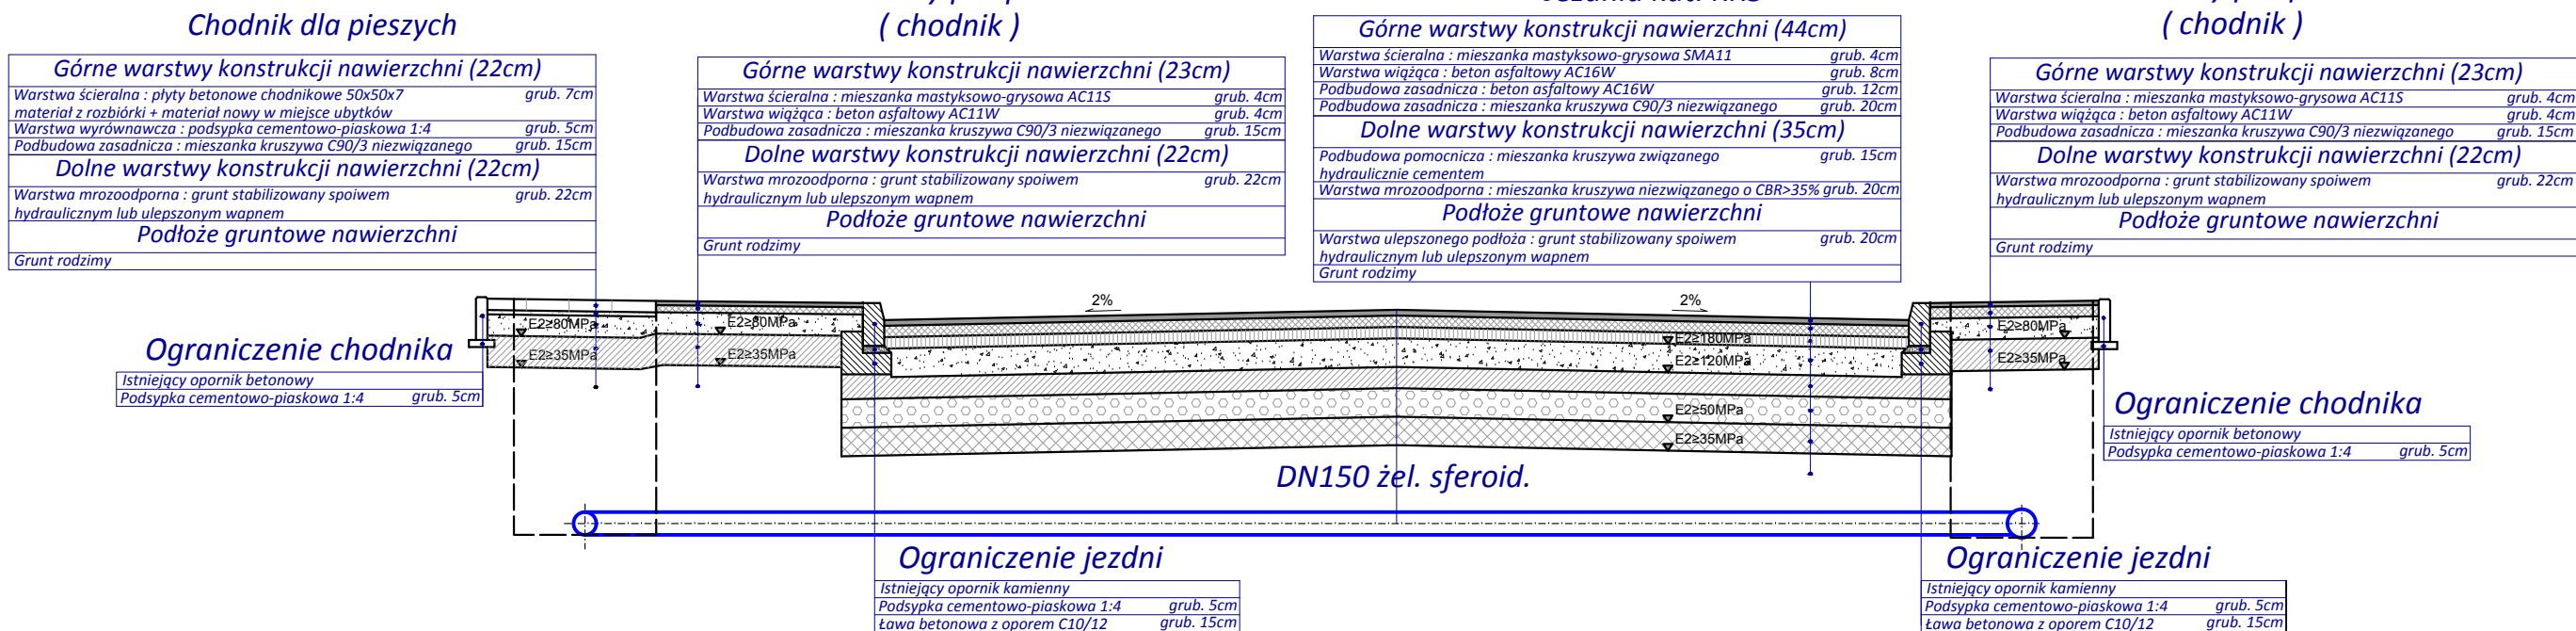

Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul.Klonowica  
po robotach wodociągowych - lokalizacja wodociągu DN200 pod zatoką autobusową

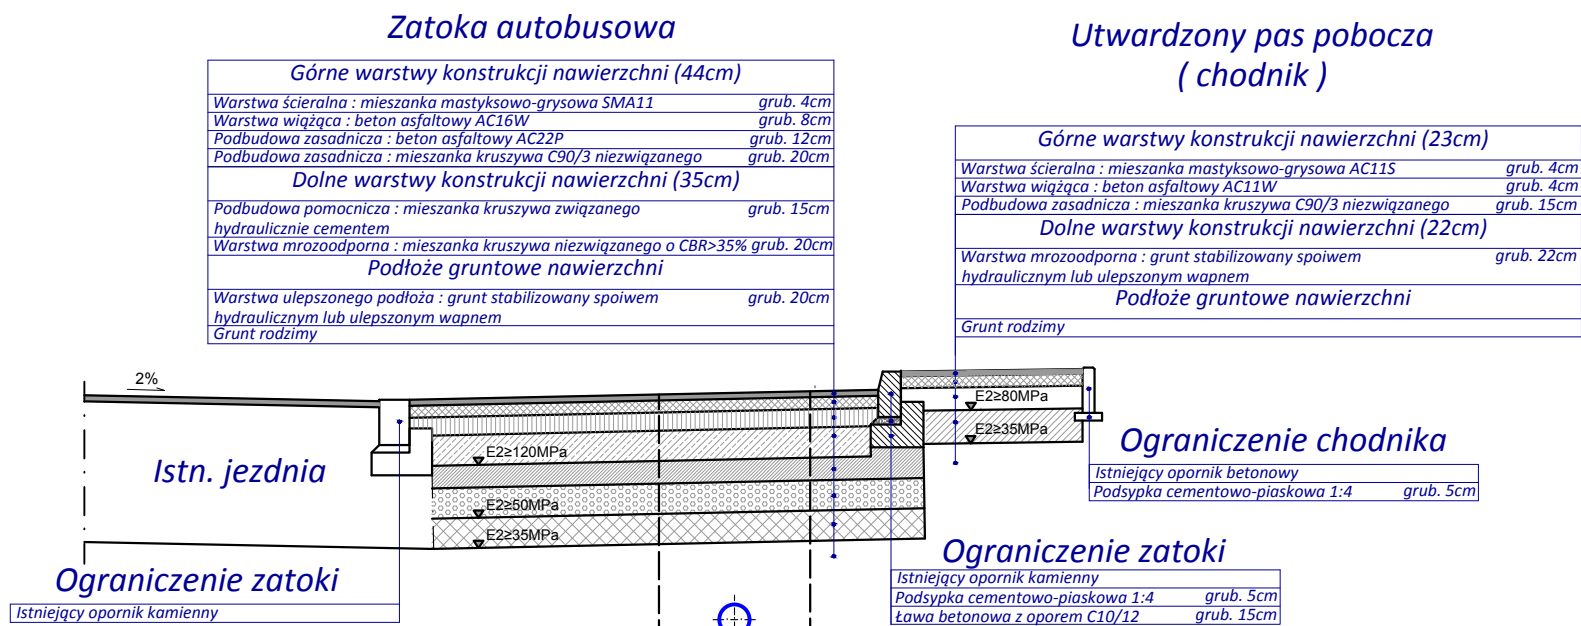

Połączenie nawierzchni projektowanej z istniejącą (jezdnia)

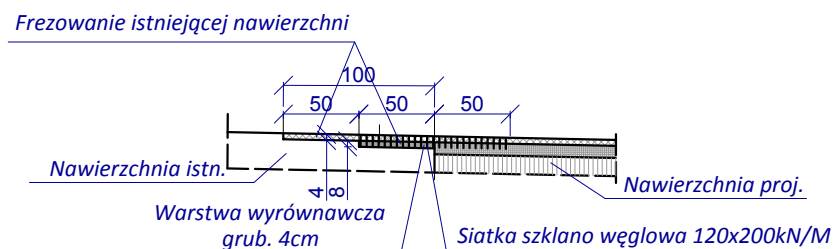

PROEKO S.C.  
Biuro Projektowo-Consultingowe  
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3  
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16  
email : proeko.biuro@wp.pl

Inwestor	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Goliśa 10 71-682 Szczecin		
Nazwa inwestycji	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN200-DN150mm z przyłączykami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie		
Obiekt	Sieć wodociągowa DN200-DN150mm żeliwo sferoidalne z przyłączykami		
Tytuł rysunku	Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul.Klonowica po robotach wodociągowych - przekroje konstrukcyjne		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektował branża drogowa	mgr inż. Marcin Jurewicz	ZAP/0074/POOD/15 w specjalności drogowej	
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH			Data 15.04.2023r.
			Skala 1:50
Rysunek Nr 2.1			Nr zlec. P-219/2022