
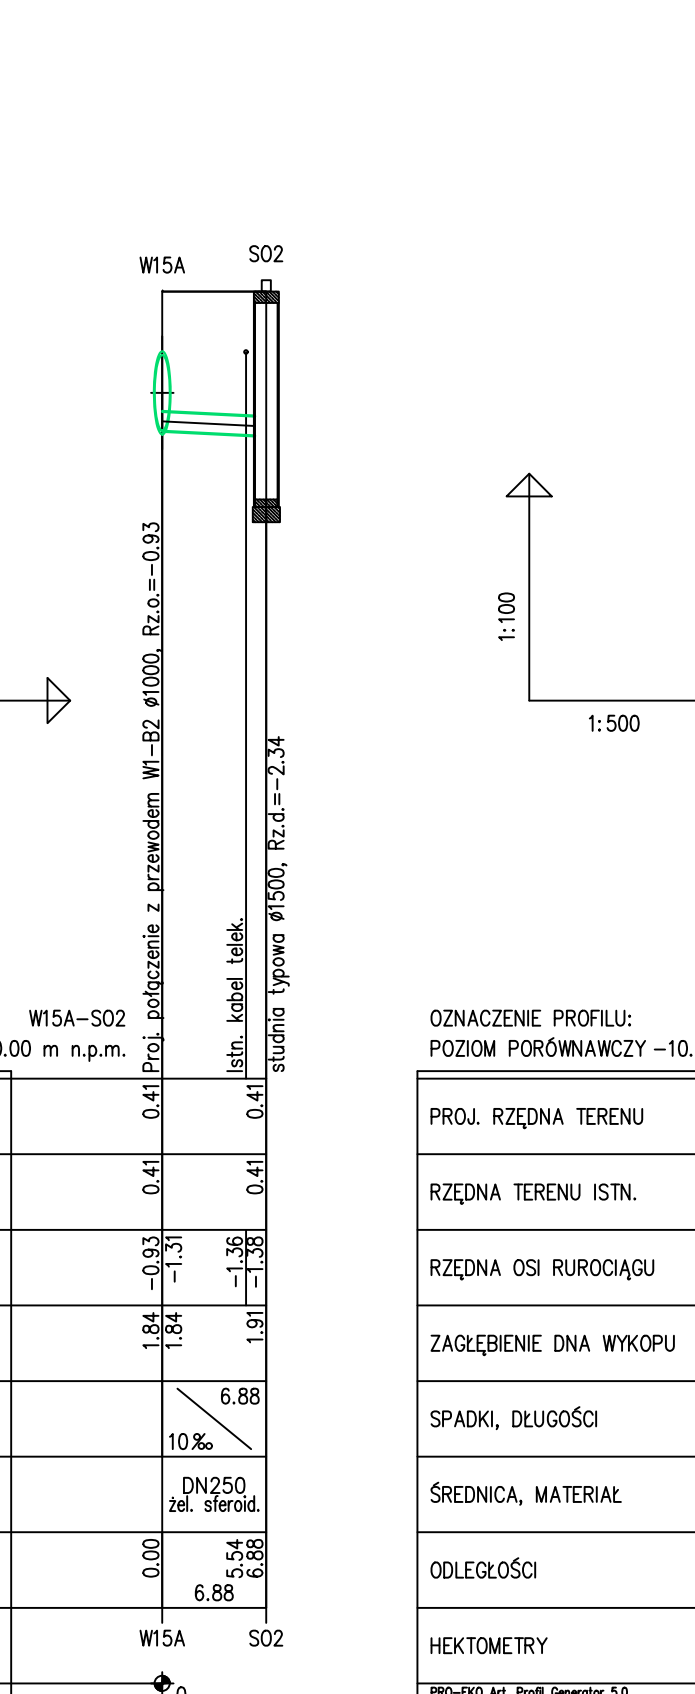
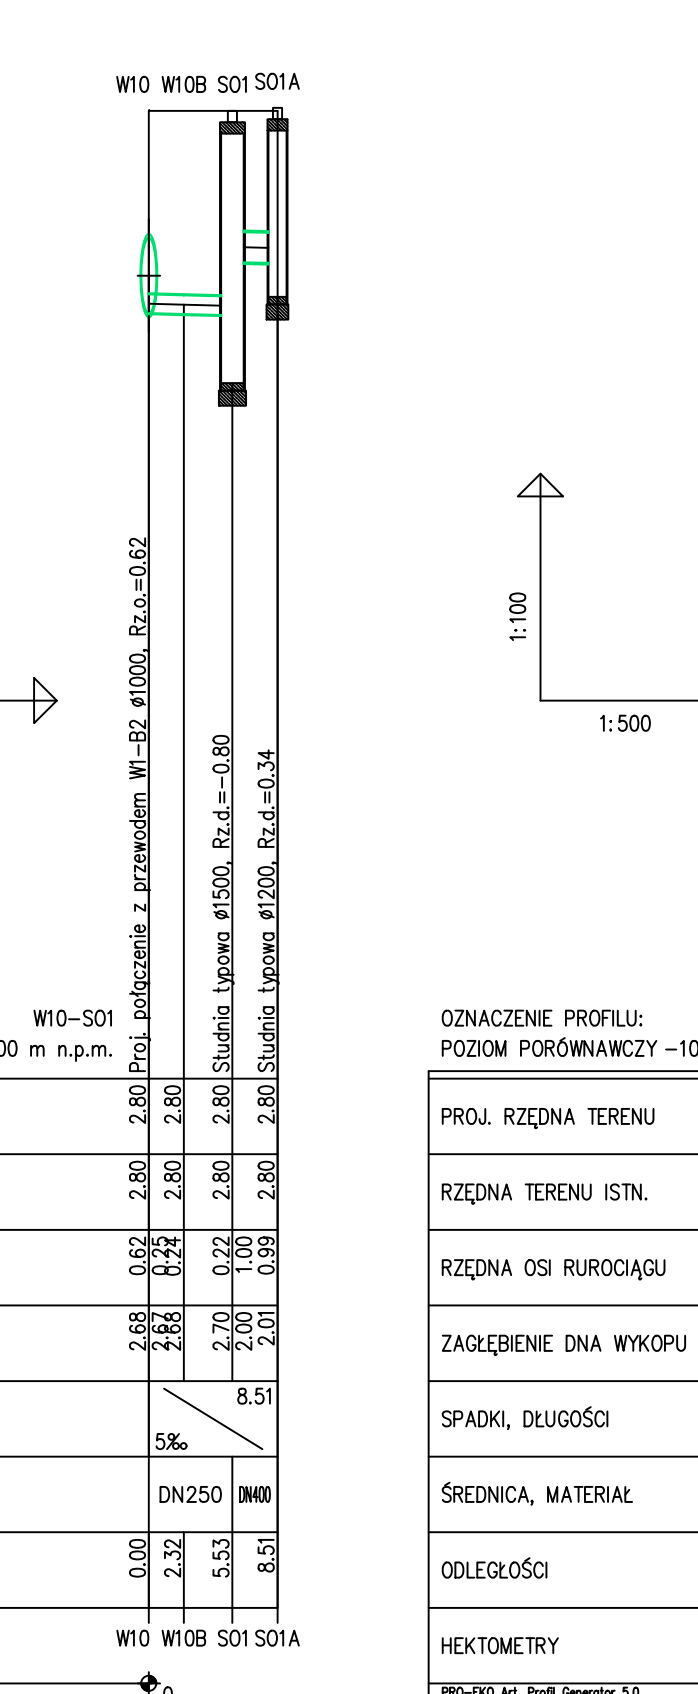
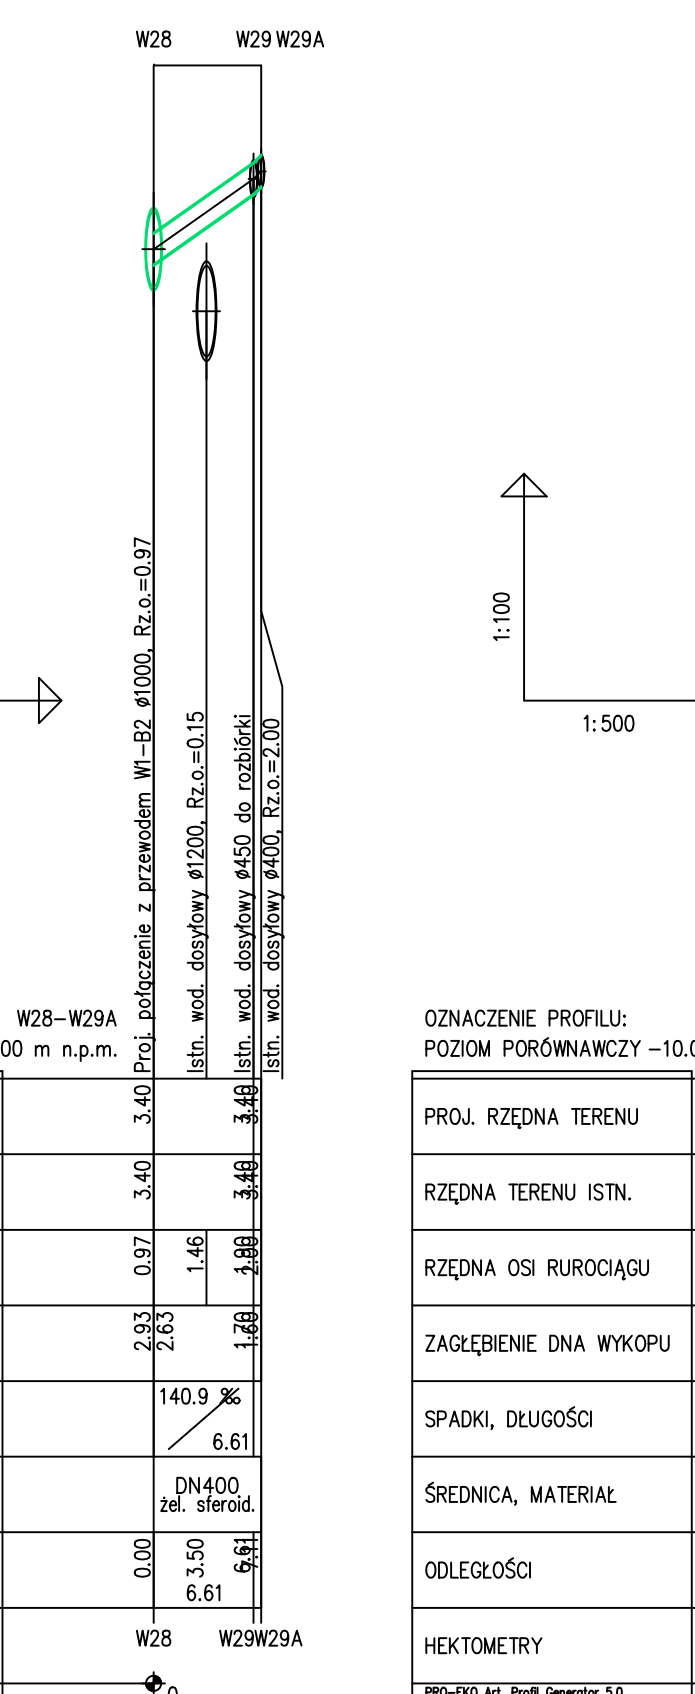
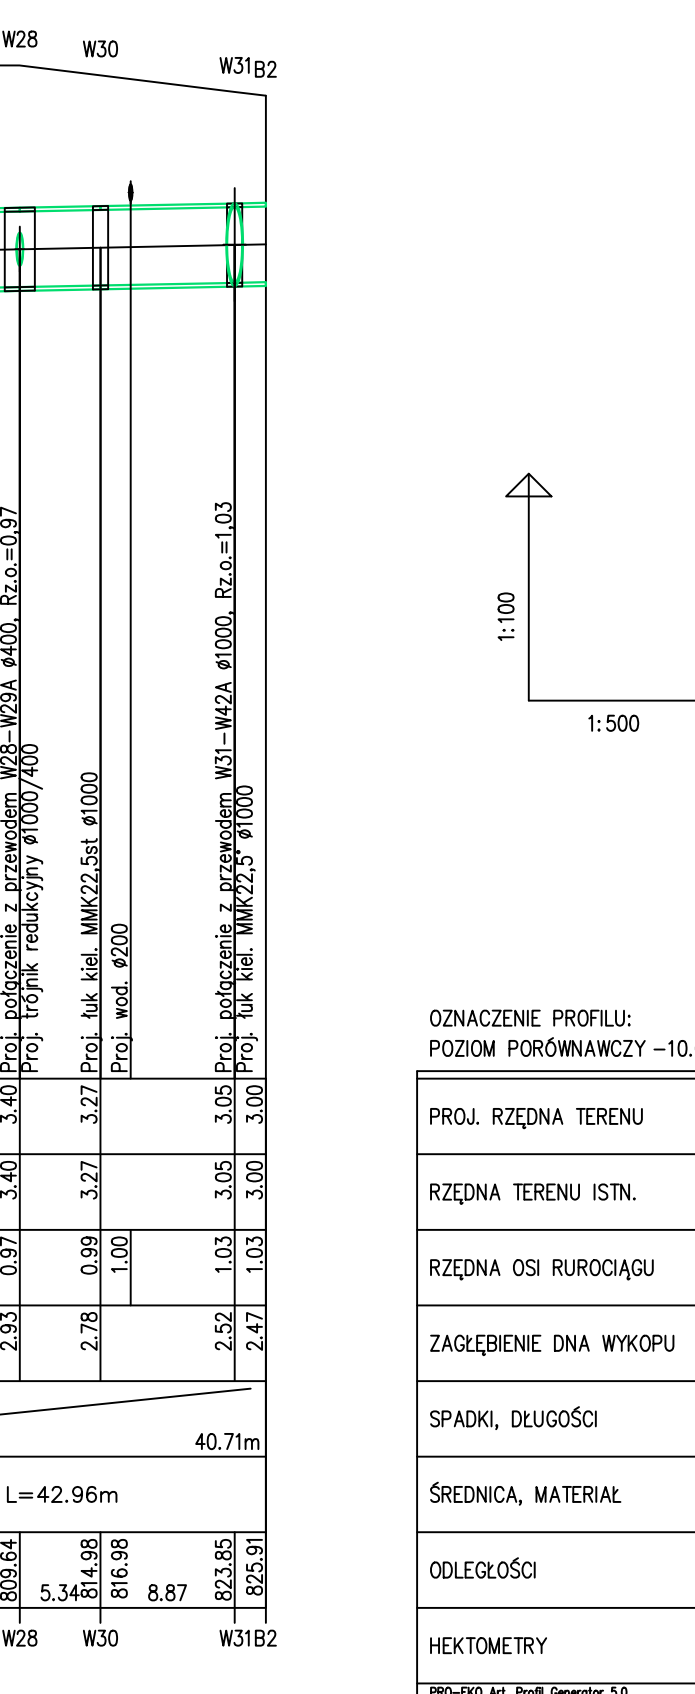


ETAP 5 - RUROCIĄG DOCELOWY DN100

teren zielony byłego ujścia wody Zdroje



PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Włsa Strosza 3
tel. 91 487 88 88, tel./fax 91 487 30 16
email: proeko.biuro@wp.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Golińskiego 10
71-682 Szczecin

Obiekt
Magistrala wodociągowa DN1000 zełwa sferyczna
oraz rurociąg tymczasowy Dy 530 PE na czas przebudowy magistrali

Tytuł rysunku
Profil podłużny Etap 5:
- rurociąg docelowy DN1000, odc. B2-W1
- rurociąg połączony DN400, odc. W28-W29A
- odwodnienia docelowego DN250, odc. W10-S01, W15A-S02, W24A-S03

Projektował
mgr inż.
Stanisław Podsiadek

Sprawił
mgr inż.
Piotr Podsiadek

Imię i nazwisko
Nr uprawnień

Podpis
Data

Skala
1:100/500

Nr zlec.
P-185/2014

PROJEKT WYKONAWCZY

Branka sanitarna

Rysunek Nr 2.10