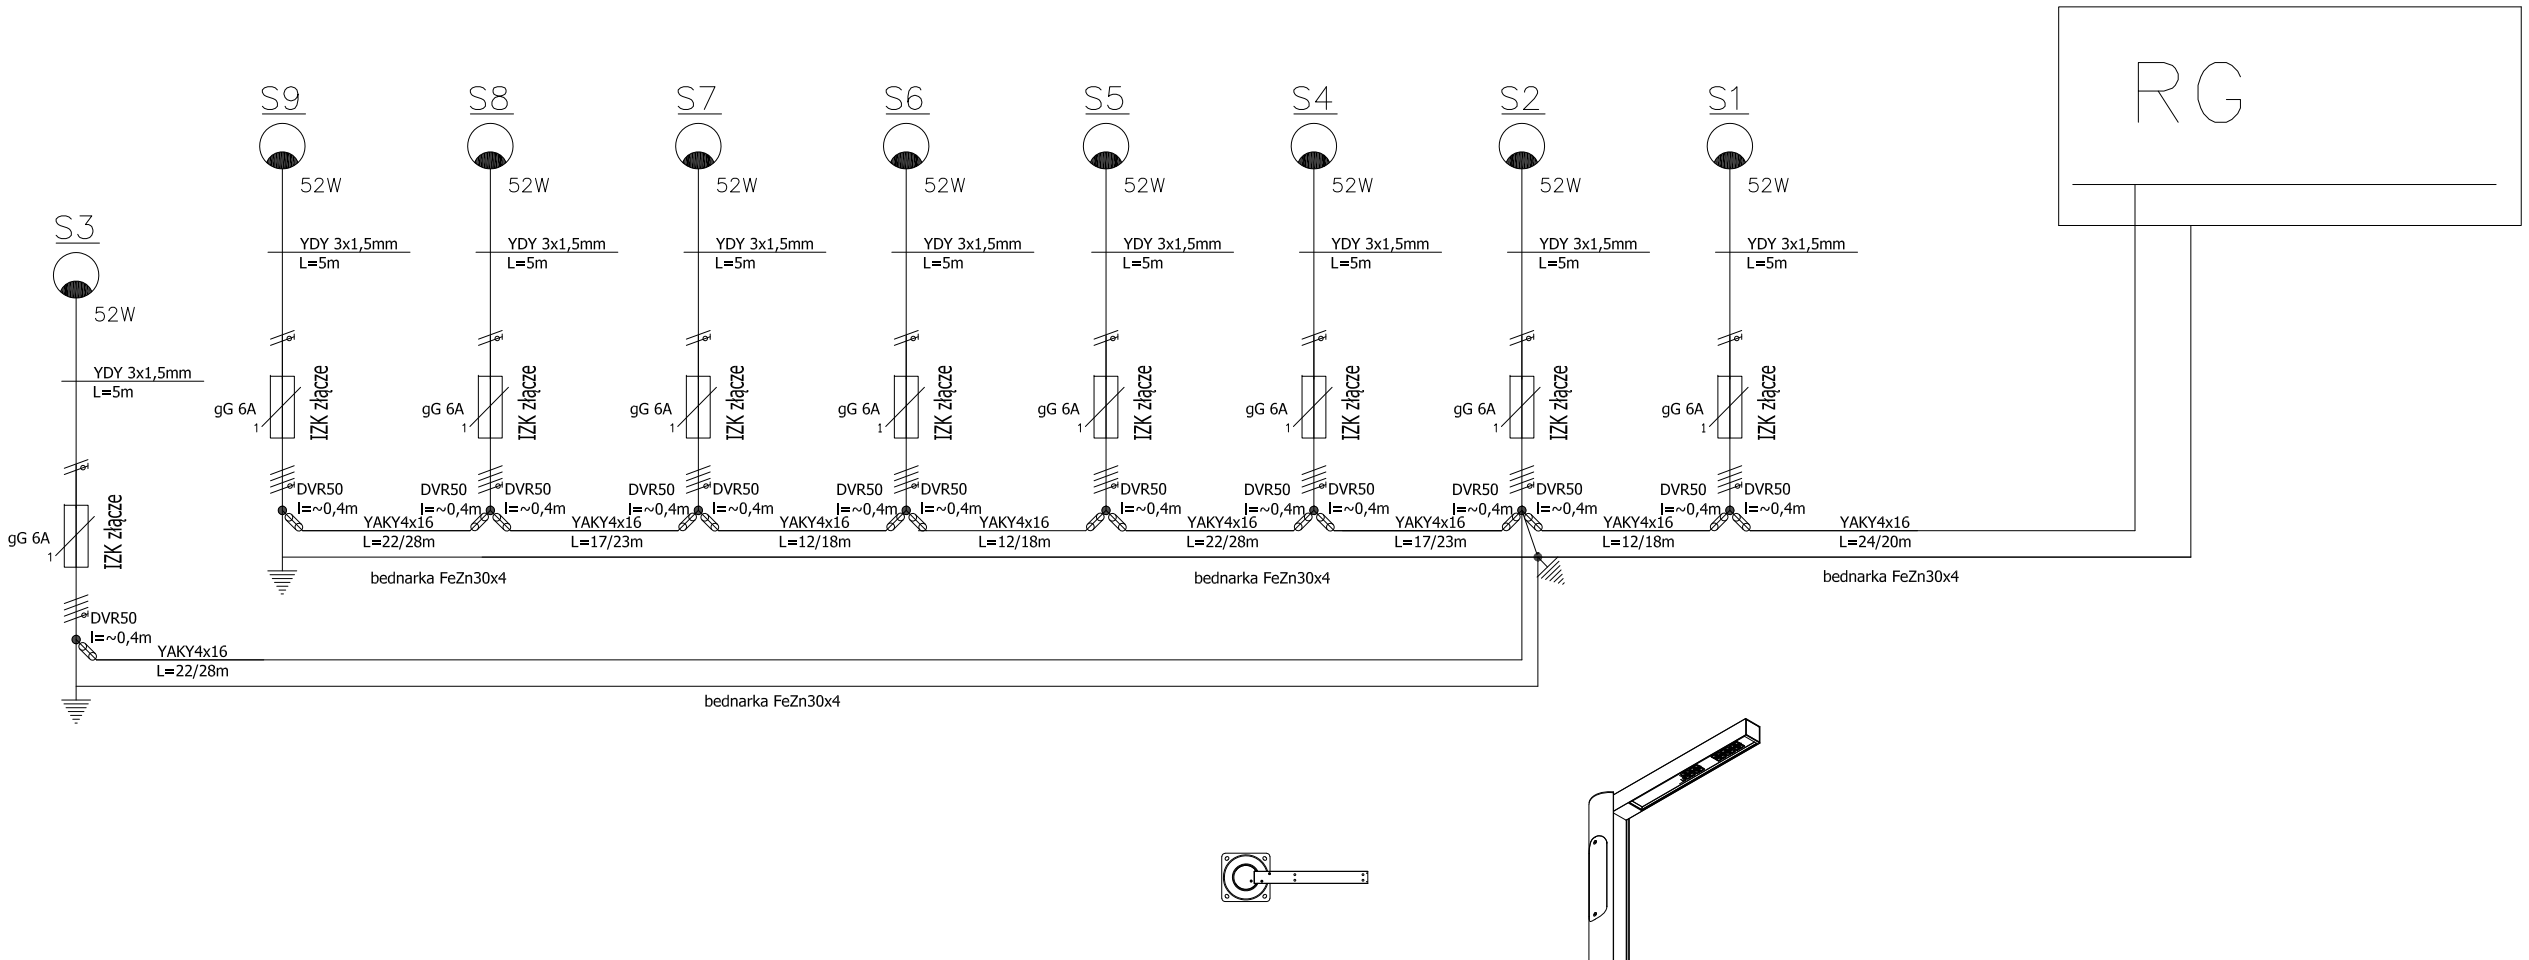

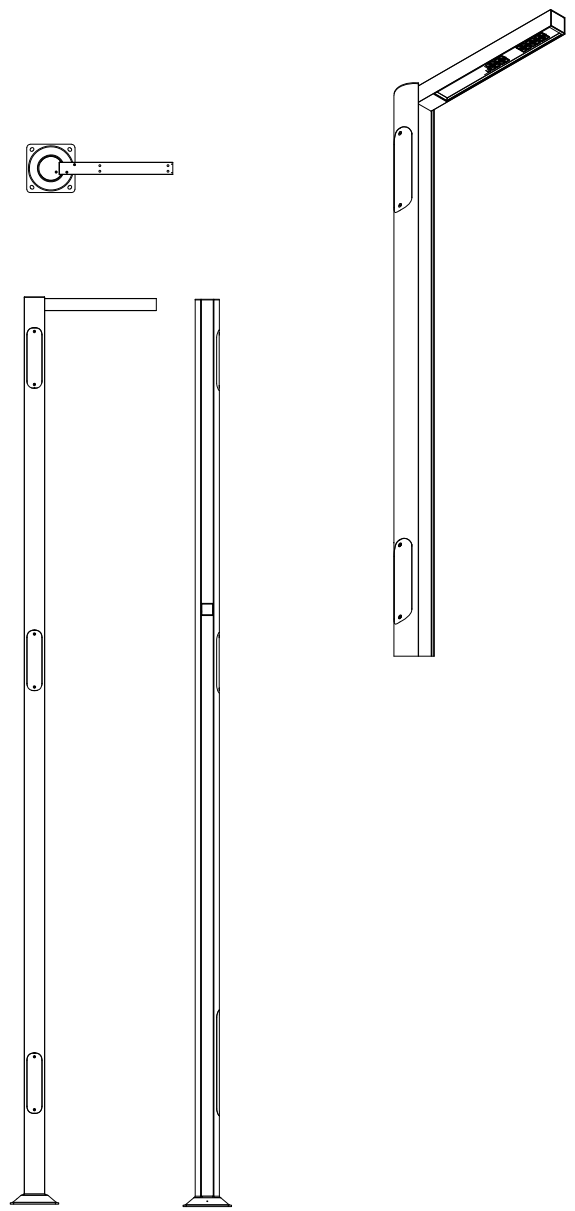

UWAGI:

1. Projektowane zasilanie lamp oświetleniowych w układzie TN-C od RG
2. Załączania oświetlenia ręcznymi wyłącznikami zlokalizowanymi w rozdzielnicy RG lub zegarem astronomicznym
3. Montaż słupów i fundamentów zgodnie z danymi producenta.
4. Słup montować na prefabrykowanych fundamentach dostarczanych przez producenta słupów
5. Słup winien posiadać 2 otwory umożliwiające wprowadzenie kabli. Do słupa wsypać żwir na min 20cm powyżej wprowadzenia kabla
6. Słupy skrajne odgałęźne powinny być uziemione. Zaciski uziemiające na wysokości 30cm na zewnątrz słupa. Słup powinien być fabrycznie wyposażone w zaciski uziemiające.
7. Kabel należy układać w wykopie o głębokości 70cm pod chodnikiem . Kabel zasypać 30cm warstwą ziemi i przykryć folią koloru niebieskiego grubości minimum 0,5mm.
8. W przypadku dużej ilości gruzu kabel układać w rurze osłonowej Φ50
9. Na kablach co 10m i przy słupach założyć oznaczniki zawierające typ kabla, właściciela, rok ułożenia. Nie dopuszcza się oznaczników laminowanych
10. Przy każdym wejściu do słupa kabel umieścić w rurze osłonowej a w słupie kabel zakączyć głowicą termokurczliwą typu SKE3M

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE**				
TYTUŁ RYSUNKU	***SCHEMAT OŚ. ZEWNĘTRZNEGO***				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Radosław Sadowski				
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAP/0142/PWOE/13				
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Piotr Markowski				
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAP/0218/POOE/11				
OPRACOWAŁ					
Nr rys.	**IE10**	Skala: ---	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	08.03.2024	Str.