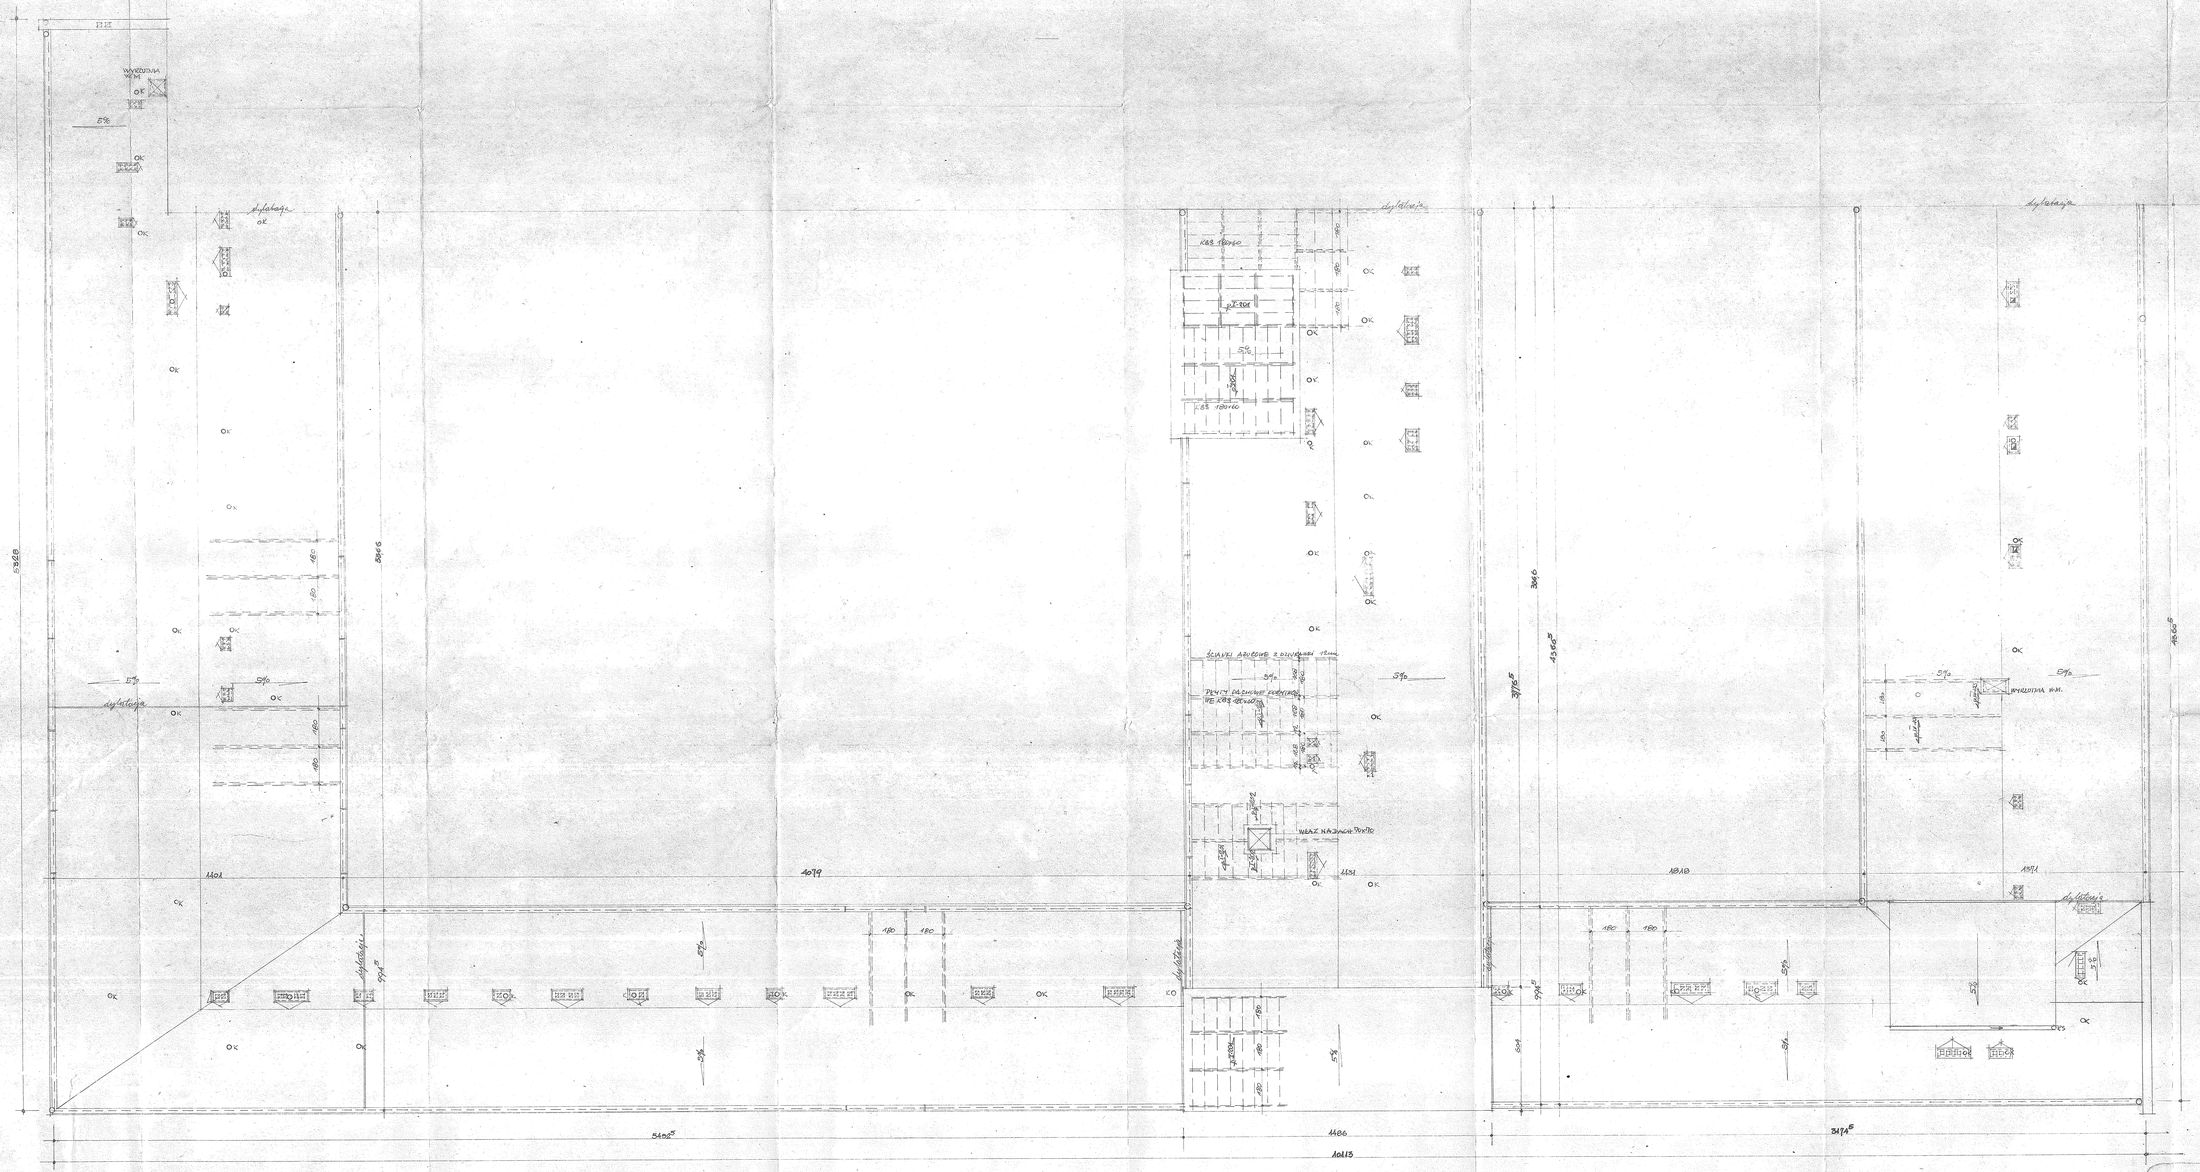

ŚCIANKI AŻUROWE POD PŁYTY I OBUDOWA KAN. WENT-CEGŁĄ DZIURAWKĄ KL 75 NA ZAPR. CEM.
PŁYTY DACHOWE K.B. 3. 180×60

UWAGI:

1. OBRÓBKA BLACH. WG. PN-54/H 92125
2. KANAŁY WENTYLACYJNE Z POMIESZCZEŃ NAJWYŻSZYCH KONDYGNACJI ZAOPATRZYĆ W WYWIETRZNIKI ø100/AUW/1.31/

RZUT DACHU

SZPITAL MIEJSKI W TORUNIU CZ. NISKA		rysunek 33.
PROJ. TECHNICZNY RZUT DACHU		366/60
		1:100
INŻ. ZYSZKE	MGR JÓŹWIAK	DNC