




ID Obiektu : OAC-1-1
Model : ARUN100LSS0
Wydajność jed. zew.(kW) : 24.42/ 26.45
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego(kg) : 5.16
Miejsce montażu :

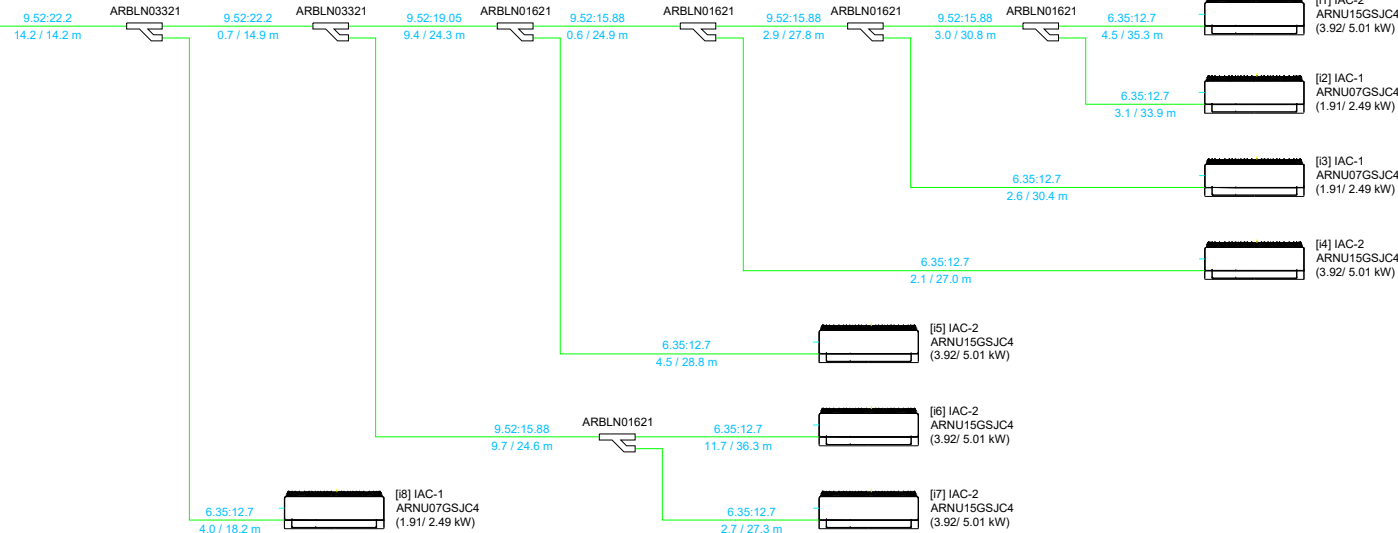

ID Obiektu : OAC-2-1
Model : ASUW40GFA0
Wydajność jed. zew.(kW) : 10.48/ 5.41
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego(kg) : 0.5
Miejsce montażu :



Wykonawca dokumentacji

P.W.N.Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Marcin Chmielewski
Ryczywół, ul. Czarnkowska 10
tel.: 513 970 723



BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo k/Poznań
tel. +48 61 661 69 40 oraz +48 61 222 37 85
e-mail: biuro@trim-tech.eu
www.trim-tech.eu



LEGENDA

- Instalacja freonowa ciecz/gaz
- Jednostka klimatyzacyjna ścienna
- Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna
- Przeście p.poż.

00	08.11.2019	Wydanie Projektu Budowlanego
rewizja	data	opis

UWAGA! WYTYPY ARCHITEKTONICZNE SKONFRONTOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA NIEŚCISŁOŚCI LUB ROZBIŻNOŚCI W PROJEKIE LUB W RZECZYWISTOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI. NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODA INTERPRETACYJNA WYNIKAJĄCA Z ZAUWAŻONYCH NIEŚCISŁOŚCI. UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PROJEKT ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z OPISEM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Inwestor
SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO Sp.zo.o
Ul. Żwirki Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska

Lokalizacja
SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO Sp.zo.o
Ul. Żwirki Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska

Obiekt
ROZBUDOWA O KLATKĘ SCHODOWĄ WRAZ Z WINDĄ BUDYNKU SZPITALA, NADBUDOWA CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM SŁUŻĄCYM JAKO MIEJSCE PRZEJAZDOWE DLA KARETEK

Tytuł rysunku
INSTALACJA KLIMATYZACJI - SCHEMAT

Data	08.11.2019	Skala
Faza projektu	PROJEKT BUDOWLANY	1:100

Projektant	mgr inż. Maciej Tryjanowski	Wa-218/02
Sprawdzający	mgr inż. Anna Buczkowska	KR PIIB Decyzja 2/16
Opracowujący	mgr inż. Patrycja Holderna	

Projekt	Branża	Numer	Rewizja
PB	IS	KL.02	01